

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO N. 121/2019 - RTFA

Fiscalização de acompanhamento ao
Sistema de Abastecimento de Água de
Igrejinha/RS.

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
Endereço: Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS
Telefone e e-mail: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
Endereço: Rua Caldas Jr. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. FISCALIZAÇÃO

Unidade fiscalizada: Sistema de Abastecimento de Água de Igrejinha/RS.
Data da fiscalização: 08 e 09 de julho de 2020.
Peças Técnicas: Relatório de Fiscalização n. 121/2019, emitido pela AGESAN-RS em 28 de novembro de 2019; Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta, emitido pela CORSAN em 02 de dezembro de 2019; Parecer sobre as Manifestações do Prestador, emitido pela AGESAN-RS em 05 de fevereiro de 2020.

4. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REGULADOS PELA AGESAN-RS.

De acordo com o Manual de Fiscalização Técnica da AGESAN-RS, regulamentado pela Resolução Normativa AGE 006/2019, emitido o Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) e respectivo Termo de Não Conformidade (TNC), o prestador de serviços deverá encaminhar para a agência reguladora suas manifestações, via Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC).

Após protocolado o recebimento pela AGESAN-RS, o RAAC será encaminhado ao setor competente que analisará as manifestações do prestador de serviços. A manifestação da AGESAN-RS quanto ao RAAC se dará no prazo de 45 dias, por meio de Parecer Sobre as Manifestações do Prestador (PMP).

Uma vez entregue o PMP ao prestador de serviços, este poderá, ainda, caso não concorde com o conteúdo do parecer, ingressar com recurso, no prazo de 15 dias, junto ao Conselho Superior de Regulação da AGESAN-RS.

1

Protocolado o recurso junto ao Conselho Superior de Regulação, este terá o prazo de 45 dias para decidir sobre o acolhimento ou indeferimento, podendo, dentro desse mesmo prazo, realizar as diligências técnicas, inclusive junto à fiscalização, que entender necessárias. A decisão do Conselho Superior de Regulação será devidamente entregue ao prestador de serviço.

4.1 Acompanhamento da adequação dos serviços

Concluídos os prazos de manifestações do prestador de serviço, admitida a veracidade das informações apresentadas, e em caso de não acolhimento de recurso quanto ao mérito, a AGESAN-RS deverá acompanhar, por meio de fiscalização de acompanhamento, o cumprimento das determinações para a solução das inconformidades referenciadas no Termo de Não Conformidade (TNC).

A fiscalização de acompanhamento se dará findados os prazos estabelecidos para a correção no TNC, no RAAC, no PMP e, quando caso de recurso, por meio da deliberação do Conselho Superior de Regulação, devendo o prestador de serviço ser informado sobre a ação de fiscalização.

Mesmo tendo a fiscalização de acompanhamento o sentido de averiguar o cumprimento das determinações do TNC, poderá o ente regulador identificar novas questões de desconformidades, caso ocorram.

4.2 Manifestação da agência reguladora

A Manifestação da AGESAN-RS após a fiscalização de acompanhamento se dará por meio de Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento (RTFA).

A emissão do RTFA deverá obedecer a um prazo de 15 dias e, em caso de averiguação de novas inconformidades, deverá ser providenciado pela equipe de fiscalização um novo RTF tratando das referidas não conformidades.

Em caso de descumprimento total ou parcial do TNC, RAAC, PMP ou determinações por meio de recurso, implicará em emissão de Termo de Não Adequação de Serviços (TAS) que, acompanhado do RTFA irá apurar as infrações cometidas e informar as penalidades cabíveis.

4.3 Conclusão do Processo de Fiscalização

Transcorridos os atos acima apresentados, o Processo de Fiscalização será encerrado pela AGESAN-RS, com o envio do processo aos interessados. No caso de aplicação de eventuais penalidades contratuais ou legais por parte do titular do serviço ou da própria agência, a fiscalização da AGESAN-RS poderá solicitar, a qualquer tempo, informações e comprovações documentais acerca dos procedimentos de aplicação.

5. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 08 e 09 de julho de 2020 realizou-se a fiscalização de acompanhamento do processo n. 121/2019 juntamente com a fiscalização regular do processo n. 43/2020 do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Igrejinha/RS.



A metodologia para desenvolvimento da ação de fiscalização de acompanhamento compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, registros de evidências através de fotos, avaliação documental e obtenção de informações do SAA e SES referente às não conformidades levantadas pelo Termo de Não Conformidades (TNC) do Relatório de Fiscalização n. 121/2019, emitido pela AGESAN-RS em 28 de novembro de 2019; Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta, emitido pela CORSAN em 02 de dezembro de 2019 e Parecer sobre as Manifestações do Prestador emitido pela AGESAN-RS em 05 de fevereiro de 2020.

Dessa forma, no item a seguir, estão descritas as não conformidades apontadas no TNC 121/2019 com os respectivos pareceres após a fiscalização de acompanhamento.

6. MANIFESTAÇÕES DA AGESAN-RS EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS NÃO CONFORMIDADES (NC) APONTADAS NO PROCESSO N. 121/2019

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-1

Local/Unidade: Todos os poços fiscalizados.
Constatação: Identificação insatisfatória.
NC: Ausência de placa com código ONU nas tinas de preparo das soluções e no local de armazenamento dos produtos químicos com nome químico do ingrediente ativo conforme indicado pela IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), nome comum, em português, do ingrediente ativo e o número CAS (Chemical Abstract Service Registry) do ingrediente ativo. Ausência de FISPQ no local de armazenagem de produtos químicos.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, identificação das tinas de preparo das soluções de acordo a legislação aplicável. Ação: identificar tinas.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: junho/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: () Solucionada (X) Não solucionada () Parcialmente solucionada
Parecer: Os poços permanecem com tinas de preparo das soluções sem identificação adequada e informações necessárias. Esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 13), sendo considerada reincidente.

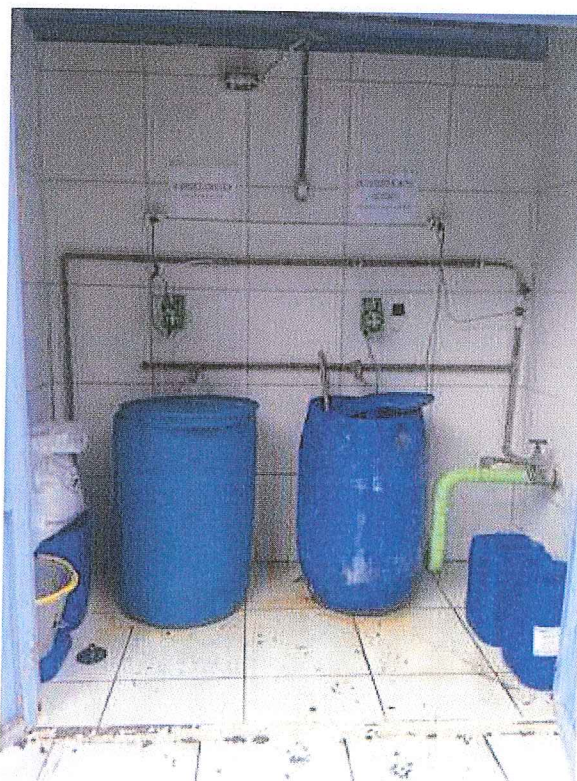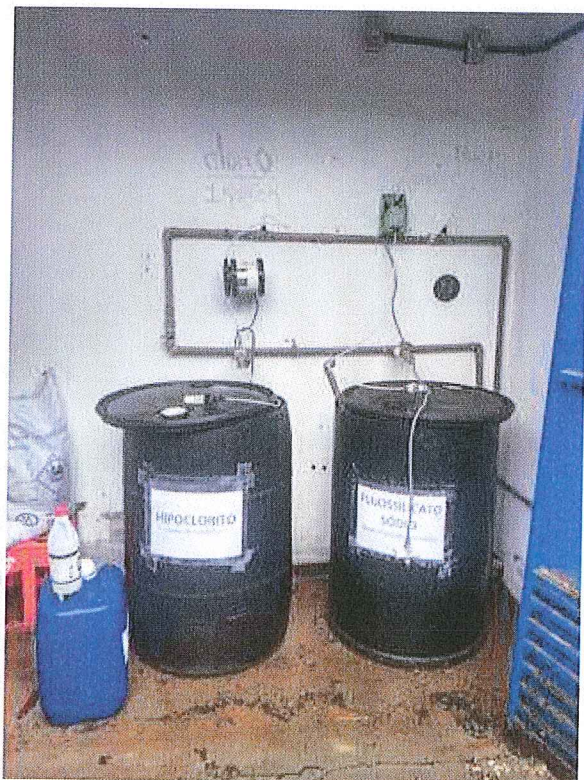

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-2

Local/Unidade: Poço IGR-01A.
Constatação: A edificação apresenta patologias.
NC: Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de abastecimento de água.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, será construído um novo abrigo, de modo a evitar ou retardar a ação dos produtos químicos. A casa existente será desativada. A nova obra prevê a instalação de nova entrada de energia, adequação da contenção de produtos químicos, construção de nova cerca e pintura das tubulações. Ação: construir novo abrigo para os poços.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: julho/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: () Solucionada (X) Não solucionada () Parcialmente solucionada
Parecer: As melhorias indicadas não foram realizadas. Esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 14), sendo considerada reincidente.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-3

Local/Unidade: Poço IGR-01A.
Constatação: Acúmulo de itens diversos próximo a área de captação.
NC: Promover a conscientização ambiental incentivando a preservação do meio ambiente.
Manifestação da CORSAN: Em conformidade, limpeza e organização do local. Ação: organizar local.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: Realizado.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: <input checked="" type="checkbox"/> Solucionada <input type="checkbox"/> Não solucionada <input type="checkbox"/> Parcialmente solucionada
Parecer: Realizada a limpeza e organização do local. Não conformidade encerrada.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

Local/Unidade: Poço IGR-01A.
Constatação: Tampa cega em condições inadequadas de conservação.
NC: Deixar de executar manutenção preventiva e corretiva na estrutura do poço.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, serão reparados os pontos de ferrugem e refeita a pintura. Ação: Reformar a tampa, utilizando contrato de caldeiraria, de acordo com recursos disponíveis.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: abril/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: <input type="checkbox"/> Solucionada <input checked="" type="checkbox"/> Não solucionada <input type="checkbox"/> Parcialmente solucionada
Parecer: As melhorias indicadas não foram realizadas. Esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 15), sendo considerada reincidente.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5 NÃO EXISTE. AGESAN-RS NÃO ENVIOU NC-5.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-6

Local/Unidade: Poço IGR-02A.
Constatação: Tampa cega em condições inadequadas de conservação. Fiação em más condições de isolamento.
NC: Deixar de executar manutenção preventiva e corretiva na estrutura do poço.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, serão reparados os pontos de ferrugem e refeita a pintura. Ação: Reformar a tampa, utilizando contrato de caldeiraria, de acordo com recursos disponíveis.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: abril/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: () Solucionada (X) Não solucionada () Parcialmente solucionada
Parecer: As melhorias indicadas não foram realizadas. Fiação elétrica continua em más condições de isolamento. Esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 16), sendo considerada reincidente.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

Local/Unidade: Poço IGR-02A.
Constatação: Ponto de captação abaixo do nível da rua.
NC: Não proporcionar a segurança sanitária do sistema. Não favorecer o acesso para manutenção.
Manifestação da CORSAN: Em conformidade. Existe acesso à manutenção. O poço mesmo estando abaixo do nível do passeio está protegido pelos muros de divisa do terreno e tem desnível positivo em relação ao terreno que está instalado. Ação: De acordo com manifestação acima, não há ação a ser executada.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: -
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: <input checked="" type="checkbox"/> Solucionada <input type="checkbox"/> Não solucionada <input type="checkbox"/> Parcialmente solucionada
Parecer: Manifestação da CORSAN acolhida. Não conformidade encerrada.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8 NÃO EXISTE. AGESAN-RS NÃO ENVIU NC-8.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

Local/Unidade: Poço IGR-02A.
Constatação: Escada de acesso ao poço sem corrimão.
NC: Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, será construída nova escada, com os degraus nas dimensões corretas, e então serão instalados os corrimãos. Ação: Construir escadas com corrimão.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: julho/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: <input type="checkbox"/> Solucionada <input checked="" type="checkbox"/> Não solucionada <input type="checkbox"/> Parcialmente solucionada
Parecer: As melhorias indicadas não foram realizadas. Esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 17), sendo considerada reincidente.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

Local/Unidade: Elevatória junto ao poço IGR-02A.
Constatação: Ausência de canaletas e/ou sistema de drenagem. Bomba reserva inoperante.
NC: Inadequação da drenagem de água da casa de bombas. Ausência de bomba reserva.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, a drenagem foi suprimida devido ao risco da entrada de água de fora para dentro da casa. Será construído sistema de canaletas e um poço para instalação de uma bomba submersível com chave bóia. Ação: Instalar bomba submersível.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: julho/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: <input checked="" type="checkbox"/> Solucionada <input type="checkbox"/> Não solucionada <input type="checkbox"/> Parcialmente solucionada
Parecer: Ordem de serviço de manutenção da bomba reserva enviada para a AGESAN-RS após fiscalização de acompanhamento. Não conformidade encerrada.




ORDEM DE SERVIÇO - Eletromecânica - COP-EB			
SALA DE REGISTRO	CONTINENTE	Nº de OFI	2124 / 2020
CORSAN - RUA SCHILLER, 5626 - CENTRO - CANOAS/RS	SOLICITANTE	Polo: Reserva	
MOTOR (kW)	Voltagem		
MARCA	EBAF		
TENSÃO	Vaduto	CORREIA	BIB 1
TIPO DE INSTALAÇÃO	CABELO		
PROBLEMA	SUBSTITUIÇÃO DE ESCAVADOR		
OBSERVAÇÃO	motobomba 147V/3F		
EQUIPAMENTO	MARCA	SERIAL	Nº DE IDENTIFICAÇÃO
MOTOR - Reserva: 1143 B	EBAF	147V/3F	147V/3F
Polo: Reserva: 12345	EBAF	147V/3F	147V/3F
4	EBAF	147V/3F	147V/3F
8	EBAF	147V/3F	147V/3F
RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
INSTALADO CABELO E REALIZADA O ALINHAMENTO DO CABELO REALIZADA A LIGADAÇÃO DA BOMBA NO POÇO.			
Data de término do serviço:			
INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO INSTALADO			
DESCRIÇÃO	MATERIAL	MARCA	VALORES
INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO INSTALADO			
DESCRIÇÃO	MATERIAL	MARCA	VALORES
REVISÃO			
VISTO DA FOLHA	VISTO DO VZ		DATA
	[Assinatura]		

9
may

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

Local/Unidade: Poço IGR-09.
Constatação: Tampa cega em condições inadequadas de conservação.
NC: Deixar de executar manutenção preventiva e corretiva na estrutura do poço.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, serão reparados os pontos de ferrugem e refeita a pintura. Ação: Reformar a tampa, utilizando contrato de caldeiraria, de acordo com recursos disponíveis.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: abril/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: () Solucionada (X) Não solucionada () Parcialmente solucionada
Parecer: As melhorias indicadas não foram realizadas. Esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 18), sendo considerada reincidente.

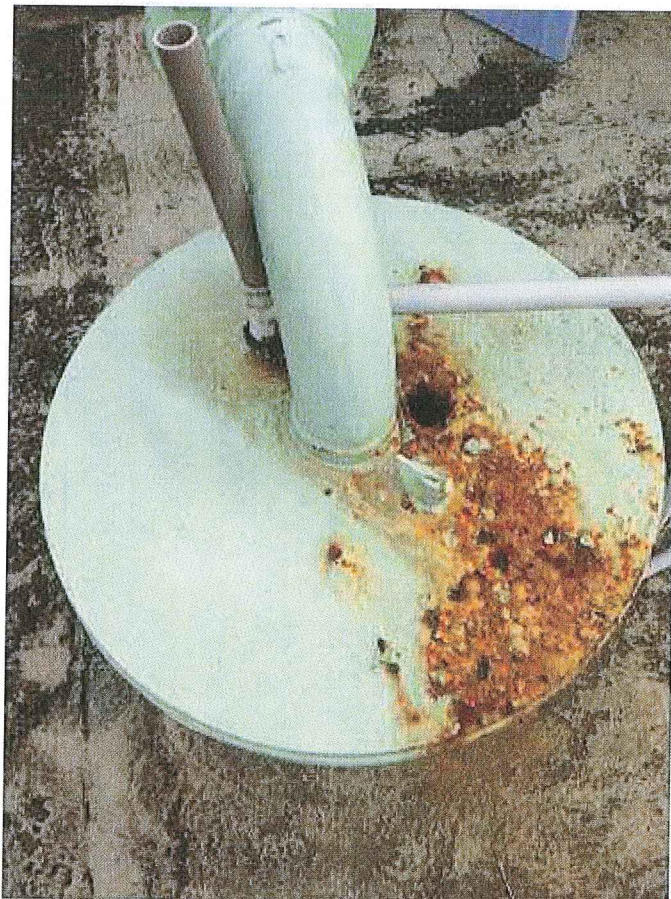

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

Local/Unidade: Poço IGR-13A
Constatação: A edificação apresenta patologias.
NC: Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de abastecimento de água.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, a casa passará por reparos no piso e paredes, instalar-se-á cerâmica nos pisos e paredes, substituição de telhas com problema, construção de calçada na entrada, pintura das tubulações, concretagem da ancoragem dos tubos e cercamento da área.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: agosto/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: () Solucionada (X) Não solucionada () Parcialmente solucionada
Parecer: Como não foi solucionada e ainda está dentro do prazo solicitado pela CORSAN, esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 19).



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

Local/Unidade: Poço IGR-02A, IGR-09 e IGR-13A
Constatação: Inexistência de extintor.
NC: Instalar extintor de incêndio.
Manifestação da CORSAN: Em processamento, reiteramos que a referida instalação não possui ocupação contínua, sendo ainda classificada como de risco baixo, quanto a incêndio. As equipes de manutenção e operação (autorizadas ao acesso local) são dotadas de extintor de incêndio para utilização em emergências. Observação: será verificada a regularidade de manutenção periódica e treinamento associado ao uso de extintores, quanto às referidas equipes autorizadas; será intensificado também, o controle de acesso às supracitadas instalações – Ação planejada pela Unidade de Saneamento, com suporte técnico da área de segurança do trabalho. Ação: Verificar a necessidade de instalação de extintor.
Prazo solicitado pela CORSAN para solucionar a NC: março/2020.
Status da NC durante fiscalização de acompanhamento: () Solucionada (X) Não solucionada () Parcialmente solucionada
Parecer: Nem todos os poços possuem extintor de incêndio. Esta não conformidade migrará para o processo n. 43/2020 – TNC (NC 20), sendo considerada reincidente.

7. CONCLUSÕES GERAIS

Das onze não conformidades apontadas no Termo de Não Conformidades da fiscalização do dia 15 de agosto de 2019, três foram solucionadas, ou seja, 27,3% das não conformidades foram regularizadas no prazo. As não conformidades não regularizadas migrarão para o processo n. 43/2020, possibilitando assim o encerramento do processo n. 121/2019.

Número da NC processo 121/2019	Número da NC processo 43/2020
1	13
2	14
3	Encerrada
4	15
5	Não existe
6	16
7	Encerrada
8	Não existe
9	17
10	Encerrada
11	18
12	19
13	20

Destaca-se que a fiscalização inicial apontou ainda algumas recomendações que, durante fiscalização de acompanhamento, foi verificado que não foram seguidas. Dentre elas: identificar poços e elevatórias; consertar tubulação ancorada de forma improvisada, usar tampa ou cobertura completa nas tinhas, disponibilizar normas e padrões do prestador de serviços, disponibilizar tabela com as tarifas vigentes, disponibilizar tabela com os serviços cobráveis. Salientamos a importância de também seguir as recomendações sugeridas para a eficiente operação do Sistema de Abastecimento de Água de Igrejinha.

8. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 14 (quatorze) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos. Além disso, declara-se encerrado o processo n. 121/2019, passando as não conformidades não solucionadas até a data da fiscalização de acompanhamento para o processo n. 43/2020, sem penalizações.

Canoas, 17 de agosto de 2020.

Mayara Oliveira dos Santos

Mayara Oliveira dos Santos
Agente de fiscalização

Daniel Luz dos Santos

Daniel Luz dos Santos
Assessor de Fiscalização

Tiago Luis Gomes

Tiago Luis Gomes
Diretor de Regulação

ANEXO (S)

Ata de Abertura

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO IGREJINHA

PROCESSO 043/2020

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO 2019

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
08/07/2020	Início:	09:30 h	Término: <i>Dira 09/07 as 17:00hs</i>	Rua Theodoro Bischoff, 114 Bom Pastor Igrejinha/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Saneamento no município de Igrejinha.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Tiago Luis Gomes	AGESAN	3075-9576	diretoriaregulacao@agesan-rs.com.br
4. <i>Clemo J. Kazanowski</i>	<i>CORSAN</i>	<i>99650433</i>	<i>clemo.kazanowski@corsan.com.br</i>
5. <i>Neuri Rempel</i>	<i>CORSAN</i>	<i>998396439</i>	<i>neuriRempel@corsan.com.br</i>
6. <i>EDUARDO B. CARVALHO</i>	<i>CORSAN</i>	<i>999898733</i>	<i>eduardo-carvalho@corsan.com.br</i>
7. <i>NADIR ALBINO KONRATH</i>	<i>CORSAN</i>	<i>99547-7731</i>	<i>NADIR.KONRATH@CORSAN.COM.BR</i>
8. <i>Paulo Ramos</i>	<i>CORSAN</i>	<i>99810-0225</i>	<i>Paulo.ramos@corsan.com.br</i>
<i>DILMAR COLISSI</i>	<i>CORSAN</i>	<i>(997152416)</i>	<i>DILMAR.COLISSI@CORSAN.COM.BR</i>

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.	<i>Eduardo Carvalho</i>	<i>08/07/2020</i>
b) Verificação Licenças Operacionais e Outorga.	<i>Eduardo Carvalho</i>	<i>08/07/2020</i>
c) Fiscalização de Elevatórias.	<i>Nadir</i>	<i>09/07/2020</i>
d) Verificação de Adutoras.	<i>Nadir</i>	<i>08/07/2020</i>
e) Fiscalização no Sistema de Tratamento.	<i>Eduardo</i>	<i>08/07/2020</i>
f) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.	<i>Eduardo e Nadir</i>	<i>09/07/2020</i>
g) Verificação do sistema de registro de falha.	<i>Paulo Ramos</i>	<i>09/07/2020</i>
h) Verificação do laboratório de análises.	<i>Eduardo e Neuri</i>	<i>08/07/2020</i>
i) Verificação de Reservatórios.	<i>Nadir e Neuri</i>	<i>09/07/2020</i>
j) Verificação de Abastecimento do Usuário.	<i>Nadir</i>	<i>09/07/2020</i>
k) Verificação da pressão da rede.	<i>Nadir</i>	<i>09/07/2020</i>
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	<i>Nadir</i>	<i>09/07/2020</i>
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	<i>Nadir</i>	<i>09/07/2020</i>

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.	<i>Clemo</i>	<i>08/07/2020</i>
o) Verificação linha de recalque.	<i>Clemo</i>	<i>08/07/2020</i>

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO IGREJINHA**PROCESSO 043/2020**

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO 2019

Decisão	Responsável	Data limite
p) Verificação Licenças Operacionais.	Eduardo	08/07/2020
q) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.	Eduardo	08/07/2020
r) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.	Eduardo	08/07/2020
s) Verificação de elevatórias.	M.A.	—
t) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.	Clênio	08/07/2020
u) Verificação do laboratório de análises.	Eduardo	08/07/2020
v) Verificação registro da disposição final do lodo.	Clênio	08/07/2020
w) Verificação do sistema de registro de falha.	Clênio	08/07/2020
x) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	Madir	09/07/2020
y) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	Madir	09/07/2020


6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a) Em anexo...	Em anexo	Em anexo
b) —	—	—
c) —	—	—

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**8. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 09/07/2020



DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Anexo I - lista de pendências.

Anexo II - lista de poços fiscalizados.

Anexo III - lista de Reservatórios fiscalizados.

Anexo IV - lista de Elevatórias fiscalizadas.

Igrejinha
Processo 043

Item	Pendências	Responsável	Data limite
1	Análise dos efluente da ETE Cohab. Amostragem da coleta de julho (pós-chuva).	Eduardo	30/07/2020
2	Laudos de análises de sólidos da ETE (dados pontuais - não médias) dos últimos dois anos.	Eduardo	30/07/2020
3	MTRs ou Ordem de Serviço que evidencie a coleta de lodo da ETE;	Clênio	30/07/2020
4	Ordem de serviço da bomba da elevatória EBAT-7 Viaduto	Dilmar	30/07/2020
5	Ordem de serviço da bomba da elevatória EBAT-9 Imigração	Dilmar	30/07/2020

RESUMO POÇOS MUNICIPIOS REGULADOS

Sequencia	MUNICÍPIO	CÓDIGO	Vazão	Profundidade	Pressão (mca)	ENDEREÇO / COORDENADAS	Fiscalizar	OBSERVAÇÕES
8	Igrejinha	IGR-01A	30m ³ /h	150	60	Rua Ernesto Renck, 335	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
6	Igrejinha	IGR-02A	20m ³ /h	84	60	Rua Dom João VI, 185	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
2	Igrejinha	IGR-03A	15m ³ /h	96	30	Rua João Jorge Renck, 462	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
9	Igrejinha	IGR-06	12m ³ /h	87	50	Rua José Tristão Monteiro, 250	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
3	Igrejinha	IGR-09	15m ³ /h	138	222	Rua Limoeiro, 170	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
7	Igrejinha	IGR-10	10m ³ /h	112	50	Rua Prefeito Hugo Sperb, 741	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
5	Igrejinha	IGR-12	8m ³ /h	179	20	Rua dos Coqueiros, 55	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
4	Igrejinha	IGR-13A	14m ³ /h	146	84	Rua Jacob Kondorfer, S/N	✓	Fiscalizado em 08/07/2020
1	Igrejinha	IGR-15	3m ³ /h	100	50	Rua Corticeira da Serra	✓	Fiscalizado em 08/07/2020

RESUMO RESERVATÓRIOS MUNICÍPIOS REGULADOS

Sequencia	MUNICÍPIO	CÓDIGO	TIPO	FUNÇÃO	MATERIAL	ENDEREÇO / COORDENADAS	VOLUME (m³)	Fiscalizar	OBSERVAÇÕES
1	Igrejinha	R 1000	semi-enterrado	Distribuição	concreto	Rua São Paulo nº 130	1000	✓	Fiscalizado em 20/11 e 09/07/20
6	Igrejinha	R 22- PARQUE DA FIGUEIRA(PARTICULAR)	elevado	Distribuição	fibra de vidro	ANTONIO BRUNO KEHL 609	30	✓	Fiscalizado em 09/07/20
4	Igrejinha	R 500	semi-enterrado	Distribuição	concreto	Rua Arthur Alfredo Schmitt nº 95	500	✓	Fiscalizado em 20/11 e 09/07/20
2	Igrejinha	R-11 Julio Fleck	elevado	Distribuição	aço	Julio Fleck - Fim da Rua	6		Fiscalizado em 09/07/20
5	Igrejinha	R-21 Parque das Figueiras	apoiado	Contato	aço	ANTONIO BRUNO KEHL	10		Fiscalizado em 09/07/20
8	Igrejinha	R-5 Lajeadoinho	apoiado	Distribuição	aço	Rua Prof.Regina Luiza Vedovatto -	70	✓	Fiscalizado em 09/07/20
7	Igrejinha	R-7 Viaduto	apoiado	Distribuição	concreto	Rua D.João VI s/nº Fim da Rua	100	✓	Fiscalizado em 20/11 e 09/07/20
3	Igrejinha	R-9 Bel Monte	elevado	Distribuição	aço	Rua Estrada Edgar Willy Wolf	100	✓	Fiscalizado em 20/11 e 09/07/20

