

Inf. 002/2021 – GABINETE/SURNE

Bento Gonçalves, 05 de maio de 2021.

À Diretoria de Operações – DOP

**Assunto:** Relatório de Inspeção Sanitária – Canela

Em atendimento ao ofício N.º 057/2021 AGESAN, Relatório Técnico de Fiscalização de controle de pressão nas redes de distribuição dos municípios de Canela e Capela de Santana. Processo AGESAN número: 001/2021.

**1. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS**


Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade

NC	CÓDIGO DA NC	* UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (61,86 mca), rua Guilherme Oscar Bauer, nº 55
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão Na rede de distribuição excedeu valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canela – Processo n. 003/2021

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** De acordo. O problema de pressão elevada já foi resolvido via instalação de VRP.

**PLANO DE AÇÃO:** Resolvido / concluído.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído.

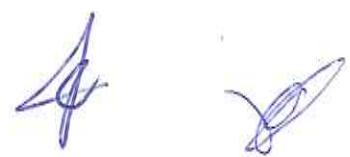

**1. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS**

Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
20	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (73,08 mca), rua Oreste Lucas, nº.1712
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão na rede de distribuição excedeu valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Capela de Santana – Processo n. 016/2021

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Está em curso o diagnóstico das pressões na rede e posteriormente será definido uma solução para o caso, com instalação de VRP na rede ou execução de uma rede auxiliar com pressões limitadas em até 50 mca.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Diagnóstico e posterior implementação de VRP	180 dias

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Eng. Marcelino B. Sella  
CREA/RN 163997  
Mat. 174824  
Gestor DEOM-NE



Fernanda Santos Pescador,  
MSc. Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 96.684D  
Superintendente Adjunta / SURNE  
Mat. 129.437 CORSAN