

REGULAÇÃO - RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE N. 082/2021

Fiscalização Técnica de Controle nas redes de distribuição dos municípios consorciados à Agesan-RS (pressões de inverno).

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos meses de junho a setembro de 2021, realizaram-se fiscalizações nas redes de distribuição de água nos municípios consorciados à agência reguladora, conforme tabela 1, para verificar o serviço de fornecimento de água prestado pelas companhias de saneamento.

Tabela 1 – Cronograma de fiscalização realizado

Município	Data	Processo
Capela de Santana	17 de junho de 2021	082/2021
Nova Hamburgo	22 de junho de 2021	080/2021
Esteio	23 de junho de 2021	081/2021
Três Coroas	08 de julho de 2021	083/2021
Igrejinha	08 de julho de 2021	084/2021
Sapiranga	13 de julho de 2021	086/2021
Campo Bom	13 de julho de 2021	085/2021
Nova Hartz	14 de julho de 2021	087/2021
Canoas	21 de julho de 2021	088/2021
Sapucaia do Sul	22 de julho de 2021	089/2021
Canela	28 de julho de 2021	090/2021
Riozinho	02 de agosto de 2021	093/2021
Nova Santa Rita	05 de agosto de 2021	094/2021
Parobé	12 de agosto de 2021	095/2021
Portão	17 de agosto de 2021	091/2021
Estância Velha	17 de agosto de 2021	092/2021
Rolante	02 de setembro de 2021	096/2021

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Certificado de Calibração de n. 0095/2020 – José Ricardo P Miranda Manômetros	Instrumento: Manômetro, digital Faixa de Indicação: 100 Unidade de Engenharia: mca Tipo: digital, piezoresistivo Classificação: NBR 14105-1 "A3" Erro máximo admissível: 0,25%

2. A FISCALIZAÇÃO

As fiscalizações das pressões de água nos municípios foram da modalidade direta, do tipo regular e ação de controle. O programa de monitoramento de pressões na rede de distribuição está previsto na Resolução AGO 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA


O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, na qual obtiveram os resultados apresentados nos capítulos abaixo.

3.1 CAPELA DE SANTANA

Tabela 2 – Amostragem de pressões em Capela de Santana

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Rua Franklin Rodrigues da Silva, n. 138	14:20	13	10,6	53	26
2	Rua Atanagildo de Carvalho Ramor, n.	14:30	13	13,9	52	26
3	Rua Normélio Cruz, n. 351	14:40	13	3,4	39	42
4	Rua Waldemar Dias de Andrade, n. 115	14:45	13	3,4	40	38
5	Rua Valdemar Flores Vieira, n. 253	14:50	13	2,8	29	46
6	Rua Padre Grecca, n. 350	15:00	13	6,7	42	41
7	Av. Cel. Orestes Lucas, n. 4158	15:05	13	4,0	55	17
8	Rua dos Gerânios, n. 152	15:15	13	3,2	19	51
9	Rua do Portal, n. 560	15:20	13	5,8	40	41
10	Rua Santa Clara, n. 423	15:35	13	6,4	41	43
11	Rua Santa Bárbara, n. 285	15:45	13	4,9	48	37
12	Rua Altermar Dutra, n. 59	15:50	13	3,3	57	26
13	Av. Cel. Orestes Lucas, n. 1884	16:05	13	4,0	37	59
14	Rua Ferrabraz, n. 87	16:25	13	3,4	51	32
15	Rua Levinius Bauerman, n. 198	16:15	13	2,4	41	38
Nível de Confiança			95%	Média		37,5
Precisão			5,5	Desvio Padrão		10,8

Figura 1 – Distribuição da amostragem em Capela de Santana

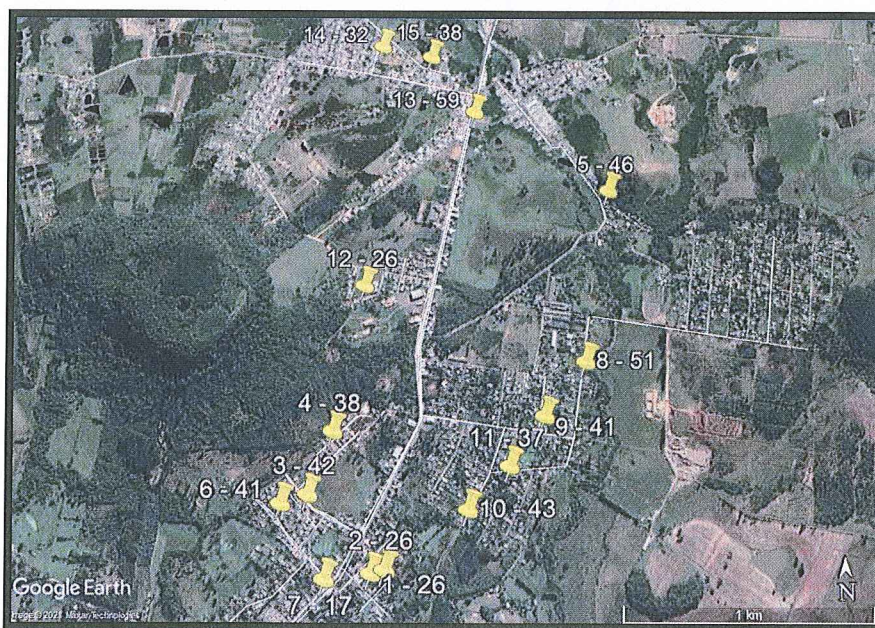


2
Vagner
mar

3.2 NOVO HAMBURGO

Tabela 3 – Amostragem de pressões em Novo Hamburgo

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Dique da Saudade, 60	10h12	15	3,6	6	16
2	Leopoldo Wasum, 1137	10h25	15	3,0	5	28
3	La Habana, 453	10h34	15	3,2	8	38
4	Buenos Aires, 130	10h38	15	3,1	7	39
5	Platina, 73	10h46	15	3,9	8	12
6	Marques de Olinda, 146	11h03	16	2,8	14	18
7	Alfredo Varisco, 80	11h17	16	3,3	8	16
8	Pau Brasil, 411	11h32	16	2,6	14	17
9	Doutor Karl Wilhelm Schinke, 1322	11h45	16	5,5	60	8,15
10	Doutor Karl Wilhelm Schinke, 99	11h50	16	5,5	60	25
11	Helmut Larsen, 6	11h58	17	4,6	24	25
12	Rolante, 222	12h10	17	5,7	33	30
13	Vereador Oscar Horn, 374	13h25	17	3,1	27	29
14	Quirinal, 501	13h31	17	4,1	18	25
15	Pres. Juscelino K. Oliveira, 1697	13h36	17	4,2	13	24
16	Darci Ventrini, 122	13h44	18	5,4	14	24
17	Bruno Werner Storck, 94	13h49	18	4,5	15	24
18	Nogueira, 237	14h12	18	7,1	51	29
19	Olinda, 80	14h20	18	8,5	83	26
20	Santo Angelo, 45	14h29	17	7,1	49	50,72
21	Urano, 33	14h49	17	11,4	69	36
22	Dos Eucaliptos, 722	15h08	17	4,0	27	35
			Nível de Confiança	95%		
			Precisão	4,1	Média	26,1
					Desvio Padrão	9,8

Figura 2 – Distribuição da amostragem em Novo Hamburgo

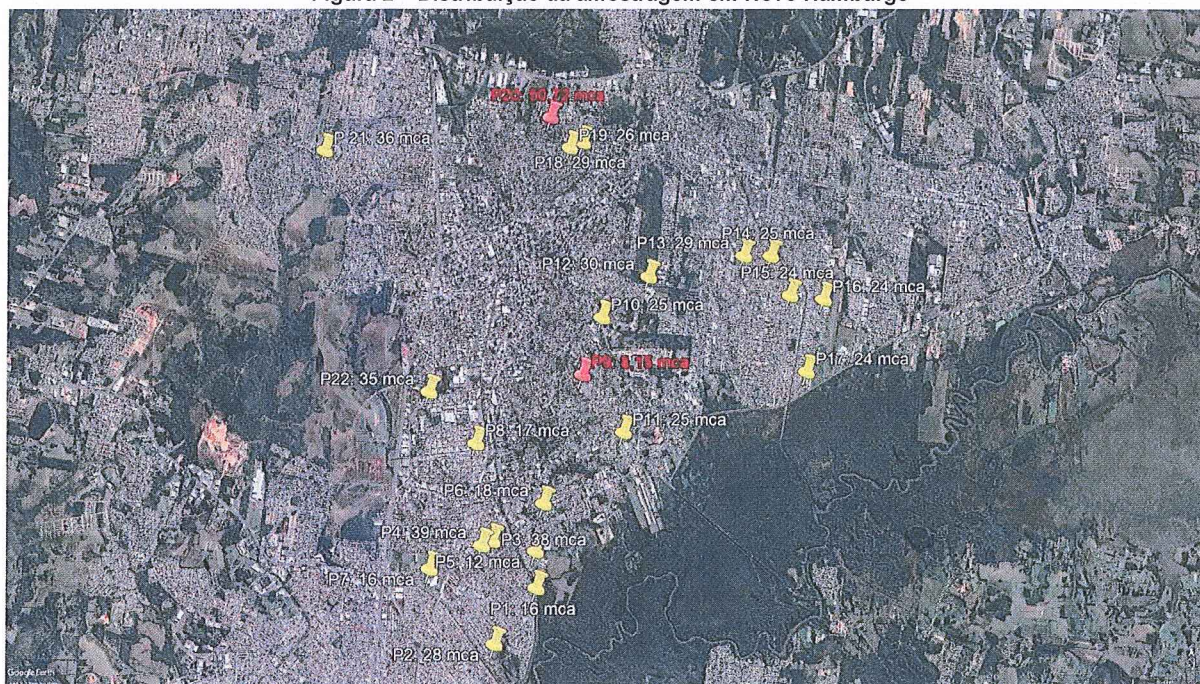


Handwritten signature and date:
3
Vagner
May

3.3 ESTEIO

Tabela 4 – Amostragem de pressões em Esteio

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)	
1	Rua Pinto Bandeira, n. 194	09:40	14	3,1	10	16	
2	Rua Osvaldo Jesus Vieira, n. 215	09:55	14	2,9	10	20	
3	Av. Alvina Francisca, n. 355	10:05	14	4,1	16	30	
4	Rua Porto Alegre, n. 1088	10:10	14	5,1	29	25	
5	Av. Tarso Dutra, n. 333	10:20	14	4,5	37	23	
6	Rua Jardel Filho, n. 616	10:35	14	6,9	26	25	
7	Rua João Frainer, n. 465	10:45	15	4,0	17	30	
8	Rua João Frainer, n. 860	10:50	15	4,0	17	30	
9	Rua Albino Storck, n. 80	10:55	15	5,5	13	33	
10	Rua Pioneiros, n. 149	11:00	16	6,5	22	24	
11	Rua Taquara, n. 836	11:10	16	2,4	11	35	
12	Rua Roque Gonzales, n. 342	11:20	16	5,0	31	28	
13	Rua Padre Antônio Vieira, n. 17	11:25	16	2,7	26	33	
14	Rua Simões Neto, n. 281	11:30	16	5,1	21	27	
15	Av. Padre Claret, n. 2729	11:40	16	2,7	30	39	
16	Rua Euzébio de Queiroz, n. 142	11:50	16	4,8	23	24	
17	Av. Padre Claret, n. 2039	11:55	16	2,7	27	42	
18	Rua Salgado Filho, n. 1185	12:00	16	3,1	29	30	
19	Rua Salgado Filho, n. 1811	14:35	21	3,1	33	37	
20	Rua Soledade, n. 532	14:50	21	3,3	20	38	
21	Rua Padre Felipe, n. 211	15:00	21	2,4	9	24	
22	Rua Bento Gonçalves, n. 574	15:10	21	2,3	9	24	
23	Rua Rio Grande, n. 1876	15:15	21	2,9	8	20	
24	Rua Uruguai, n. 416	15:30	21	3,6	6	20	
Nível de Confiança			95%			Média	28,2
Precisão			2,7			Desvio Padrão	6,7

Figura 3 – Distribuição da amostragem em Esteio

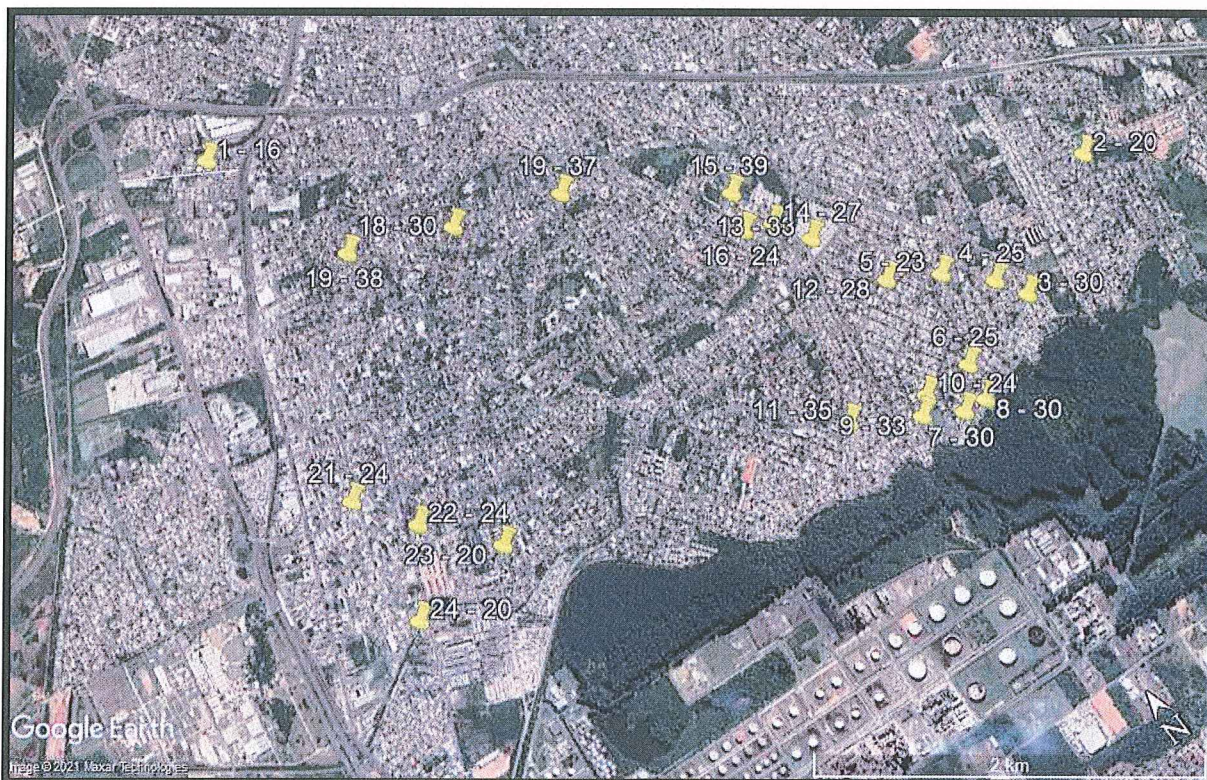


Handwritten signature and date:
4
Lagner
May

3.4 TRÊS COROAS

Tabela 5 – Amostragem de pressões em Três Coroas

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Carlito Lorenz, 36	9h38	16	7,36	136	5,4
2	Abraão Berti, 92	9h48	16	10,90	69	23
3	Waldemar L. Silva, 138	9h54	17	2,88	61	32
4	Rodolfo Drehher, 195	10h	17	2,30	59	24
5	Visconde de Mauá, 1374	10h10	18	3,13	71	38
6	Alicia Sturm, 21	10h21	18	12,19	84	28
7	Fridolino Lauffer, 56	10h27	18	11,86	76	35
8	Fridolino Lauffer, 123	10h32	18	11,86	68	26
9	Rua das Rosas, 153	10h41	19	0,90	55	20
10	Rua das Orquídeas, 46	10h46	19	1,75	55	20
11	Gov. Leonel de Moura Brizola, 170	10h58	19	4,74	144	45
12	Guarujá, 90	11h07	19	30,87	92	24
13	Eduardo Willrich, 43	11h15	19	2,16	51	34
14	Campo Bom, 20	11h26	21	6,34	46	40
15	Avenida João Correa, 2377	11h33	21	1,23	44	43
			Nível de Confiança	95%	Média	29,2
			Precisão	5,2	Desvio Padrão	10,5

Figura 4 – Distribuição da amostragem em Três Coroas

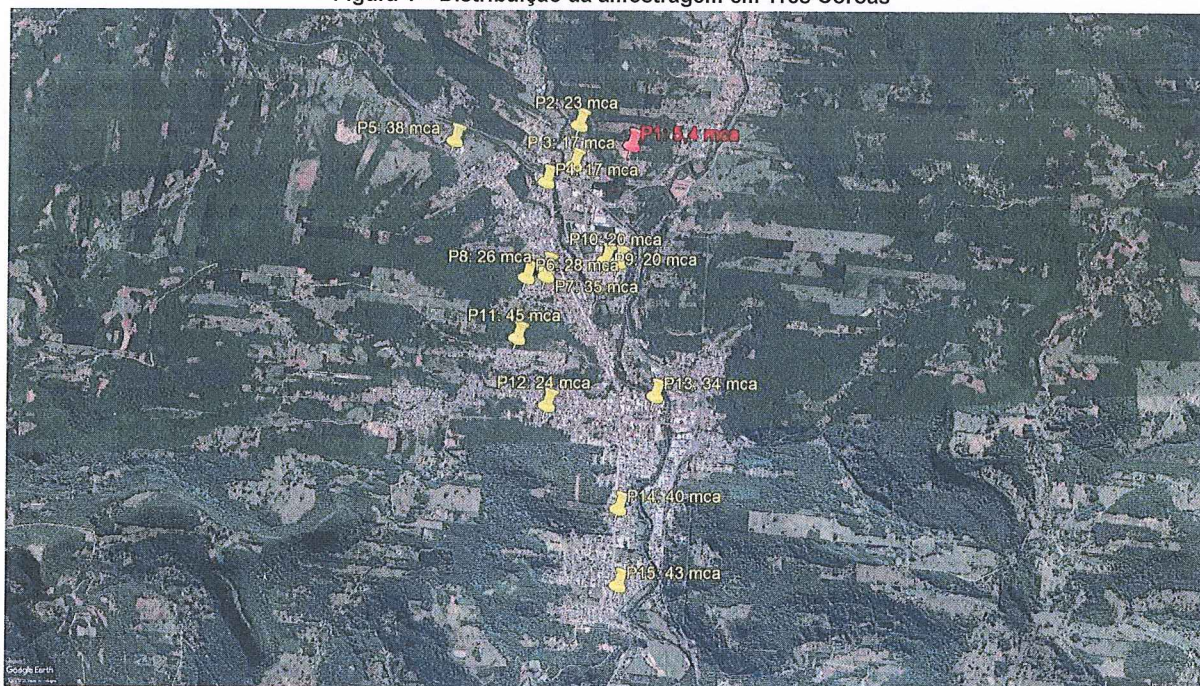


Handwritten signature and date:
5
Wagner
May

3.5 IGREJINHA

Tabela 6 – Amostragem de pressões em Igrejinha

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Vitória, 35	13h19	22	5,70	35	40
2	Adolfo Lauffer, 7	13h28	24	3,25	35	31
3	Coronel Theobaldo Fleck, 326	13h36	22	3,85	35	31
4	Arthur Muller, 24	13h42	22	1,25	36	41
5	Bertholdo Schwarz, 81	13h49	22	4,35	41	38
6	Da Carnauba, 56	13h56	22	22,55	89	29
7	Amanda Koetz, 110	14h04	22	2,73	37	42
8	Anita Garibaldi, 438	14h10	22	1,46	36	39
9	Rui Barbosa, 591	14h15	22	2,40	37	41
10	Carlos Chagas, 2	14h21	22	1,30	38	29
11	Do Chocolate, 78	14h33	22	7,08	47	34
12	Plinio Salgado, 203	14h56	22	9,53	55	59,93
13	Joaquim C. da Costa Sena, 43	15h10	22	1,86	32	49
14	Flores da Cunha, 489	15h22	23	3,49	27	51,79
15	Lírio do Vale, 57	15h30	23	3,67	44	35
			Nível de Confiança	95%	Média	39,4
			Precisão	4,4	Desvio Padrão	8,8

Figura 5 – Distribuição da amostragem em Igrejinha

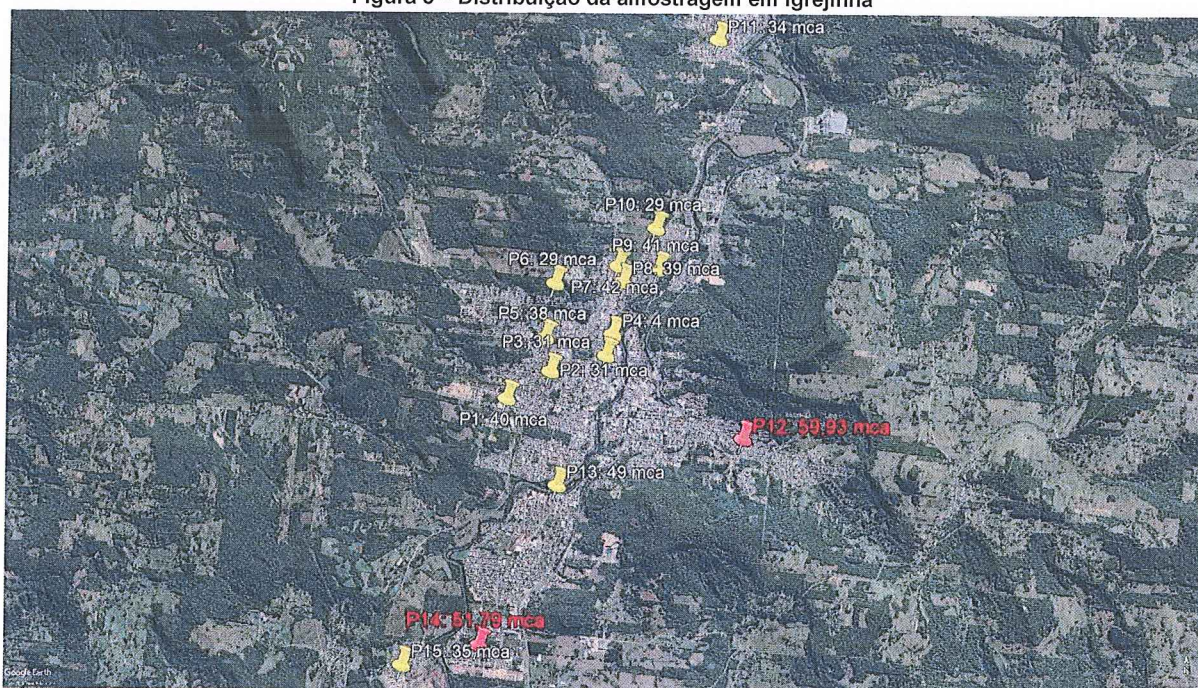


3.6 SAPIRANGA

Tabela 7 – Amostragem de pressões em Sapiranga

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Rua Libertadores, n. 145	10:15	20	5,5	53	17,7
2	Rua Profª Nair Pedrolina Martin, n. 128	10:30	20	6,7	56	26,9
3	Rua Jorge Brasileiro Silveira, n. 352	10:35	20	6,8	61	32,6
4	Rua Carlos Kirchheim, n. 297	10:40	20	6,0	66	21,0
5	Rua Esperança, n. 50	10:45	20	6,8	46	40,0
6	Av. Vasco da Gama, n. 310	10:50	20	3,7	24	44,8
7	Rua Afonso Lauer, n. 172	11:00	20	3,1	32	22,0
8	Av. João Correa, n. 1173	11:05	20	2,4	31	46,5
9	Rua Padre Réus, n. 744	11:15	20	4,1	36	41,4
10	Rua Liberato S. Vieira da Cunha, n. 197	11:20	22	2,4	30	45,7
11	Rua Senador Salgado Filho, n. 97	11:25	22	4,1	31	45,9
12	Rua Presidente Kennedy, n. 1956	11:40	23	1,8	27	26,1
13	Rua Theobaldo José Bernardes, n. 78	11:50	23	9,0	30	28,8
14	Rua Luiz Oswaldo Bender, n. 277	12:00	23	3,7	57	57,5
15	Rua João Armando Steyer, n. 75	12:15	23	4,2	40	39,6
Nível de Confiança			95%	Média		35,7
Precisão			5,9	Desvio Padrão		11,6

Figura 6 – Distribuição da amostragem em Sapiranga

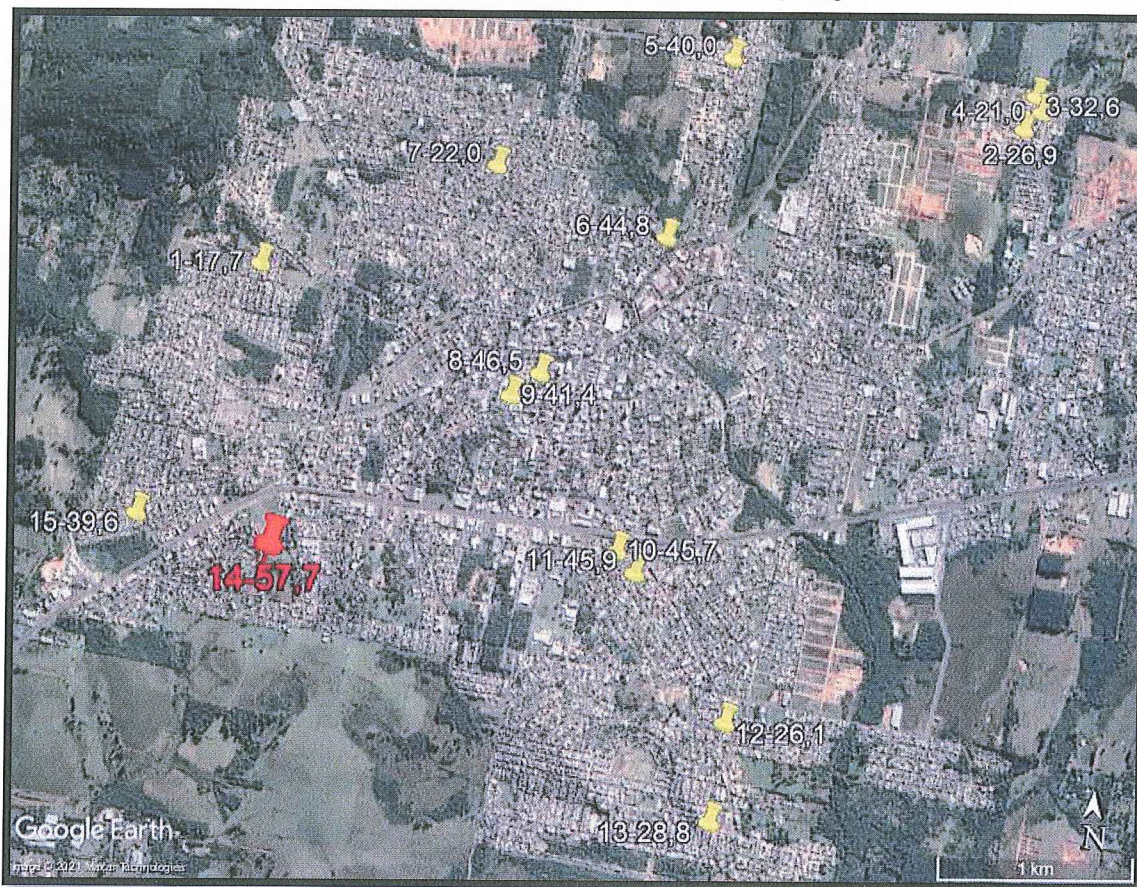


Handwritten signature and date:
Vagner
mar

3.7 CAMPO BOM

Tabela 8 – Amostragem de pressões em Campo Bom

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Rua Delmar Scharfen, n. 45	13:45	24	5,5	97	28,8
2	Rua Vitor Meirelles, n. 53	13:55	24	5,2	42	51,1
3	Rua Saldanha Marinho, n. 407	14:00	24	5,2	44	19,9
4	Travessa Pio XII, n. 235	14:10	24	3,6	10	24,5
5	Rua Alfredo Feltes, n. 254	14:25	24	2,7	8	31,6
6	Rua 30 de Novembro, n. 21	14:30	24	3,0	9	46,4
7	Rua Alecrim, n. 185	14:35	24	3,2	8	38,7
8	Rua da Primeira da Conquista, n. 3	14:45	24	5,8	55	43,3
9	Rua São Luiz, n. 233	14:50	24	3,6	40	46,3
10	Rua José Bonifácio, n. 239	15:00	24	10,3	44	56,1
11	Rua Rodolfo Hexel, n. 98	15:05	24	5,2	27	38,3
12	Rua 17 de Abril, n. 1214	15:10	24	5,1	36	51,6
13	Rua Candiota, n. 75	15:35	24	5,5	30	73,9
14	Rua Ereneo Parma, n. 100	15:50	24	7,5	81	16,1
15	Av. Brasil, n. 2787	16:00	24	4,0	23	34,7
			Nível de Confiança	95%	Média	40,1
			Precisão	7,6	Desvio Padrão	15,1

Figura 7 – Distribuição da amostragem em Campo Bom

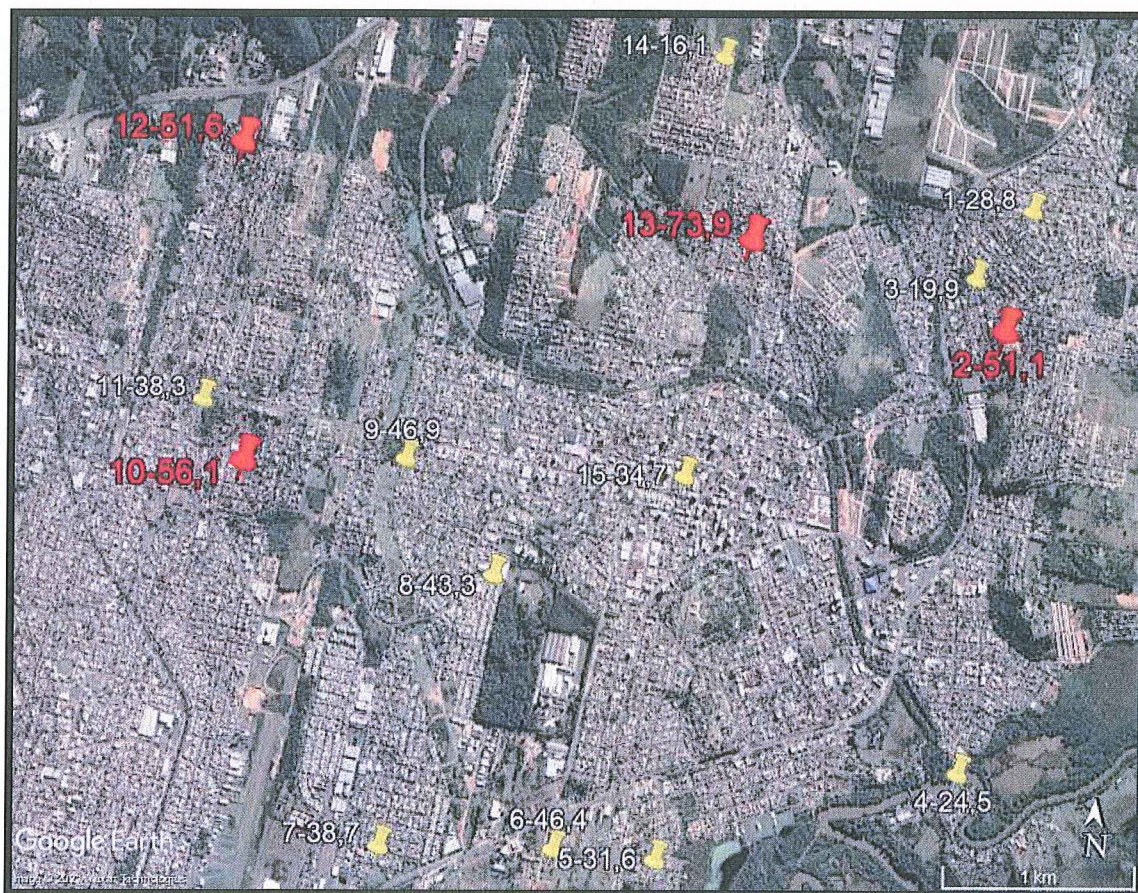


Handwritten signature and date:
8
Bagnur
May

3.8 NOVA HARTZ

Tabela 9 – Amostragem de pressões em Nova Hartz

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Torres, 123	13h31	24	2,71	28	13
2	Madri, 43	13h41	24	4,32	37	17
3	Emilio Erwino Kieling, 254	13h46	24	3,77	48	29
4	Caí, 17	13h53	24	3,05	41	13
5	Travessão	13h57	24	5,53	36	27
6	Balduino Brusius	14h05	25	16,17	47	23
7	Vicente Melo, 424	14h33	25	5,25	42	22
8	Otilia Abilia hartz, 77	14h38	25	10,54	35	10
9	Victória Cé de Oliveira, 52	14h41	25	5,74	45	37
10	Rua da República	14h46	25	5,86	44	5,34
11	Ovidio Muller, 248	14h54	25	2,83	28	10
12	Carlos Dorneles, 95	14h58	25	3,76	33	15
13	Frei Irineu Della Libera, 70	15h09	25	1,74	36	14
14	B1, 41	15h20	25	2,92	20	15
15	Sabiá, 73	15h25	25	3,60	26	12
16	Da integração, 6	15h28	25	1,87	36	14
			Nível de Confiança	95%		
			Precisão	4,0	Média	17,3
					Desvio Padrão	8,2

Figura 8 – Distribuição da amostragem em Nova Hartz

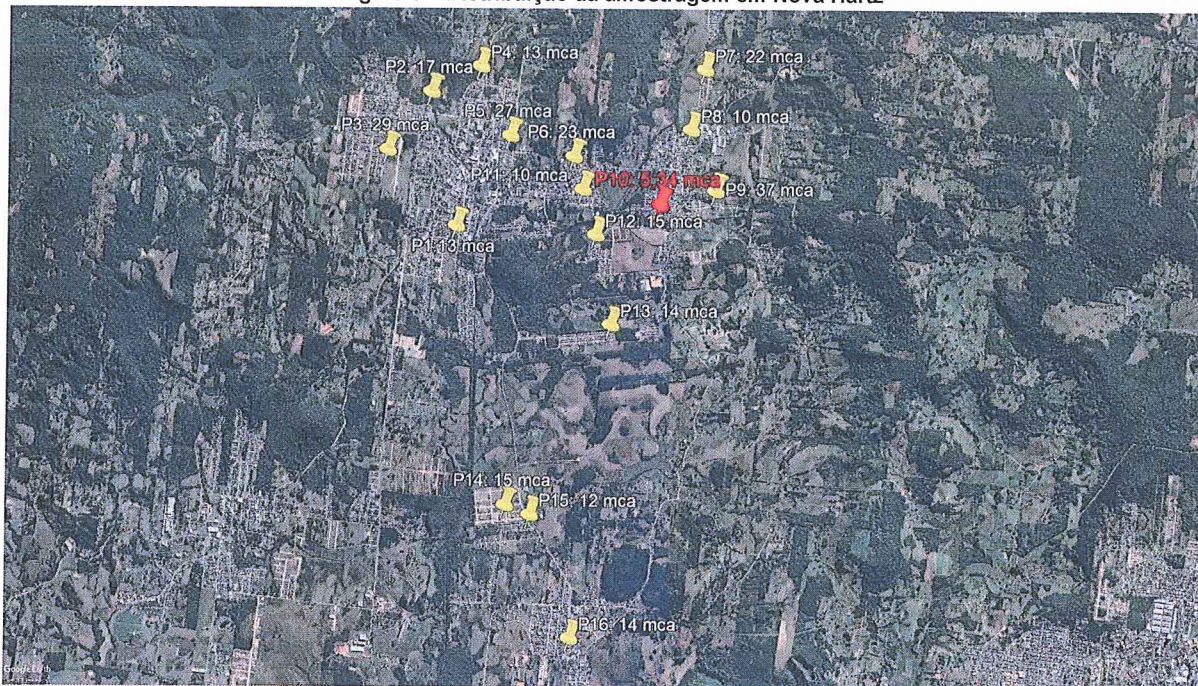


3.9 CANOAS

Tabela 10 – Amostragem de pressões em Canoas

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Julio Cezar de Mello Pinto, 45	10h25	9	3,14%	3	12
2	Cruz Alta, 340	10h56	10	2,84%	6	11
3	Caçapava, 920	11h17	12	3,10%	3	10,9
4	Rio dos Sinos, 1504	11h30	13	1,90%	4	10
5	Araçá, 2235	11h54	14	3,90%	4	16
6	General Neto, 110	12h05	14	4,47%	3	27
7	Engenheiro Kindler, 771	13h21	16	2,05%	4	10,6
8	Arizona, 197	13h32	16	2,18%	5	13
9	Princesa Isabel, 1036	13h49	17	2,49%	4	9,82
10	Iguaçu, 210	14h	17	3,55%	4	12
11	Primavera, 1626	14h07	17	2,80%	2	19
12	Adair Jacques Schiavon, 159	14h22	17	4,70%	5	14
13	Primeiro de Março, 431	14h35	17	4,86%	27	19
14	Cecilia Perez da Silva, 18	14h45	17	3,64%	23	11
15	Santa Flora, 51	14h53	17	8,73%	34	24
16	Julio Pereira de Souza, 749	15h01	17	3,05%	35	9,88
17	Julio Pereira de Souza, 1076	15h04	17	3,05%	34	21
18	Constantino Moura de Azevedo, 42	15h16	18	2,66%	30	16
19	Miramar, 478	15h20	18	3,54%	33	13
20	Parapanema, 85	15h31	18	3,16%	29	16
21	Xingu, 158	15h36	18	3,62%	29	15
22	Quadra T Dois, 12	15h50	18	5,68%	40	14
23	HH (Loteamento Comtel), 214	15h58	18	5,47%	30	20
24	Esperança, 710	16h11	18	2,57%	41	16
25	Quadra L Cinco, 19	16h23	17	3,59%	26	22
26	Monza (Lot. Parque Ozanan), 77	16h29	17	2,77%	22	35
27	José Antônio Lucchese Gusmão, 1360	16h37	17	1,85%	17	22
28	Aluizio Palmeiro de Escobar, 10	16h43	17	2,00%	20	21
Nível de Confiança			95%			Média
Precisão			2,2			Desvio Padrão
						16,4
						6,0

Figura 9 – Distribuição da amostragem em Canoas

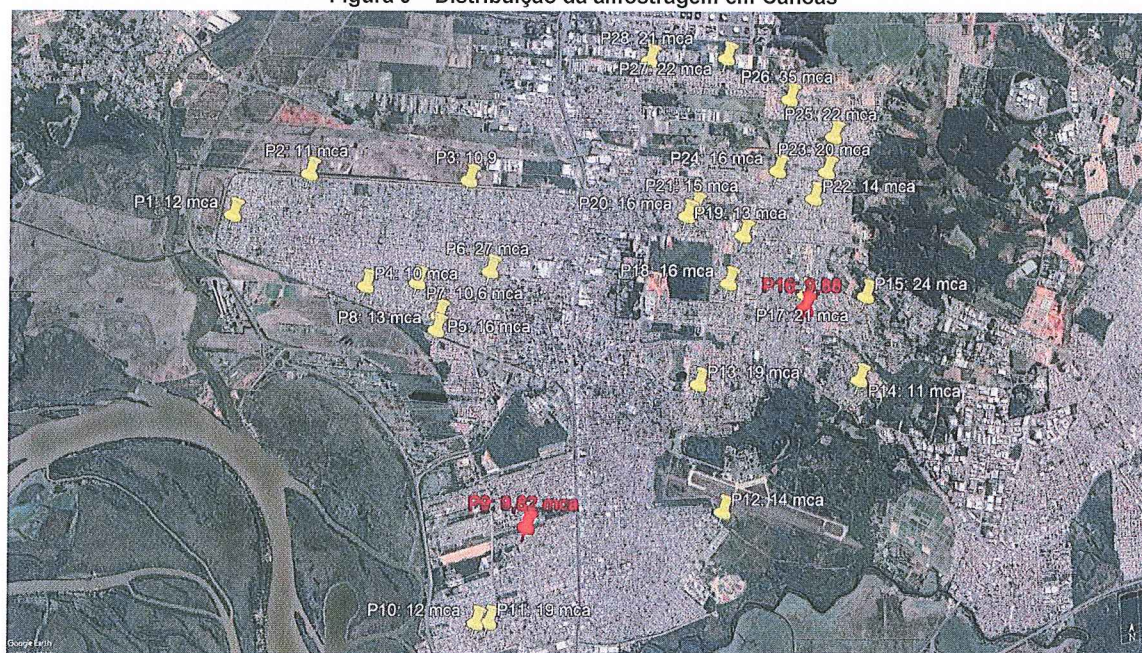


Wagner May

3.10. SAPUCAIA DO SUL

Tabela 11 – Amostragem de pressões em Sapucaia do Sul

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Rua Beija Flor, n. 457	9:45	9	10,1	85	53,7
2	Rua Beija, n. 76	9:50	9	8,3	121	20,5
3	Rua Moises da Silva, n. 157	10:00	9	13,5	109	50,7
4	Rua Henrique Soares da Silva, n. 259	10:10	10	2,5	58	57,6
5	Av. Mauá, n. 2374	10:20	10	2,0	27	35,7
6	Rua das Rosas, n. 148	10:30	10	3,6	24	32,3
7	Travessa Fernando Ferrari, n. 411	10:35	11	4,7	27	28,8
8	Rua Anita Garibaldi, n. 82	10:40	12	2,0	15	31,7
9	Rua Dr. Otávio Azambuja, n. 62	10:45	13	6,2	38	21,5
10	Rua Olavo Bilac, n. 81	11:00	13	3,4	21	38,5
11	Rua Montenegro, n. 76	11:10	14	5,3	26	34,0
12	Rua Manoel Serafim, n. 673	11:15	14	2,5	27	33,7
13	Rua Caramuru, n. 494	11:25	15	3,3	26	23,5
14	Rua Luiz Cardoso, n. 38	11:30	15	5,9	34	26,7
15	Travessa Emílio Janga, n. 117	11:35	16	5,0	43	14,4
16	Rua Dom Pedro I	11:45	16	3,4	45	16,3
17	Rua Teixeirainha, n. 205	11:50	16	4,4	80	19,4
18	Rua dos Sinos, n. 332	12:00	16	4,7	61	12,3
			Nível de Confiança	95%		
			Precisão	6,1	Média	30,6
					Desvio Padrão	13,2

Figura 10 – Distribuição da amostragem em Sapucaia do Sul

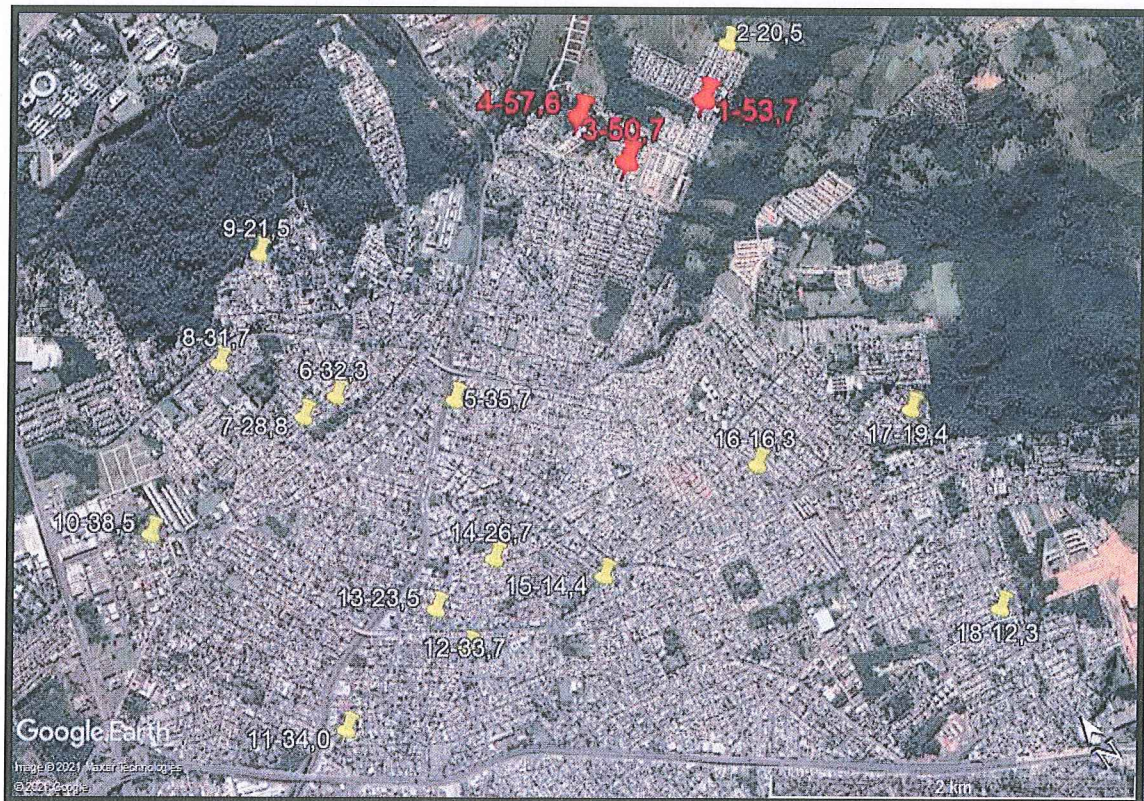


J. Wagner
may

3.11 CANELA

Tabela 12 – Amostragem de pressões em Canela

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Willibaldi Rinaldo Dieterich, 691	10h45	7	3,67	851	16
2	Silvino Rafael Zanatta, 1100	10h56	7	5,65	830	24
3	Abdala Taha, 335	11h07	7	4,28	827	30
4	Cônego Alberto Hickmann, 166	11h11	7	5,82	833	26
5	Presidente João Goulart, 478	11h19	7	2,38	821	20
6	João Pessoa, 30	11h33	7	1,80	821	16
7	Dona Carlinda, 335	11h39	7	3,08	830	27
8	Nossa Senhora Medianeira, 500	11h48	7	5,57	863	18
9	Uruguaiana, 14	11h54	7	10,60	838	42
10	Gravataí, 769	11h59	7	11,06	842	42
11	Edvino Otto Seibt, 115	12h06	7	6,34	847	26
12	Gustavo Muller, 646	12h11	7	5,39	824	34
13	Rua Adolfo Seibt, 28	12h38	6	3,43	831	28
14	1ª de Janeiro, 904	12h45	6	3,95	821	20
15	Dos Farrapos, 244	12h49	6	3,32	831	13
16	Dante D, 67 / D, 67	12h54	6	13,45	822	23
17	Das Cerejeiras, 179	13h03	6	3,68	815	28
18	Da Paz, 156	13h18	6	3,00	830	27
Nível de Confiança			95%		Média	25,6
Precisão			3,8		Desvio Padrão	8,1

Figura 11 – Distribuição da amostragem em Canela

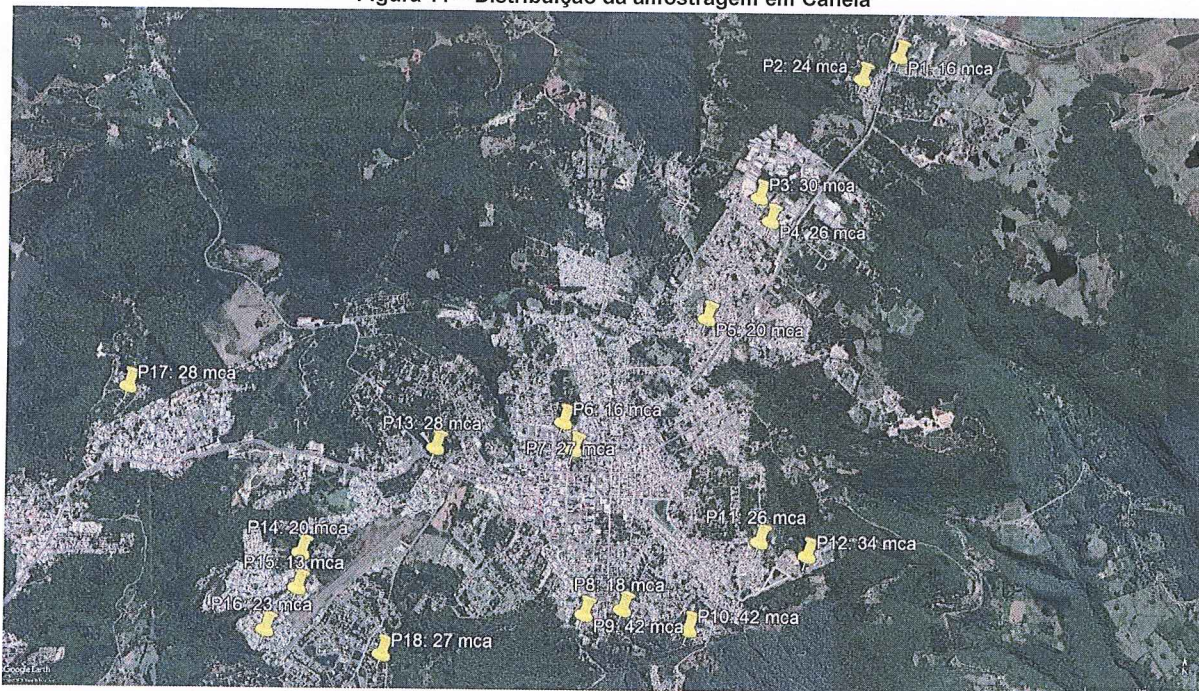


Handwritten signature and date:
12
Magnum
May

3.12 RIOZINHO

Tabela 13 – Amostragem de pressões em Riozinho

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Rua Caraá, n. 35	10:30	13	11,2	152	32,3
2	Rua Professor José Laurindo, n. 1195	11:20	13	8,9	218	7,2
3	Rua Maquine, n. 52	11:15	13	8,9	173	28,2
4	Rua Emancipação	11:20	13	9,4	113	30,0
5	Rua Vila Canudos, n. 1	11:35	13	5,5	88	17,0
6	Rua Mostardeiro, n. 49	12:10	13	2,5	80	26,6
7	Rua Guerino Pandolfo, n. 334	14:00	17	3,7	86	31,3
8	Rua Guerino Pandolfo, n. 538	14:05	17	3,7	84	30,8
9	Rua José Barbieri, n. 74	14:10	17	6,5	86	33,2
10	Rua Independência, n. 371	14:20	17	4,3	81	34,8
11	Rua Independência, n. 560	14:25	17	4,3	97	37,1
12	Rua Genilda Benetti, n. 1329	14:30	17	10,2	100	23,9
13	Rua Guerino Pandolfo, n. 1020	14:40	17	3,7	80	37,0
14	Rua Rolante, n. 87	14:45	17	3,7	82	36,2
			Nível de Confiança	95%	Média	29,0
			Precisão	4,4	Desvio Padrão	8,3

Figura 12 – Distribuição da amostragem em Riozinho

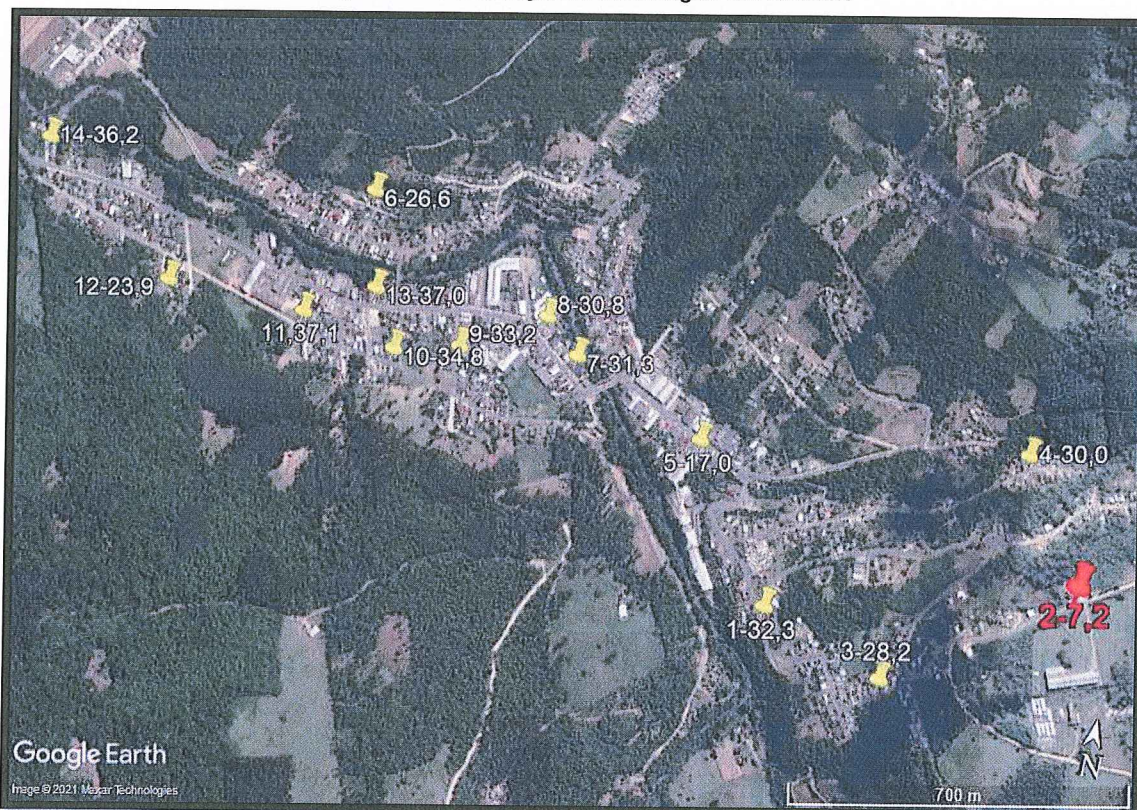


3.13 NOVA SANTA RITA

Tabela 14 – Amostragem de pressões em Nova Santa Rita

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Estrada dos Bloedow, 3334	9h49	15	2,61	6	33
2	Rua Pinheiros, 817	10h08	15	4,31	14	26
3	Rua Açúde, 677	10h16	15	6,65	39	19
4	Beco dos Marinheiros, 37		15	7,91	22	20
5	Rua Passito, 629		15	3,84	19	26
6	Rua das Alfazemas, 178		15	3,34	28	40
7	Rua porto Alegre, 49		15	4,10	55	20
8	Rua A, 531		15	6,99	34	24
9	Rua Getulio Vargas, 1377	10h52	15	2,58	4	48
10	Rua Deoclecio Rodrigues, 2821		15	3,23	33	23
11	Rua Angelim, 68		15	6,33	37	37
12	Rua Deoclecio Rodrigues, 854		15	3,23	59	21
13	Rua 5 - Colina dos Sol, 261		15			34
14	Rua da Pedreira, 3760		15	2,96	31	26
15	Rua E, 198		15	40,25	54	34
			Nível de Confiança	95%	Média	28,7
			Precisão	4,3	Desvio Padrão	8,6

Figura 13 – Distribuição da amostragem em Nova Santa Rita

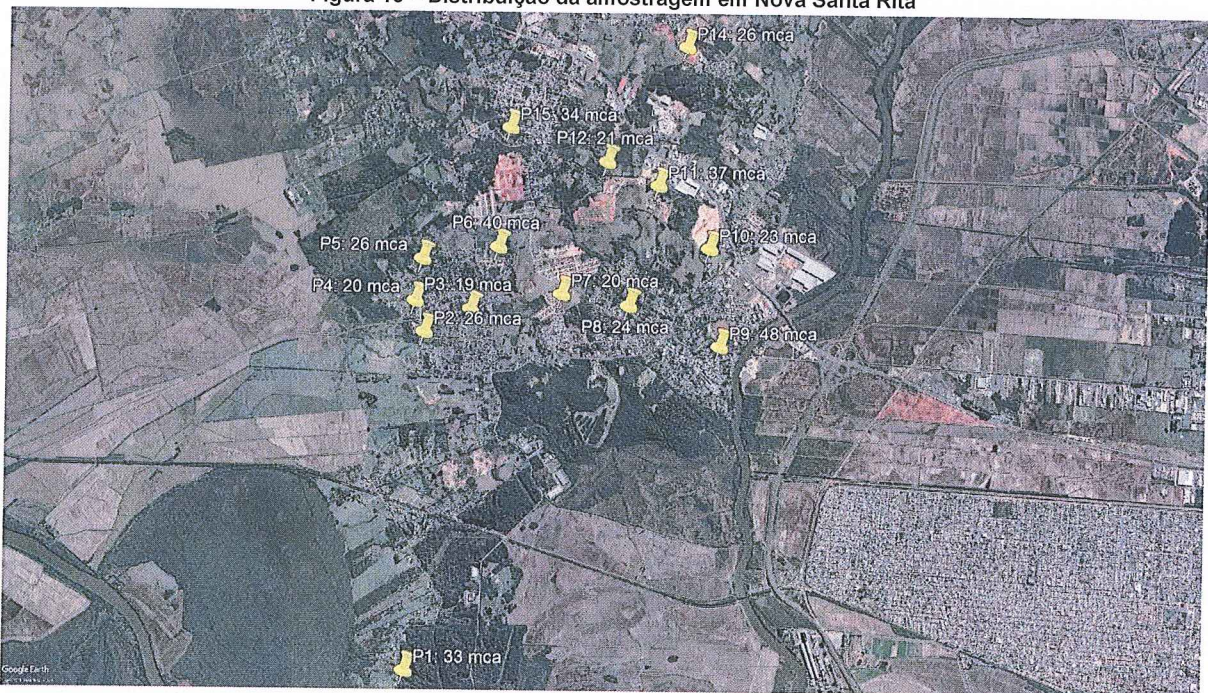


Handwritten signature and date:
14
Vagner
maç

3.14 PAROBÉ

Tabela 15 – Amostragem de pressões em Parobé

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Rua Sapiranga, n. 623	9:40	12	5,6	67	12,1
2	Rua Pompeu Pires, n. 420	10:00	12	5,1	27	51,3
3	Rua Princesa Isabel, n. 179	10:05	12	2,7	31	44,6
4	Rua Francisco Manoel da Silva, n. 68	10:20	12	3,8	32	53,2
5	Rua Candiota, n.104	10:35	12	3,0	25	53,7
6	Rua dos Trilhos, n. 2105	10:45	12	4,1	28	51,0
7	Rua José Marques, n. 118	10:50	12	5,0	53	23,9
8	Rua Ipê, n. 228	11:00	12	4,9	54	29,3
9	Rua 24 de Agosto, n. 175	11:10	12	4,1	41	40,3
10	Rua São Luiz, n. 575	11:15	12	7,8	50	35,5
11	Rua João Rodrigues, n. 1748	11:20	12	2,7	43	42,7
12	Rua José Theomar Lehnem, n. 1070	11:30	12	3,2	42	39,4
13	Rua São Marcos, n. 158	11:40	12	8,5	70	18,9
14	Rua Dona Noca, n. 94	11:50	12	14,4	68	22,1
15	Rua Jacob Willers, n. 236	12:00	12	5,6	42	38,0
16	Rua Eduardo Mosmann, n. 210	13:15	14	2,8	37	38,1
17	Rua Mário Mosmann, n. 910	13:25	14	3,3	47	31,3
18	Rua Santos Dumont, n. 40	13:35	14	7,5	37	46,4
19	Rua Vinícius de Moraes, n. 325	13:40	14	2,8	27	43,8
20	Rua Alcides Luiz da Rosa, n. 680	13:50	14	2,9	23	46,8
21	Rua 7 de Setembro, n. 222	13:55	14	4,6	37	44,2
22	Av. das Nações, n. 3651	14:05	14	2,1	21	62,8
23	Rua Adão Pires Cerveira, n. 761	14:10	14	3,1	32	40,9
			Nível de Confiança	95%		
			Precisão	5,0	Média	39,6
					Desvio Padrão	12,2

Figura 14 – Distribuição da amostragem em Parobé

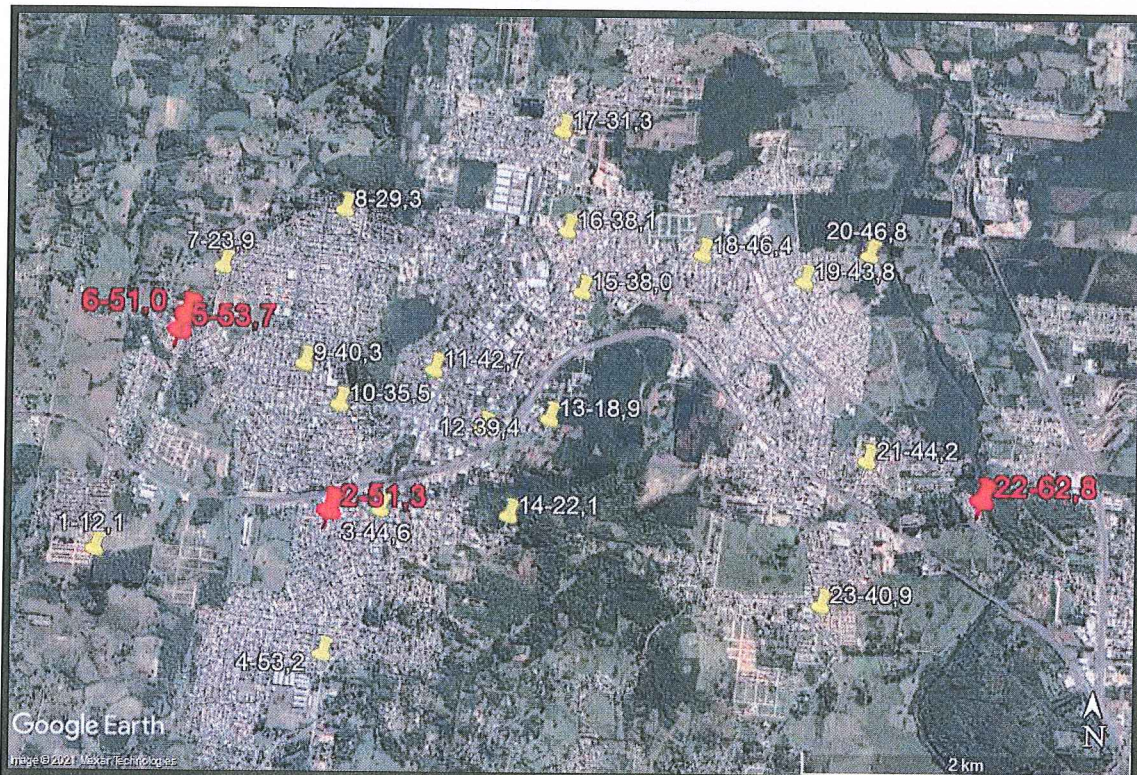


Handwritten signature and date:
15/05/2021

3.15 PORTÃO

Tabela 16 – Amostragem de pressões em Portão

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)	
1	Rua Oscar Ferreira, n. 37	10:10	17	6,3	75	7,2	
2	Travessa do Reino, n. 29	10:20	18	4,5	37	28,4	
3	Rua Edmundo Muller, n. 11	10:30	19	3,9	51	31,6	
4	Rua São Tomé, n. 211	10:35	19	4,2	27	25,1	
5	Avenida Brasil, n. 815	10:45	19	2,0	31	33,7	
6	Rua Novo Hamburgo, n. 305	10:50	20	5,5	28	33,3	
7	Rua Cidreira, n. 67	11:00	21	3,5	32	31,4	
8	Rua João Luiz de Moraes, n. 1208	11:10	21	5,1	57	8,5	
9	Rua Rondônia, n. 252	11:20	21	5,9	37	27,4	
10	Rua Limoeiro, n. 48	11:30	22	3,9	28	32,6	
11	Rua Pitangueira, n. 144	11:35	22	4,6	25	34,6	
12	Rua Coqueiro, n. 167	11:40	22	3,6	27	37,2	
13	Rua Morretinhos, n. 177	11:45	22	4,2	19	43,5	
14	Rua Duque de Caxias, n. 295	11:50	22	1,7	25	37,8	
15	Rua Ernesto Dorneles, n. 151	12:00	22	5,3	56	37,6	
16	Rua Júlio de Castilhos, n. 3036	12:05	22	2,3	18	33,3	
17	Rua Júlio de Castilhos, n. 3630	12:10	22	2,3	22	39,3	
Nível de Confiança			95%			Média	30,7
Precisão			4,6			Desvio Padrão	9,7

Figura 15 – Distribuição da amostragem em Portão

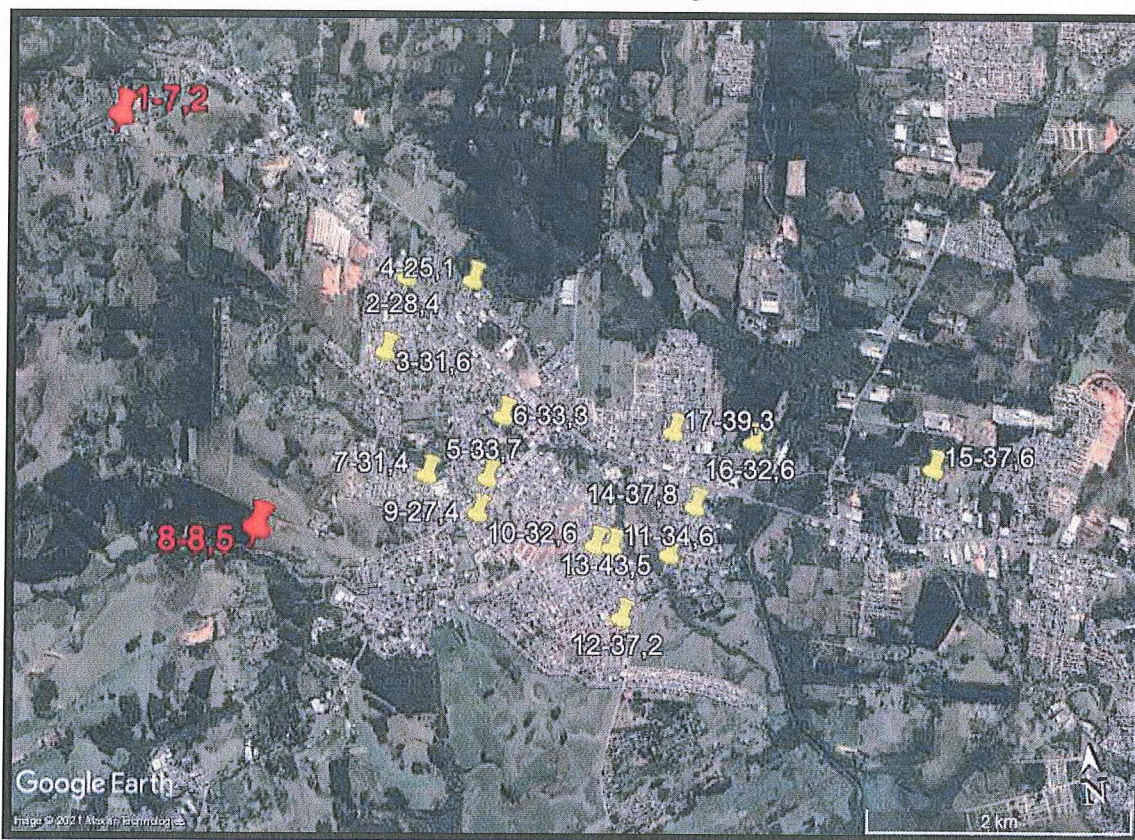


Handwritten signature and date:
João
2
May

3.16 ESTÂNCIA VELHA

Tabela 17 – Amostragem de pressões em Estância Velha

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade média (%)	Altitude (m)	Pressão (mca)
1	Rua São Francisco de Paula, n. 346	13:55	27	2,9	53	32,0
2	Rua Arlindo Ernesto Cassel, n. 311	14:05	27	2,6	32	61,4
3	Rua Espanha, n. 678	14:15	27	3,3	43	26,0
4	Rua Porto Alegre, n. 80	14:25	27	7,3	107	27,4
5	Rua João Pessoa, n. 291	14:30	27	5,1	36	59,0
6	Rua Solange Maria Backes, n. 38	14:40	27	2,4	31	36,4
7	Rua Henrique Dias, n. 251	14:50	27	2,7	34	31,5
8	Rua Ervino Von Muller, n. 149	15:00	28	2,5	40	54,0
9	Rua Valdemar Mônaco, n. 93	15:10	28	5,8	73	51,8
10	Rua das Palmeiras, n. 89	15:20	28	8,5	103	29,4
11	Rua Carlos Betega, n. 122	15:40	28	14,2	65	46,4
12	Rua José Ataliba Torres, n. 467	15:40	28	10,0	75	31,7
13	Rua Vital Brasil, n. 475	15:45	28	9,7	64	59,4
14	Rua Ernesto Zimmer, n. 25	15:50	28	16,1	63	39,4
15	Rua Casemiro Moreira, n. 286	16:00	28	7,3	50	59,0
16	Rua Minas Gerais, n. 363	16:05	28	12,6	71	37,0
17	Avenida Presidente Vargas, n. 953	16:10	28	3,2	53	75,5
Nível de Confiança			95%	Média		44,5
Precisão			7,1	Desvio Padrão		14,8

Figura 16 – Distribuição da amostragem em Estância Velha

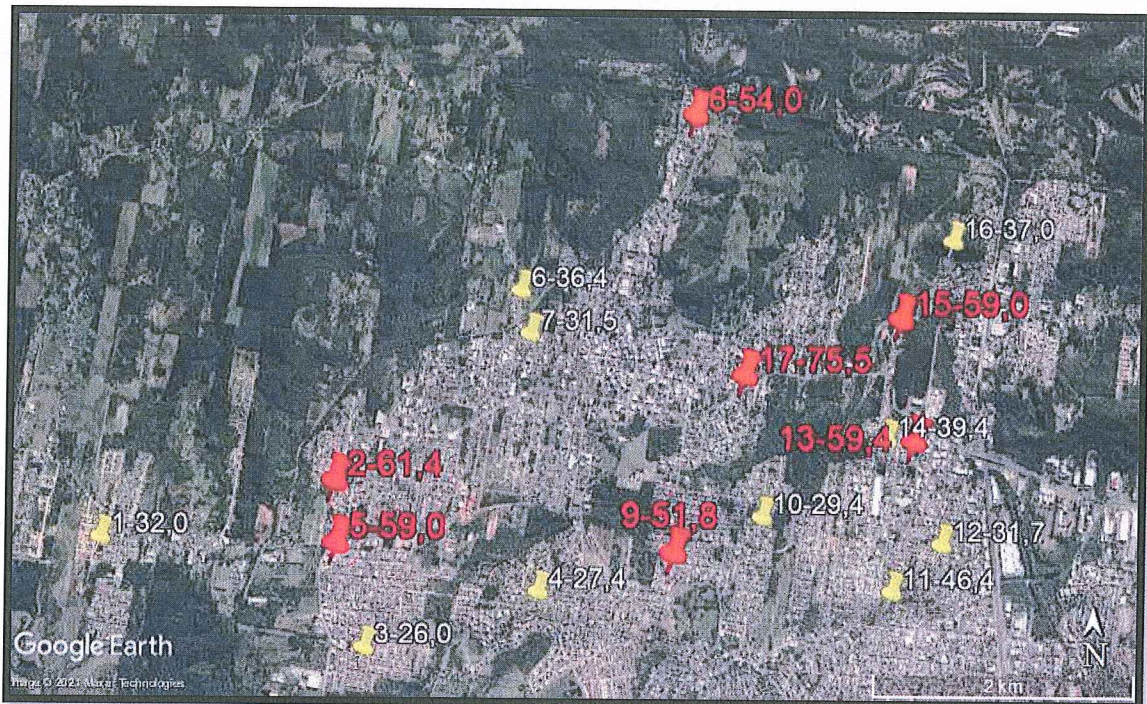


Handwritten signature and date:
Vargas
May

3.17 ROLANTE

Tabela 18 – Amostragem de pressões em Rolante

Item	Endereço	Hora	Temp.	Declividade	Altitude (m)	Pressão	
1	Rua Leninha L. R. Bockmann, n. 81	10:15	26	5,1	43	53,7	
2	Rua Guilherme Emisch, n. 1275	10:25	26	8,6	88	40,0	
3	Rua Tranquedo Neves, n. 772	10:30	26	6,1	63	68,7	
4	Rua Tanquedo Neves, n. 550	10:35	26	6,1	60	43,8	
5	Rua Imigrante, n. 570	10:40	26	4,9	51	20,6	
6	Rua Edvim Korzanoski, n. 352	10:45	26	5,7	45	24,9	
7	Rua Edvim Korzanoski, n. 124	10:50	27	5,7	43	27,0	
8	Rua Dep. Lauro Rodrigues, n. 60	10:52	27	2,3	44	22,3	
9	Av. Bento Gonçalves, n. 1312	10:55	27	4,0	48	46,1	
10	Rua Vereador Benjamin Konrat, n. 437	11:00	27	11,6	93	15,5	
11	Av. Bento Gonçalves, n. 557	11:05	27	4,0	69	28,0	
12	Rua Fernando Ferrari, n. 142	11:20	28	8,9	90	24,2	
13	Rua Alberto Pasqualini, n. 397	11:25	28	8,9	77	26,6	
14	Rua Martin Luther, n. 70	11:30	28	11,8	44	34,0	
15	Rua Vereador Benjamin Konrat, n. 128	11:35	29	11,6	77	39,0	
16	Rua Florisbela Linck Stunf (Escola)	11:40	29	2,7	45	63,1	
17	Av. Coronel João Linck, n. 924	11:45	29	3,7	50	19,2	
18	Rua Júlio Kohlrausch, n. 670	11:50	29	3,0	40	31,5	
19	Rua Engº Alcindo Trindade, n. 323	11:55	29	3,2	39	29,6	
20	Rua Oscar Ritter, n. 572	12:00	30	3,3	39	30,5	
21	Rua Tenente Pedro Henz, n. 150	12:05	30	3,0	40	32,1	
22	Av. Pedro Von Muhlen, n. 1929	13:30	31	1,6	40	30,5	
23	Rua Candido José Homem, n. 428	13:45	31	2,6	48	45,5	
24	Rua Conceição, n. 1683	13:50	31	2,6	42	25,4	
25	Av. Borges de Medeiros, n. 2567	13:55	31	3,6	41	26,1	
26	Rua Carlos Krooeff, n. 1124	14:00	31	5,6	48	77,5	
27	Rua Afonso Grings, n. 133	14:05	31	4,4	48	23,4	
28	Rua Francisco Feil, n. 563	14:10	31	7,6	56	52,2	
29	Rua Alfredo Wust, n. 757	14:15	31	2,8	40	29,5	
30	Rua Carlos Krooeff, n. 32	14:25	31	5,6	41	25,7	
31	Rua Armando Baldoíno Gutheil, n. 74	14:30	31	6,1	43	25,4	
32	Rua Armando Baldoíno Gutheil, n. 744	14:35	31	6,1	82	11,8	
33	Rua Danilo A. Gutheil, n. 185	14:40	31	5,4	49	37,8	
Nível de Confiança			95%			Média	34,3
Precisão			5,1			Desvio Padrão	15,1

Figura 17 – Distribuição da amostragem em Rolante

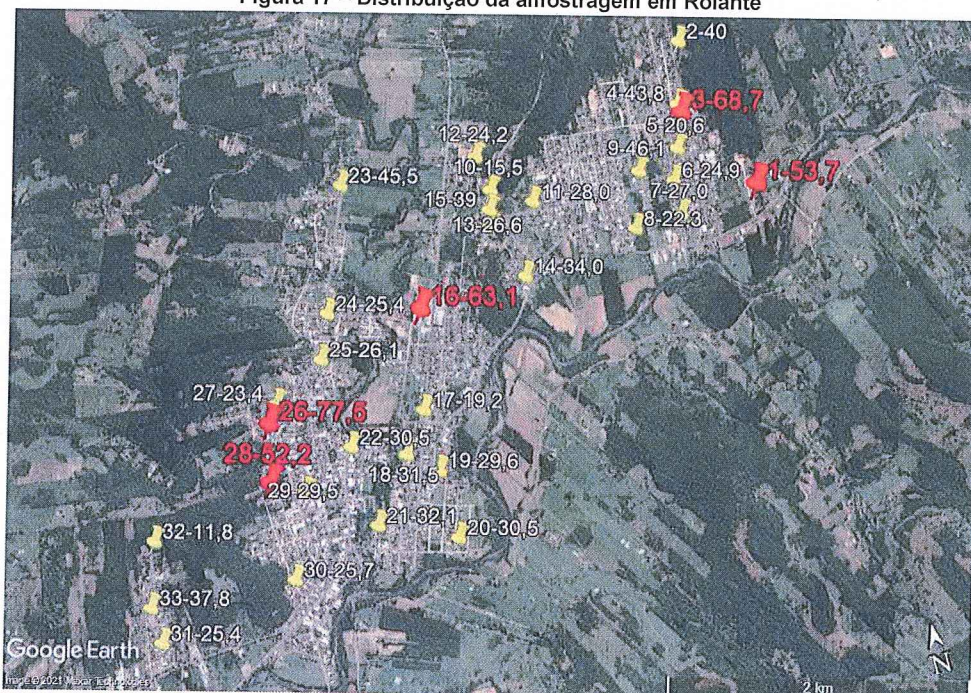

Handwritten signature and date:
18
Vagner
mar

4 TOPOLOGIA

Figura 18 – Topologia dos municípios fiscalizados. a) Campo Bom; b) Canela; c) Canoas; d) Capela de Santana; e) Estância Velha; f) Esteio e Sapucaia do Sul. Disponível em: <<https://pt-br.topographic-map.com>>



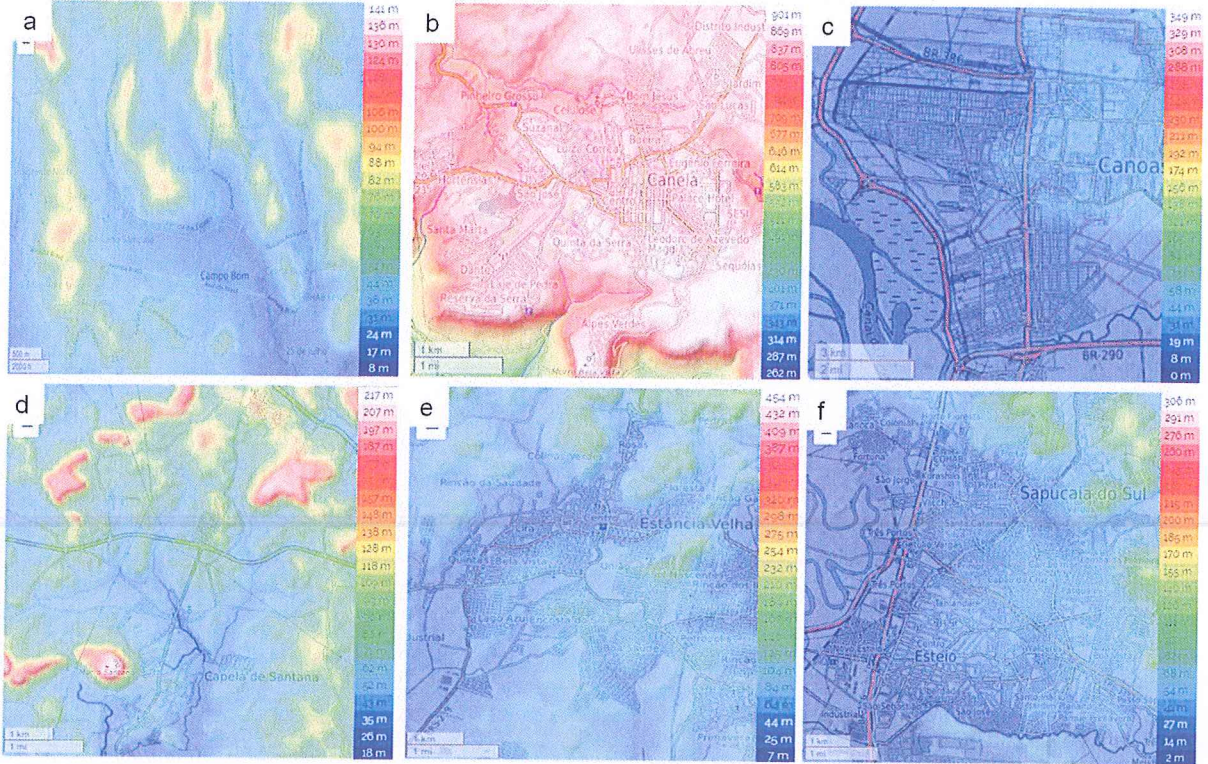


Figura 19 – Topologia dos municípios fiscalizados. a) Igrejinha; b) Nova Hartz; c) Nova Santa Rita; d) Novo Hamburgo; e) Riozinho; f) Rolante. Disponível em: <<https://pt-br.topographic-map.com>>

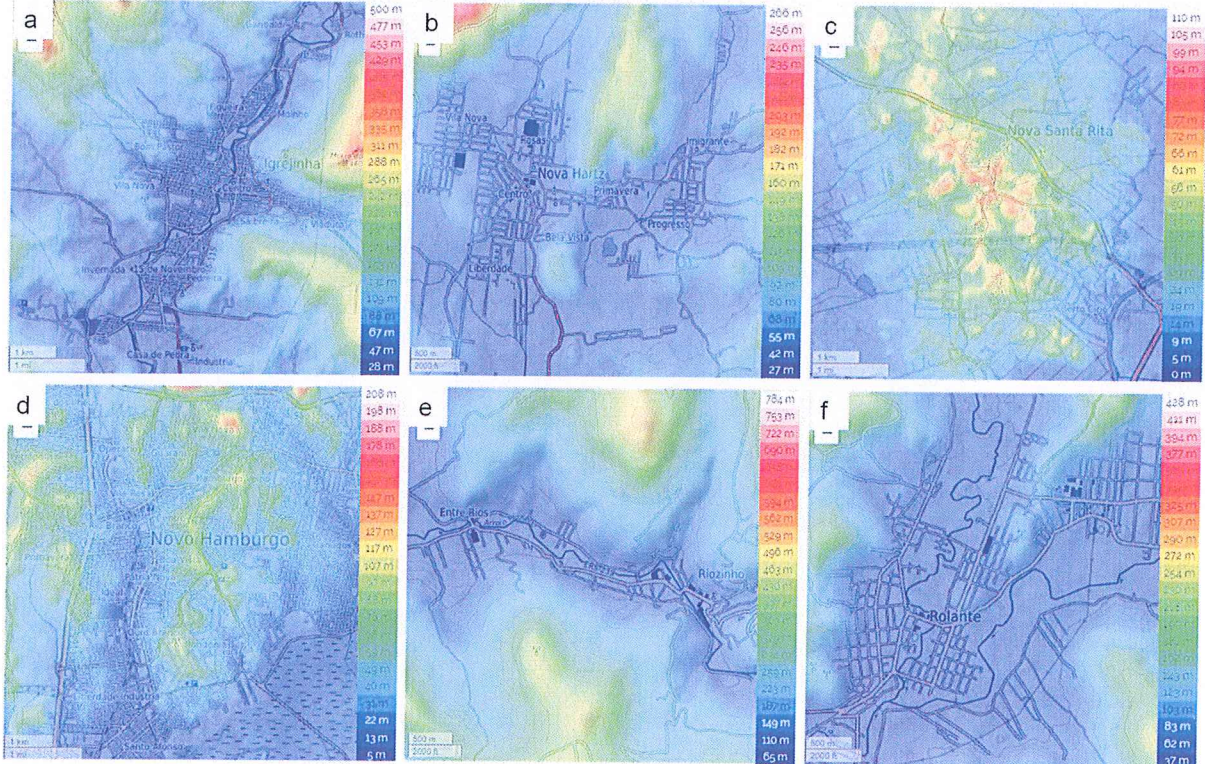

Handwritten signature and date:
Vagner
May

Figura 20 – Topologia dos municípios fiscalizados. a) Parobé; b) Portão; c) Sapiranga; d) Três Coras. Disponível em: <<https://pt-br.topographic-map.com>>

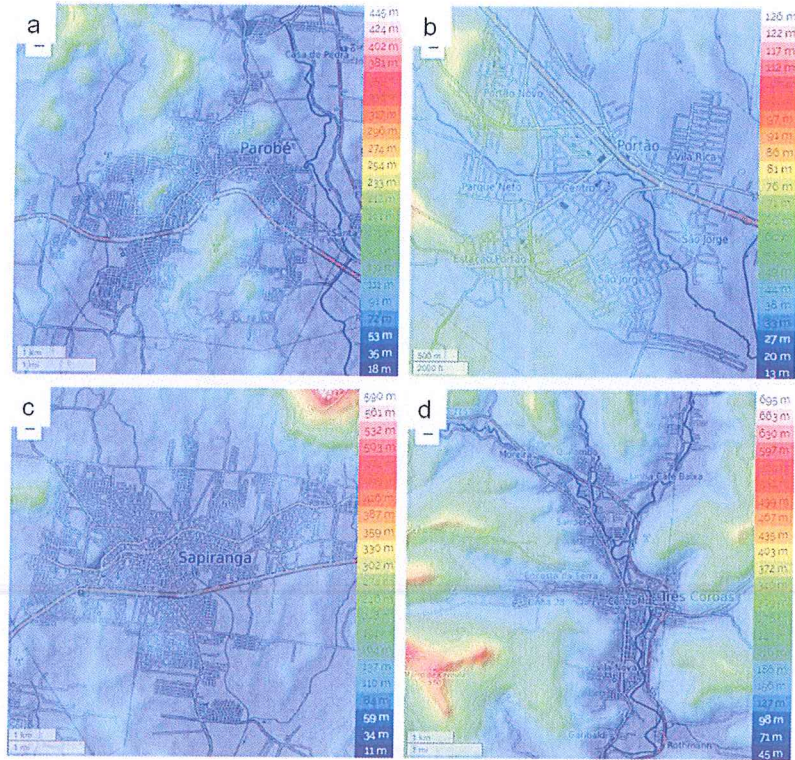

5. RESUMO DOS RESULTADOS

Tabela 19 – Resultados alcançados nos municípios fiscalizados

Município	Amostras	Média (mca)	Desvio (mca)	Nível de Confiança (%)	Precisão (mca)	Mínimo (mca)	Máximo (mca)
Campo Bom	15	40,1	15,1	95	7,6	16,1	73,9
Canela	18	25,6	8,1	95	3,8	13,0	42,0
Canoas	28	16,4	6,0	95	2,2	9,8	35,0
Capela de Santana	15	37,5	10,8	95	5,5	17,0	59,0
Estância Velha	17	44,5	14,8	95	7,1	26,0	75,5
Esteio	24	28,2	6,7	95	2,7	16,0	42,0
Igrejinha	15	39,4	8,8	95	4,4	29,0	59,9
Nova Hartz	16	17,3	8,3	95	4,0	5,3	29,0
Nova Santa Rita	15	28,7	8,6	95	4,3	19,0	48,0
Novo Hamburgo	22	26,1	9,8	95	4,1	8,1	50,7
Riozinho	14	29,0	8,3	95	4,4	7,2	37,1
Rolante	33	34,3	15,1	95	5,1	11,8	77,5
Sapiranga	15	35,7	11,6	95	5,9	17,7	57,5
Sapucaia do Sul	18	30,6	13,2	95	6,1	12,3	57,6
Parobé	23	39,6	12,2	95	5,0	12,1	62,8
Portão	17	30,7	9,7	95	4,6	7,2	43,5
Três Coroas	15	29,2	10,5	95	5,2	5,4	38,0
Média	18,8	31,3	10,4	95,0	4,8	13,7	52,3

Handwritten signature and date:
 [Signature]
 2
 12/05/2019

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização teve como principal objetivo avaliar as pressões de fornecimento nas redes de distribuição de água no período de inverno, para obter entendimentos em comparação com as medições realizadas no período de verão. Contudo, percebe-se que alguns municípios já buscaram aperfeiçoamentos em suas redes para controle de pressão desde a fiscalização de verão. Em alguns municípios realizou-se um maior quantidade de amostras para ser obter uma precisão melhor.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 21 (vinte e uma) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Canoas, 21 de setembro de 2021.



Mayara Oliveira dos Santos
Agente de Fiscalização



Wagner Gerhardt Mâncio
Agente de Fiscalização



Daniel Luz dos Santos
Assessor de Fiscalização

De acordo,



Dr. Eng. Civil Tiago Luis Gomes
Diretor de Regulação

ANEXO (S)

TNC 082/2021 processo Fiscalização de controle de pressões de Inverno
Ata da Reunião de Abertura do município de Novo Hamburgo (080/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Esteio (081/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Capela de Santana (082/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Três Coroas (083/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Igrejinha (084/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Campo Bom (085/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Sapiranga (086/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Nova Hartz (087/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Canoas (088/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Sapucaia do Sul (089/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Canela (090/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Portão (091/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Estância Velha (092/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Riozinho (093/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Nova Santa Rita (094/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Parobé (095/2021)
Ata da Reunião de Abertura do município de Rolante (096/2021)

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 82/2021

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS)
ENDEREÇO: Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à Agesan-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da Agesan-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da Agesan-RS, no ato realizado entre os dias 17/06/2021 e 02/09/2021 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos CARGO: Assessor de Fiscalização
TELEFONE: (51) 3075-9576 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Mayara Oliveira dos Santos CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 3075-9576 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br


NOME: Vagner Gerhardt Mâncio CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 3075-9576 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Mayara Oliveira dos Santos CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 3075-9576 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Vagner Gerhardt Mâncio CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 3075-9576 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Canoas, 21 de setembro de 2021.


Mayara Oliveira dos Santos


Vagner Gerhardt Mâncio

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51 mca), Rua dos Gerânios, n. 152
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Capela de Santana - Processo n. 82/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51 mca), Rua Oreste Lucas, n. 1712
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Capela de Santana - Processo n. 82/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (57,5 mca), Rua Luiz Oswaldo Bender, n. 277
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapiranga - Processo n. 86/2021

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
4	-	CONSTATAÇÃO	Rede de Distribuição de Água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51,1 mca), Rua Vitor Meirelles, n. 53
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Campo Bom - Processo n. 85/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
5	-	CONSTATAÇÃO	Rede de Distribuição de Água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (56,1 mca), Rua José Bonifácio, n. 239
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Campo Bom - Processo n. 85/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
6	-	CONSTATAÇÃO	Rede de Distribuição de Água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51,6 mca), Rua 17 de Abril, n. 1214
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Campo Bom - Processo n. 85/2021



ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
7	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (73,9 mca), Rua Candiota, n. 75
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Campo Bom - Processo n. 85/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
8	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (53,7 mca), Rua Beija Flor, n. 457
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 89/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
9	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (50,7 mca), Rua Moises da Silva, n. 157
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 89/2021

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
10	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (57,6 mca), Rua Henrique Soares da Silva, n. 259
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 89/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
11	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (7,2 mca), Rua Professor José Laurindo, n. 1195
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Riozinho - Processo n. 89/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
12	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51,3 mca), Rua Pompeu Pires, n. 420
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - Processo n. 95/2021

ff
Wagner
may

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
13	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (53,2 mca), Rua Francisco Manoel da Silva, n. 68
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - Processo n. 95/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
14	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 10 mca (53,7 mca), Rua Candiota, n.104
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - Processo n. 95/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
15	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51,0 mca), Rua dos Trilhos, n. 2105
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - Processo n. 95/2021

Handwritten signature and date:
 Wagner
 May

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
16	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (62,8 mca), Av. das Nações, n. 3651
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - Processo n. 95/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
17	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (7,2 mca), Rua Oscar Ferreira, n. 37
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Portão - Processo n. 91/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
18	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (8,5 mca), Rua João Luiz de Moraes, n. 1208
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Portão - Processo n. 91/2021

Wagner

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
19	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (61,4 mca), Rua Arlindo Ernesto Cassel, n. 311
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
20	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (59,0 mca), Rua João Pessoa, n. 291
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
21	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (54 mca), Rua Ervino Von Muller, n. 149
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021

Diagnóstico

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
22	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51,8 mca), Rua Valdemar Mônaco, n. 93
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
23	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (59,0 mca), Rua Casemiro Moreira, n. 286
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
24	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (59,4 mca), Rua Vital Brasil, n. 475
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021

Handwritten signature and date:
 20/05/2021

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
25	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (75,5 mca), Avenida Presidente Vargas, n. 953
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
26	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (53,7 mca), Rua Leninha L. R. Bockmann, n. 81
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
27	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (68,7 mca), Rua Tranquedo Neves, n. 772
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

Handwritten signature in purple ink: Wagner May

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
28	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (63,1 mca), Rua Florisbela Linck Stunf (Escola)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - Processo n. 92/2021


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
29	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (77,5 mca), Rua Carlos Kroeff, n. 1124
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
30	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (52,2 mca), Rua Francisco Feil, n. 563
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

Wagner May

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
31	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (8,5 mca), Rua Doutor Karl Wilhelm Schinke, n. 1322, Novo Hamburgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Novo Hamburgo - Processo n. 080/2021

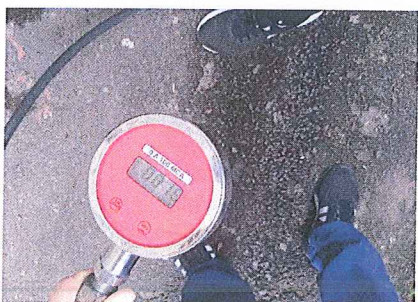

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
32	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (50,72 mca), Rua Santo Angelo, n. 45, Novo Hamburgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Novo Hamburgo - Processo n. 080/2021



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
33	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (5,4 mca), Rua Carlito Lorenz, n. 36, Três Coroas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Três Coroas - Processo n. 083/2021



Handwritten signature in blue ink

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
34	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (59,93 mca), Rua Plínio Salgado, n. 203, Igrejinha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Igrejinha - Processo n. 084/2021



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
35	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51,79 mca), Rua Flores da Cunha, n. 489, Igrejinha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Igrejinha - Processo n. 084/2021



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
36	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (9,82 mca), Rua Princesa Isabel, n. 1036, Canoas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canoas - Processo n. 088/2021



Handwritten signature and date:
 Wagner
 May

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
37	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (9,88 mca), Rua Julio Pereira de Souza, n. 749, Canoas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canoas - Processo n. 088/2021



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
38	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (53,7 mca), Rua Leninha L. R. Bockmann, n. 81
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
39	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (68,7 mca), Rua Tranquedo Neves, n. 772
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

Vagner

ANEXOS I e II - 082/2021 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
40	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (63,1 mca), Rua Florisbela Linck Stunf (Escola)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
41	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (77,5 mca), Rua Carlos Kroeff, n. 1124
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
42	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (52,2 mca), Rua Francisco Feil, n. 563
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Rolante - Processo n. 96/2021

Wagner
 may

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
22/06/2021	Início:	10:00 h	Término: 16:00	Avenida Coronel Travassos, 287 Novo Hamburgo-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Pressão no município de **Novo Hamburgo**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Dirceu R. DE AVILA JR	COMUSA	992981645	DIRCEU@COMUSA.RS.GOV.BR
4. RAFAEL SALATI	COMUSA	992562210	RSALATI@COMUSA.RS.GOV.BR
5. —	—	—	—
6. —	—	—	—
7. —	—	—	—
8. —	—	—	—

4. Discussão da pauta


Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Dirceu	22/06/2021

5. Pendência identificada

Mão houve

Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**7. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
Em 22/06/2021	 DANIEL LUZ DOS SANTOS Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

NOVO HAMBURGO

22/06/2021

item	Hidrômetro	Matricula	Logradouro	Nº	Complemento	Bairro	Hora	Pressão
32342	Y13G017951	190926	OLINDA	88		GUARANI		
57098	Y11G033106	1261878	MARQUES DE OLINDA	753		SANTO AFONSO		
6964	Y13G016913	1106661	LA HABANA	453	FUNDOS	SANTO AFONSO		
341	Y14G006029	1292528	DIQUE DA SAUDADE	55		SANTO AFONSO		
38186	Y13G016085	123481	PAU BRASIL	401	C.P.	LIBERDADE		
31395	Y19G133515	205230	LEOPOLDO WASUM	1137		SANTO AFONSO		
16631	Y13G020756	472077	DOUTOR KARL WILHELM SCHINKE	1321	BC-14	RONDÔNIA		
1024	Y15G051547	1326872	ROLANTE	196	CASA 02	MAUÁ		
5631	Y18G110715	1134868	HELMUTH LARSEN	6	LADO 48	RONDÔNIA		
36829	Y19G133133	137138	DOS EUCALIPTOS	722		IDEAL		
19277	Y14G023378	433357	PLATINA	73		SANTO AFONSO		
4662	Y12G000932	1147919	DARCI VENTORINI	122		CANUDOS		
34485	Y10G003498	168841	NOGUEIRA	230		VILA NOVA		
43007	Y14G007464	62431	SANTO ANGELO	35		GUARANI		
21902	Y14G017604	373346	QUIRINAL	501	1	CANUDOS		
38256	Y14G003030	119997	DOUTOR KARL WILHELM SCHINKE	99	CASA 13	RONDÔNIA		
17794	Y15G085377	456063	VEREADOR OSCAR HORN	364		CANUDOS		
57734	Y15G087150	1262521	URANO	33		BOA SAÚDE		
11106	Y11G010196	1021036	ALFREDO VARISCO	98	FUNDO 100	LIBERDADE		
8147	Y13G020109	1066897	BRUNO WERNER STORCK	94		CANUDOS		
46882	Y18G109358	14990	PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA	1697	CASA 1	CANUDOS		
45770	Y19G132377	26611	BUENOS AIRES	130		SANTO AFONSO		

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
23/06/2021	Início:	9:30 h	Término: 15:00	Rua Carmen Miranda, S/N Esteio-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Pressão no município de **Esteio**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mancio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Taiton Barbosa Jr	AGESAN	999674294	taiton.barbosa@agesan-rs.com.br
4. -	-	-	-
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Walter	23/06/2021

5. Pendência identificada Não houve


Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 23/06/2021



DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ESTEIO

23/06/2021

item	Nro/Cod. Material	Local/1ª Instalação	Situação/Fabricação	Data/Custo Aquisição	Classe/Tipo	Endereço	HORA	PRESSÃO
13317	Y15L924528/ 12661	ESTEIO / 17/05/2016	Em Operação/2015	22/02/2016 / 59.15	Classe B/Monolito	Rua SALGADO FILHO,1874		
21208	Y20LM0229719/ 104094	ESTEIO / 04/01/2021	Em Operação/2020	05/08/2020 / 77.50	Classe B/Multiplato	Rua JOAO FRAINER,465		
4538	A16L155193/ 7447	ESTEIO / 08/12/2016	Em Operação/2016	28/10/2016 / 53.98	Classe B/Multiplato	Rua PINTO BANDEIRA, 194		
1910	A09X375905/ 12789	ESTEIO / 17/12/2009	Em Operação/0	/	Classe B/Multiplato	Rua BENTO GONCALVES,574		
7038	A18LM0164714/ 7447	ESTEIO / 12/12/2018	Em Operação/2018	25/07/2018 / 61.28	Classe B/Multiplato	Rua PIONEIROS,149		
2046	A09X401461/ 12789	ESTEIO / 16/03/2010	Em Operação/0	/	Classe B/Multiplato	Rua EUZEBIO DE QUEIROZ,142		
9714	A19LM0437450/ 104096	ESTEIO / 17/10/2020	Em Operação/2019	07/03/2019 / 73.29	Classe B/Multiplato	Rua JOAO FRAINER,378		
6044	A18LM0092098/ 7447	ESTEIO / 20/09/2018	Em Operação/2018	21/06/2018 / 61.28	Classe B/Multiplato	Avenida ALVINA FRANCISCA,355		
3990	A11X056707/ 12789	ESTEIO / 06/08/2012	Em Operação/2011	11/11/2011 / .01	Classe B/Multiplato	Rua ROQUE GONZALES,342		
10677	A93L391965/ 7447	ESTEIO / 12/05/2008	Em Operação/0	/	Classe B/Multiplato	Rua RIO GRANDE,1876		
6643	A18LM0162325/ 7447	ESTEIO / 20/03/2019	Em Operação/2018	23/07/2018 / 61.27	Classe B/Multiplato	Avenida PADRE CLARET,2729		
11594	Y14L608519/ 12661	ESTEIO / 23/10/2014	Em Operação/2014	09/10/2014 / 59.15	Classe B/Monolito	Avenida PADRE CLARET,2039		
11911	Y14L761896/ 12661	ESTEIO / 14/05/2015	Em Operação/2014	18/12/2014 / 59.15	Classe B/Monolito	Rua SIMOES NETO,281		
10211	A19LM0526193/ 104096	ESTEIO / 14/12/2019	Em Operação/2019	09/09/2019 / 73.30	Classe B/Multiplato	Rua URUGUAI,416		
21135	Y20LM0229648/ 104094	ESTEIO / 23/09/2020	Em Operação/2020	05/08/2020 / 77.50	Classe B/Multiplato	Rua PADRE ANTONIO VIEIRA,17		
10658	A93L037749/ 7447	ESTEIO / 11/11/2008	Em Operação/0	/	Classe B/Multiplato	Rua OSVALDO JESUS VIEIRA,215		
10216	A19LM0526198/ 104096	ESTEIO / 25/08/2020	Em Operação/2019	09/09/2019 / 73.30	Classe B/Multiplato	Rua SALGADO FILHO,1205		
4027	A13L112201/ 7447	ESTEIO / 12/04/2014	Em Operação/2013	09/08/2013 / 45.00	Classe B/Multiplato	Rua JARDEL FILHO,616		
20470	Y20LM0155527/ 104094	ESTEIO / 23/07/2020	Em Operação/2020	14/04/2020 / 77.50	Classe B/Multiplato	Rua SOLEDADE,530		
14871	Y16L282229/ 104090	ESTEIO / 23/08/2016	Em Operação/2016	10/06/2016 / 59.15	Classe B/Multiplato	Rua PADRE FELIPE,211		
241	A01L609973/ 7447	ESTEIO / 10/06/2009	Em Operação/0	/	Classe B/Multiplato	Avenida TARSO DUTRA,333		
8261	A18LM090610/ 7447	ESTEIO / 03/06/2019	Em Operação/2018	20/12/2018 / 58.36	Classe B/Multiplato	Rua ALBINO STORCK,80		
15543	Y16L350525/ 104090	ESTEIO / 31/08/2016	Em Operação/2016	11/07/2016 / 59.15	Classe B/Multiplato	Rua PORTO ALEGRE,1088		
1616	A09X009654/ 12789	ESTEIO / 03/07/2009	Em Operação/0	/	Classe B/Multiplato	Rua TAQUARA,845		

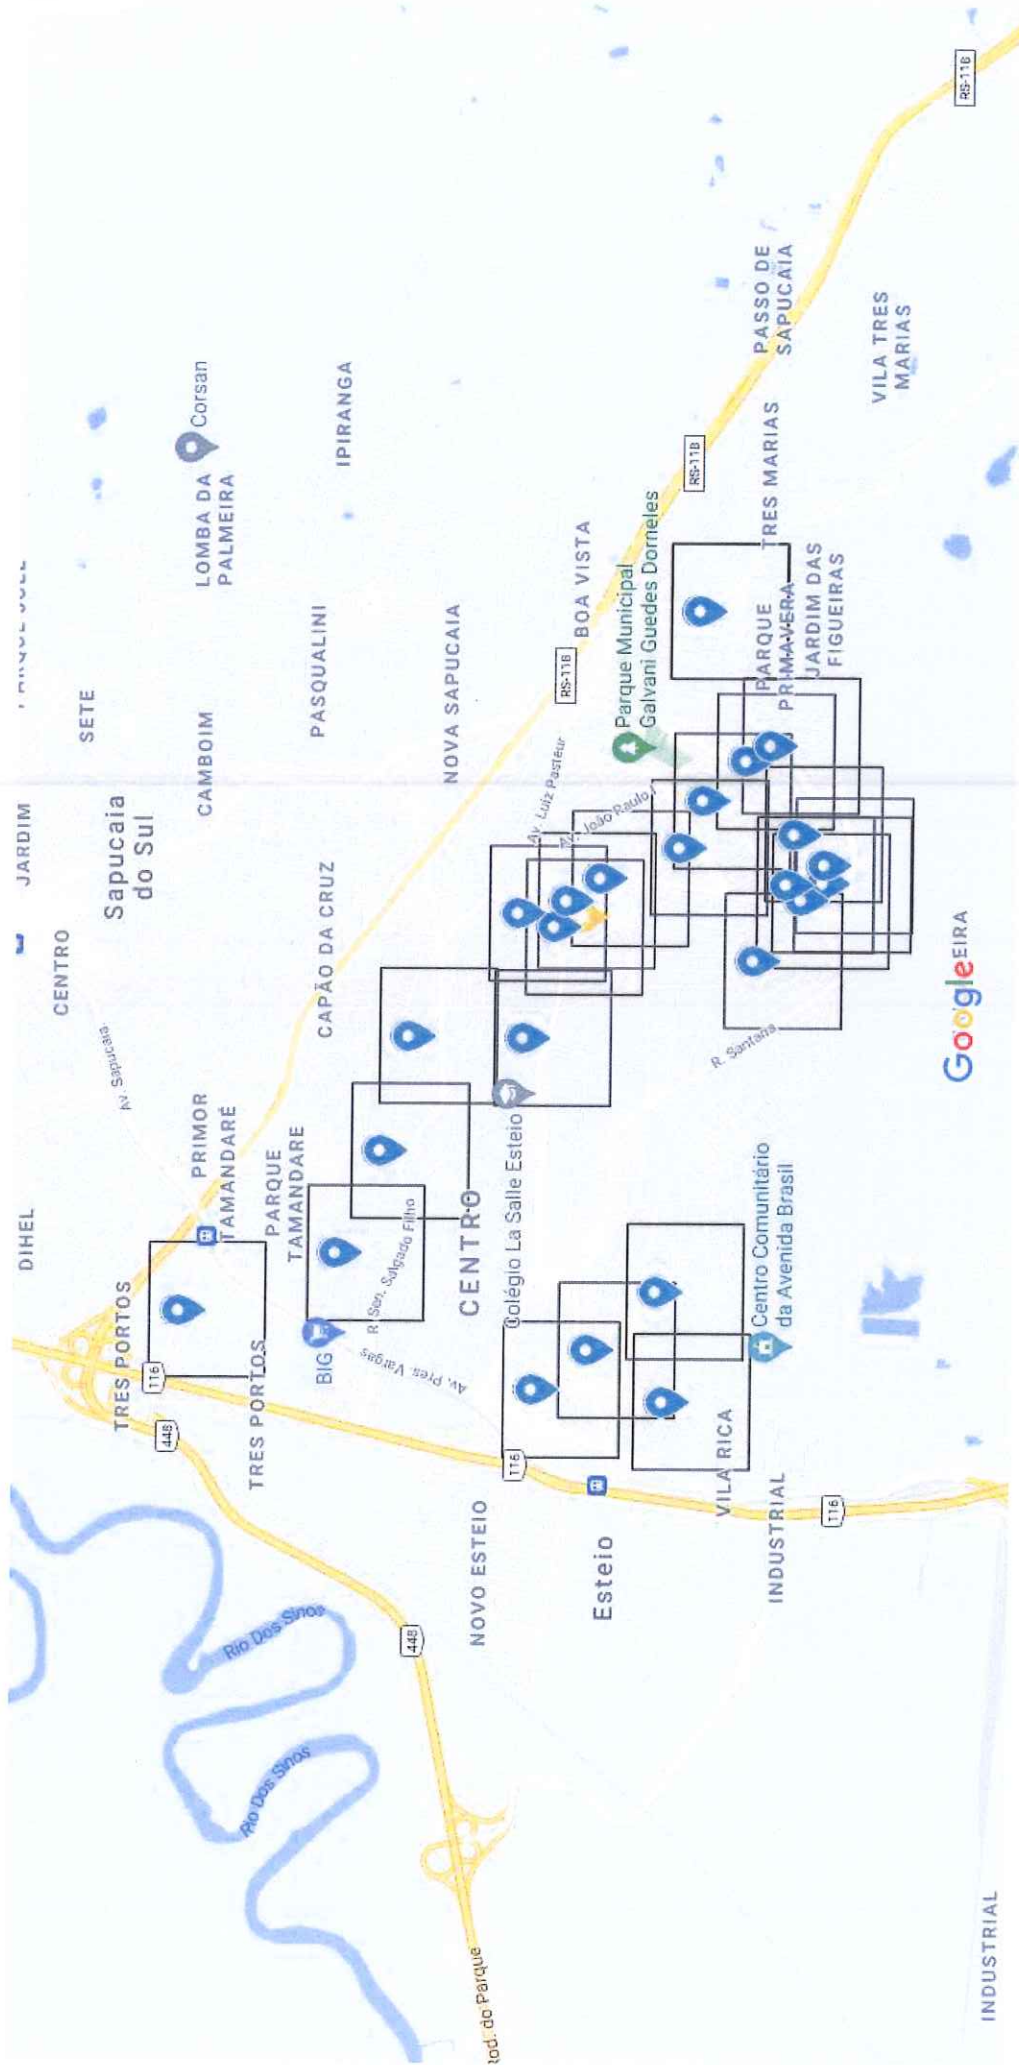

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO CAPELA DE SANTANA PROCESSO 032/2021

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 042/2020

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
17/06/2021	Início:	10:00 h	Término: 17:00	Rua Madre Regina Protmann, 205 São Sebastião do Cai-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Saneamento no município de **Capela de Santana**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mâncio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Henrique Meinel	Prof. Capela	996954362	henrique.meinel@gmail.com
4. Paulinho de Vargas	Prof. Capela	99839-9376	paulovargas84@hotmail.com
5. Daiane da Silva Moreira	CORSAN	99670 8417	daiane.moreira@corsan.com.br
6. Everton Góes da Silva	CORSAN	997029722	evton.corsan@corsan.com.br
7. Angelo Marcelo Faro	CORSAN	995256317	marcelo.faro@corsan.com.br
8.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação Licenças Operacionais.	Daiane	17/06/2021
b) Fiscalização de Elevatórias.	Angelo	17/06/2021
c) Verificação de Adutoras.	Angelo	17/06/2021
d) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.	Angelo	17/06/2021
e) Verificação do sistema de registro de falha.	Angelo	17/06/2021
f) Verificação do laboratório de análises.	Daiane	17/06/2021
g) Verificação de Reservatórios.	Angelo	17/06/2021
h) Verificação de Abastecimento do Usuário.	Everton	17/06/2021
i) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	Everton	17/06/2021
j) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	Everton	17/06/2021
k) Medições de pressões.	Angelo	17/06/2021

5. Pendência identificada *Não houve*

Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO CAPELA DE SANTANA PROCESSO 032/2021

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 042/2020

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 17/06 /2021



DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

CAPELA DE SANTANA

17 DE JUNHO 2021

item	Nro/Cod. Material	Local/1ª Instalação	Situação/Fabricação	Data	Custo Aquisição	Classe/Tipo	endereço	Pressão	Temperatura
874	Y18AA0200981/ 12661	CAPELA DE SANTANA / 12/06/2018	Em Operação/2018	19/04/2018 /	51.90	Classe B/Monojato	Rua FRANKLIN RODRIGUES DA SILVA, 138, CENTRO		
816	Y18AA0108031/ 12661	CAPELA DE SANTANA / 16/04/2018	Em Operação/2018	22/03/2018 /	51.90	Classe B/Monojato	Avenida CEL ORESTES LUCAS, 4158, CENTRO		
166	A17LM0249922/ 7447	CAPELA DE SANTANA / 07/08/2018	Em Operação/2017	04/06/2018 /	61.28	Classe B/Multijato	Rua PADRE GRECA, 350, CENTRO		
1041	Y19FA0366852/ 104090	CAPELA DE SANTANA / 14/09/2020	Em Operação/2019	21/06/2019 /	66.10	Classe B/Monojato	Rua VALDEMAR FLORES VIEIRA, 253, VILA FLORES		
125	A17LM0249886/ 7447	CAPELA DE SANTANA / 06/08/2018	Em Operação/2017	04/06/2018 /	61.28	Classe B/Multijato	Rua ATANAGILDO DE CARVALHO RAMOS, 122, CENTRO		
918	Y18AA0442612/ 12661	CAPELA DE SANTANA / 22/10/2018	Em Operação/2018	26/06/2018 /	51.90	Classe B/Monojato	Avenida CEL ORESTES LUCAS, 1884, CENTRO		
414	Y15L628652/ 12661	CAPELA DE SANTANA / 05/11/2015	Em Operação/2015	25/09/2015 /	59.15	Classe B/Monojato	Rua FERRABRAZ, 87, CENTRO		
1043	Y19FA0366854/ 104090	CAPELA DE SANTANA / 27/05/2020	Em Operação/2019	21/06/2019 /	66.10	Classe B/Monojato	Rua DOS GERANIOS, 152, BOSQUES		
1124	Y20LM0162233/ 104094	CAPELA DE SANTANA / 16/06/2020	Em Operação/2020	14/04/2020 /	77.50	Classe B/Multijato	Rua LEVINUS BAUERMANN, 79, SÃO LUCAS		
1056	Y19FA0780661/ 104090	CAPELA DE SANTANA / 05/11/2020	Em Operação/2019	28/11/2019 /	66.10	Classe B/Monojato	Rua SANTA CLARA, 423, BOSQUES		
922	Y18AA0442616/ 12661	CAPELA DE SANTANA / 08/10/2018	Em Operação/2018	26/06/2018 /	51.90	Classe B/Monojato	Rua NORMELIO CRUZ, 351, CENTRO		
924	Y18AA0442618/ 12661	CAPELA DE SANTANA / 19/10/2018	Em Operação/2018	26/06/2018 /	51.90	Classe B/Monojato	Rua ALTEMAR DUTRA, 59, CENTRO		
1132	Y20LM0162241/ 104094	CAPELA DE SANTANA / 16/06/2020	Em Operação/2020	14/04/2020 /	77.50	Classe B/Multijato	Rua SANTA BARBARA, 285, BOSQUES		
352	Y14L733853/ 12661	CAPELA DE SANTANA / 08/06/2015	Em Operação/2014	15/12/2014 /	59.15	Classe B/Monojato	Rua WALDEMAR DIAS DE ANDRADE, 115, CENTRO		
1163	Y20LM0418321/ 104094	CAPELA DE SANTANA / 18/02/2021	Em Operação/2020	17/12/2020 /	77.50	Classe B/Multijato	Rua DO PORTAL, 560, BOSQUES		

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
08/07/2021	Início: 10:00 h	Término: 18:00	RS 115 – Km 19 Três Coroas-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Pressão de inverno no município de **Três Coroas**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Luis Felipe da Silveira	Corsan	997915042	luis.silveira@corsan.com.br
4. GLADIMIR R. A. DA SILVA	CORSAN	-	GLADIMIR.SILVA@CORSAN.COM.BR
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta


Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Luis Felipe	08/07/2021

5. Pendência identificada Não houve

Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 08/07/2021	

Em 08/07/2021

DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Três Coroas
















Pressões de Inverno


08/07/2021

Item	Hidrometro		Endereço	Pressão	Hora	Temperatura
1811	Y18AA0230344	TRES COROAS	Rua Visconde de Mauá, 1390			
576	Y19FA0877273	TRES COROAS	Rua Alicia Strum, 21			
4905	Y15L923849	TRES COROAS	Rua Guarujá, 70			
1141	Y19FA0355414	TRES COROAS	Rua Fridolino Lauffer, 56			
2795	Y17AA0067795	TRES COROAS	Rua Das Rosas, 153			
5138	Y15L280894	TRES COROAS	Rua Abraão Bertj, 92			
5100	Y15L613297	TRES COROAS	Rua Waldemar I. Silva, 138			
1398	Y18AA0433225	TRES COROAS	Rua Das Orquídeas, 46			
596	Y19FA0877336	TRES COROAS	Avenida João Correa, 2377			
5129	Y15L280903	TRES COROAS	Rua Carlito Lorenz, 36			
905	Y19FA0764934	TRES COROAS	Rua Eduardo Willrich, 43			
2869	Y17AA0067777	TRES COROAS	Rua Campo Bom, 20			
4178	Y16L278097	TRES COROAS	Rua Fridolino Lauffer, 123			
560	Y19FA0876498	TRES COROAS	Rua Rodolfo Drehher, 195			
4650	Y16L039990	TRES COROAS	Rua Governador Leonel de Moura Brizola, 179			

Mapa sem título

Tres Coroas

- 
R. Gov. Leonel De Moura
Brizola, 179 - Centro
- 
Rua Rodolfo Drehher, 195 Tres
Coroas RS
- 
R. Fridolino Lauffer, 123 -
Sander
- 
R. Campo Bom, 20 - Vila Nova
- 
R. Eduardo Willrich, 43 - Centro
- 
R. Carlito Lorenz, 36 - Linha
Café Baixa
- 
Av. João Corrêa, 2377 - Vila
Nova
- 
R. das Orquídeas, 46 - Sander
- 
R. Waldemar Loreiro da Silva,
138 - Linha Café Baixa
- 
Rua Abraão Berti, 92 Tres
Coroas RS
- 
R. das Rosas, 153 - Sander
- 
R. Fridolino Lauffer, 56 -
Sander
- 
R. Guarujá, 70 - Centro
- 
R. Alicia Sturm - Sander
- 
R. Visc. de Mauá, 1390 -
Moreira

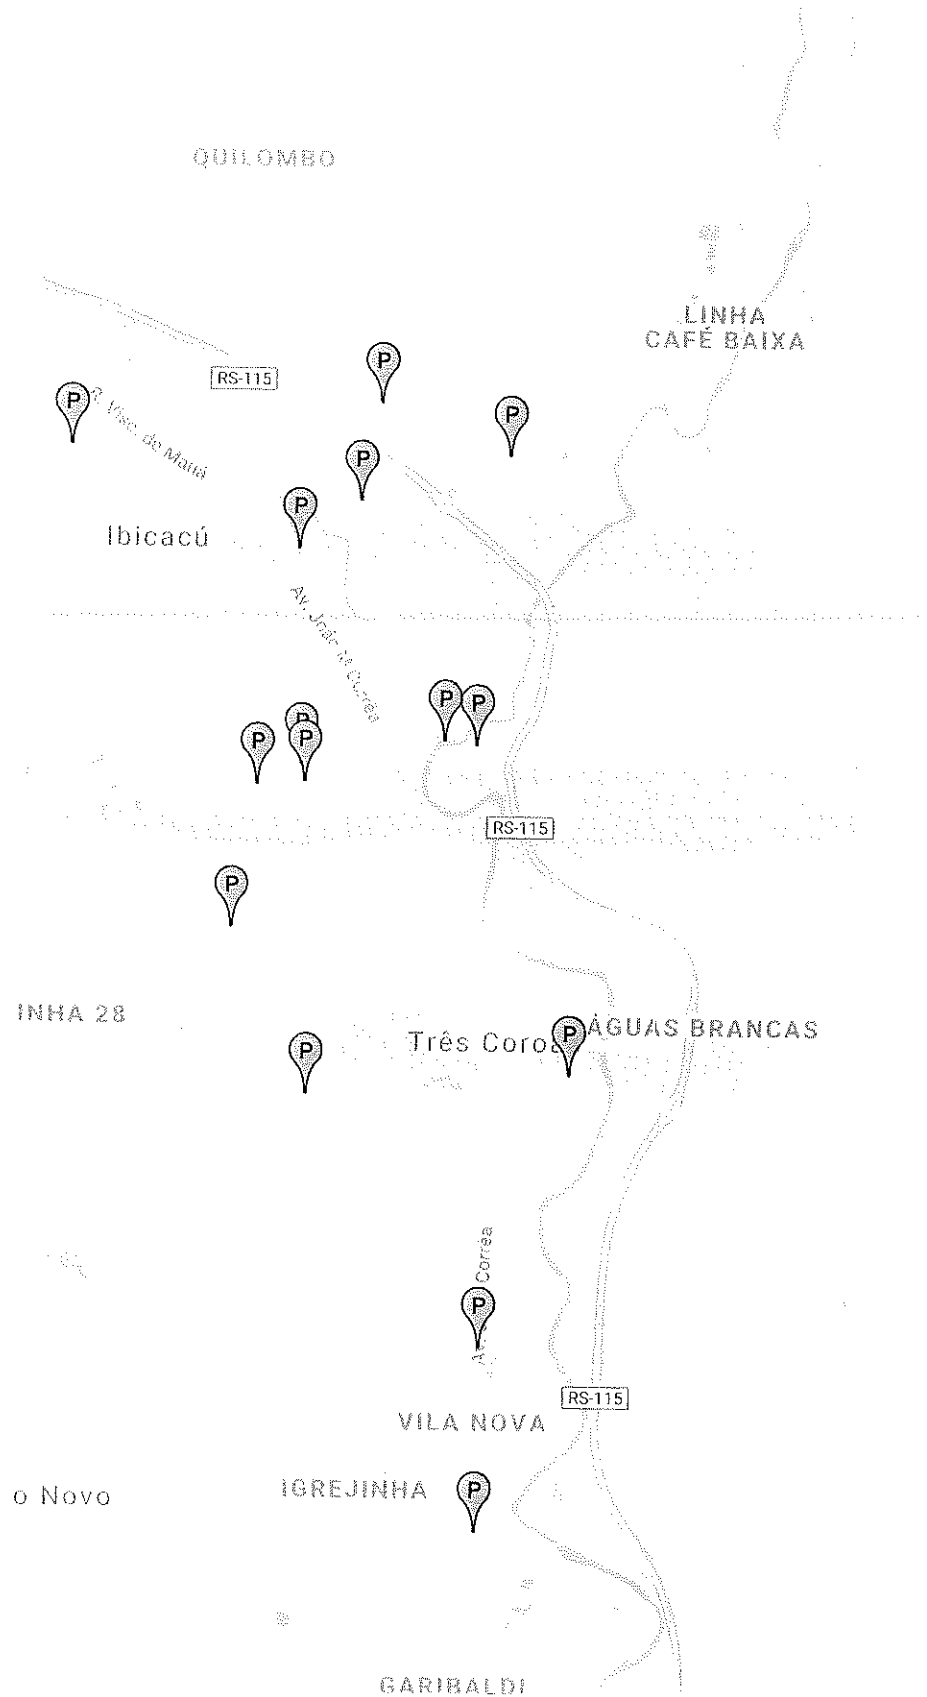

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
08/07/2021	Início: 13:30 h Término: 17:00	Rua Theodoro Bischoff, 114 Igrejinha-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Pressão de inverno no município de **Igrejinha**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Galcy Schneider	AGESAN	997250294	galcy.schneider@agesan.com.br
4. NADIA ALBINO KONATH	AGESAN	995477731	NADIA.KONATH@AGESAN.COM.BR
5. —	—	—	—
6. —	—	—	—
7. —	—	—	—
8. —	—	—	—

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Mader	08/07/2021

5. Pendência identificada *Não houve*


Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 08/07/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
13/07/2021	Início: 13:30 h Término: 17:00	Rua Percy J. Mello, 515 Campo Bom-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de inverno no Sistema de Pressão no município de **Campo Bom**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mancio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. ANTONIO BORGES	CORSAN	99544-9454	ANTONIO.BORGES@CORSAN.COM.BR
4. -	-	-	-
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Antonio	13/07/2021

5. Pendência identificada Não houve

Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**7. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------


Em 13/07/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS**ANEXOS:**

Mapa sem título

pressoes inverno

-  R. 30 de Novembro, 21
-  R. Ereneo Parma, 100 - Solar Do Campo
-  Av. Brasil, 2662 - Centro
-  R. Alecrim, 185 - Nucleo Hab. Vila Nova
-  R. da 1ª Conquista, 3 - O
-  R. Rodolfo Hexel, 98 - X
-  Tv. Pio XII, 221 - M
-  R. Saldanha Marinho, 407 - Vila Santa Lucia
-  R. 17 de Abril, 1214 - Imigrante Norte
-  R. Candiota, 75 - I
-  R. São Luís, 235 - Celeste
-  R. Alfredo Feltes, 268
-  R. Vitor Meireles, 39 - Vila Santa Lucia
-  Rua José Bonifácio, 239 - Imigrante Sul, Campo Bom - RS
-  R. Delmar Scharfen, 50 - P Santo Antonio

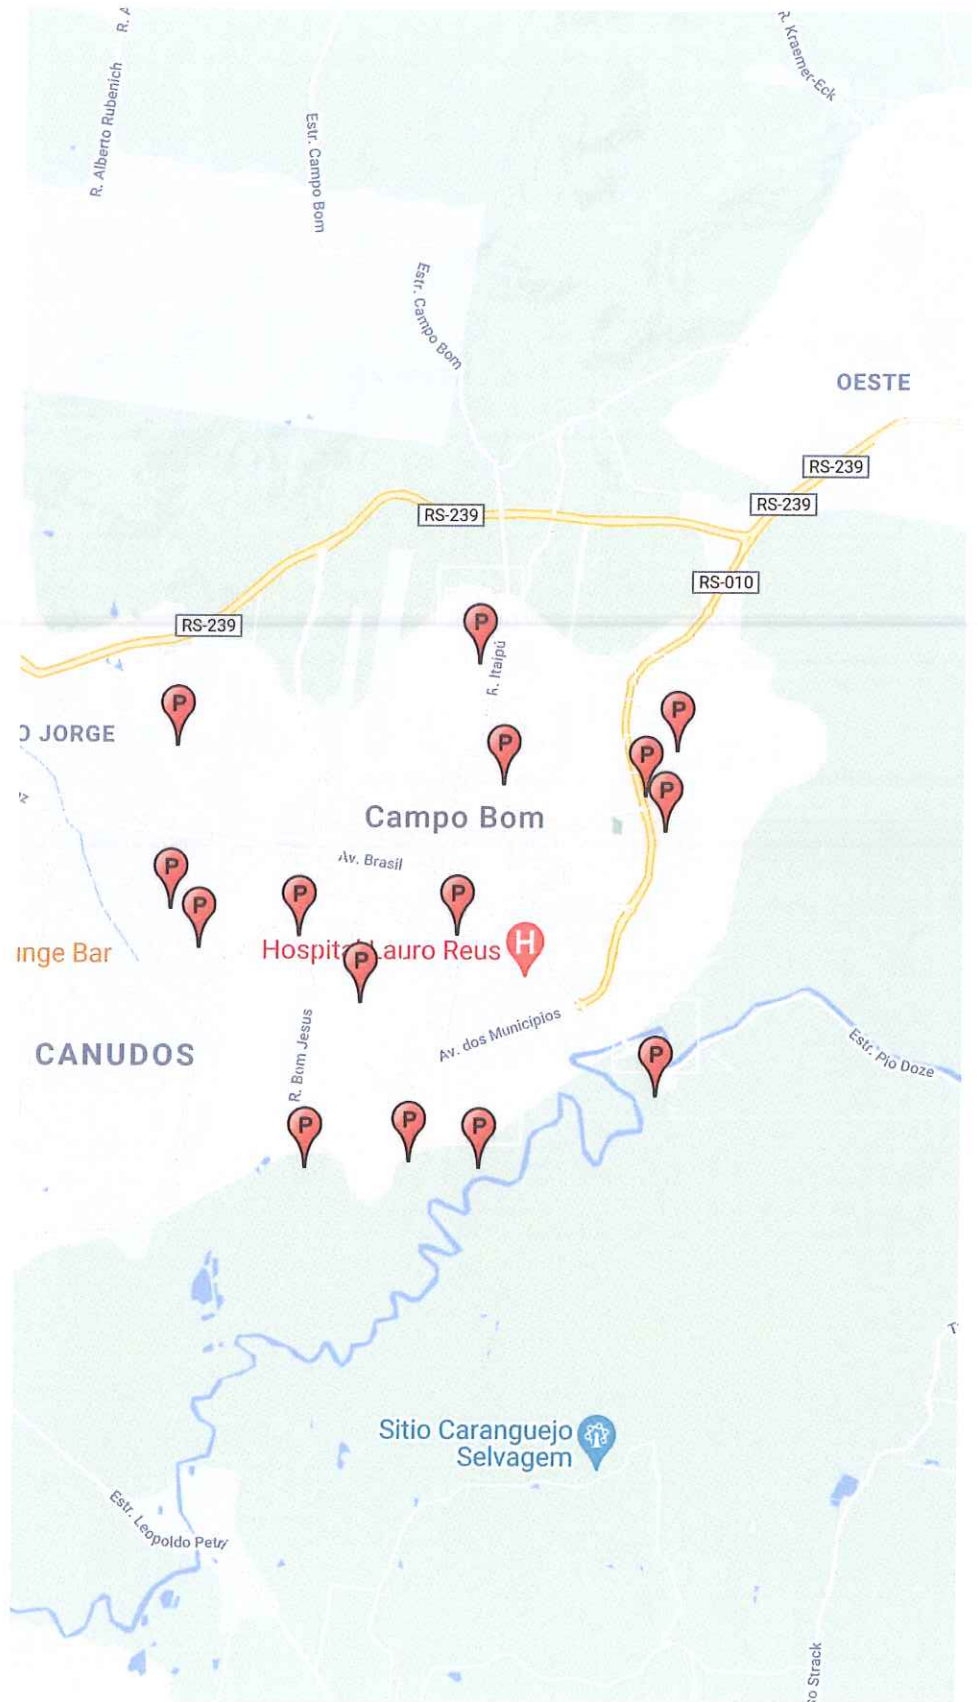

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
13/07/2021	Início: 9:30 h Término: 12:00	Rua São Pedro, 310 Sapiranga-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de inverno no Sistema de Pressão no município de Sapiranga.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mancio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Deodécio E. TRAMPUSCH	CORCAN	99560-9523	deodecio@trampusch.com.br
4. -	-	-	-
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Deodécio	13/07/2021

5. Pendência identificada Não houve


Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------


Em 13/07/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Mapa sem título

- Pressoes Inverno sapiranga
- Prof.ª Nair Pedrolina Martin, 181 - São Jacó
- R. Afonso Lauer, 172 - Centenario
- R. João Armando Steyer - Quatro Colinas
- R. Carlos Kirckheim - São Jacó
- Av. João Corrêa, 1226 - Centro
- R. Esperança, 50 - São Jacó
- R. Luís Oswaldo Bender, 283 - Vila Irma
- Av. Vasco da Gama, 310 - Centenario
- R. Libertadores, 145 - Vão Livre
- R. Padre Rêus, 744 - Centro
- R. Pres. Kennedy, 1956 - São Luiz
- Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, 197 - São Luiz
- R. Jorge Brasileiro Silveira - São Jacó
- R. Sen. Salgado Filho, 113 - São Luiz
- R. Theobaldo J. Bernardes, 78 - São Luiz

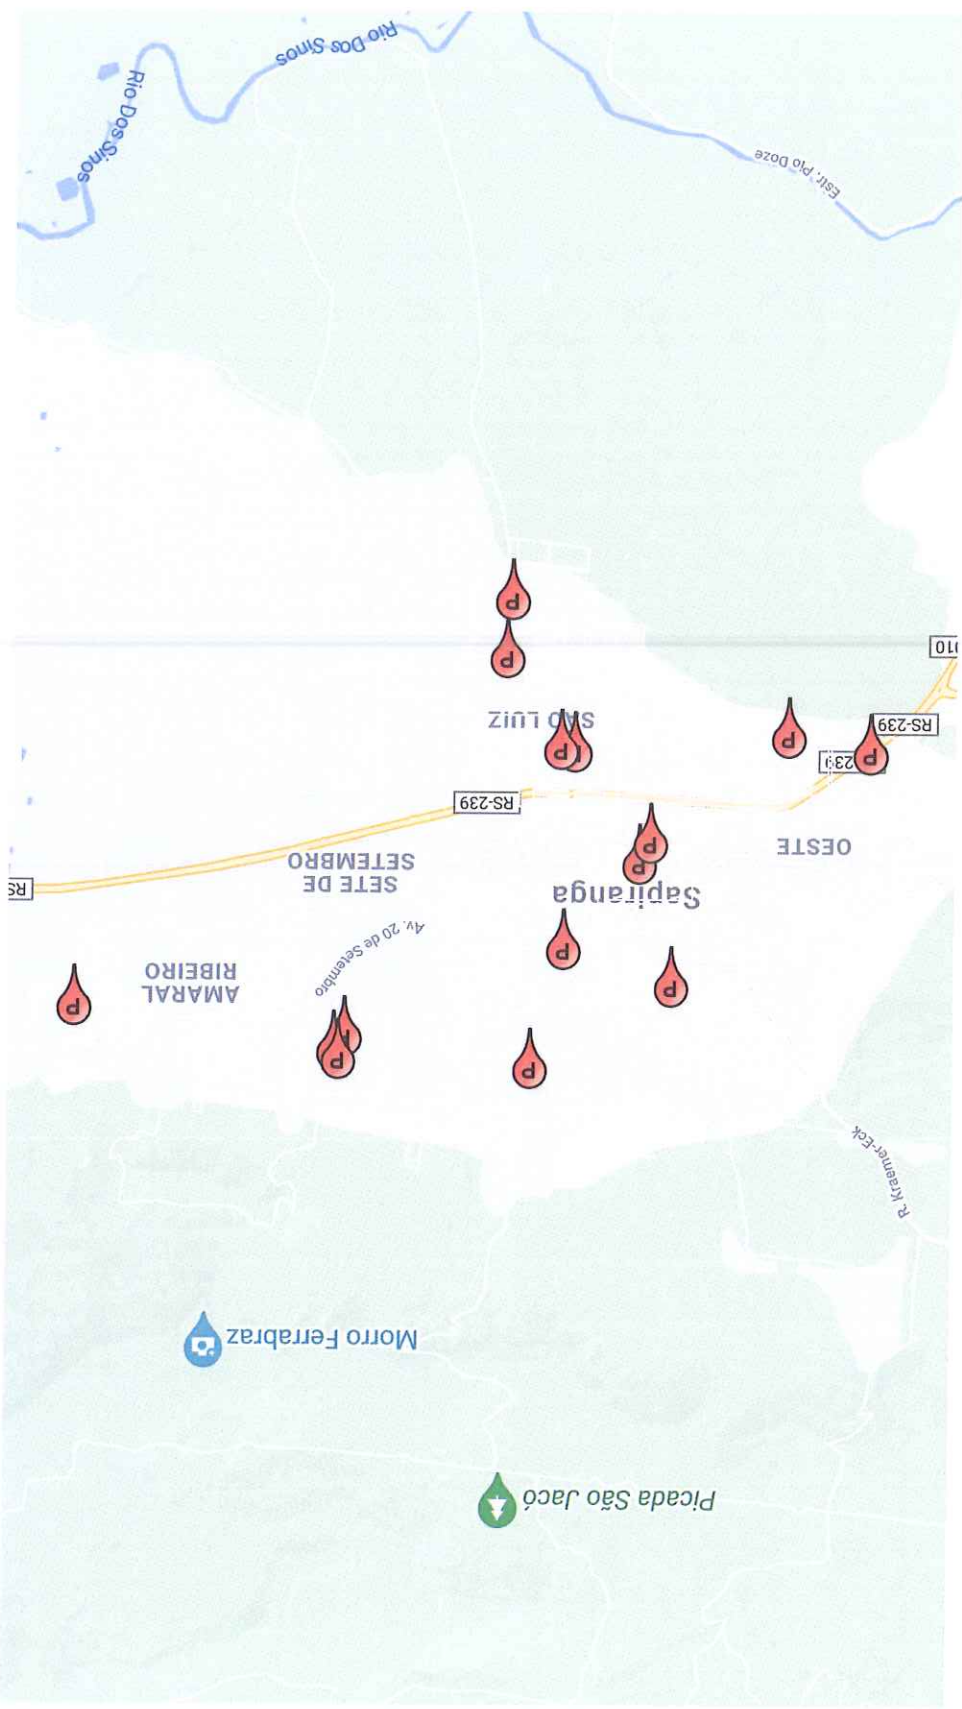

FISCALIZAÇÃO REGULAR E PRESSÃO DE INVERNO EM NOVA HARTZ
PROCESSO 034/2021 E 087/2021

Página 1 de 1

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
14/07/2021	Início: 13:00 h Término: 17:00	Rua Emilio Jost, 387 Nova Hartz-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de inverno no Sistema de Pressão no município de Nova Hartz.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Ronei A. Oliveira	Águas da nascente	3565-1111	aguasdasnascente@novahartz.rs.gov.br
4. —	—	—	—
5. —	—	—	—
6. —	—	—	—
7. —	—	—	—
8. —	—	—	—

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Ronei	14/07/2021

5. Pendência identificada Não houve


Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 14/07/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Tabela 9 – Amostragem de pressões em Nova Hartz

Item	Endereço	Hora	Temp. (°C)	Declividade	Altitude (m)	Pressão (m)
1	Torres, 123	13h31	24	2,71	28	13
2	Madri, 43	13h41	24	4,32	37	17
3	Emílio Erwino Kieling, 254	13h46	24	3,77	48	29
4	Caí, 17	13h53	24	3,05	41	13
5	Travessão	13h57	24	5,53	36	27
6	Balduino Brusius	14h05	25	16,17	47	23
7	Vicente Melo, 424	14h33	25	5,25	42	22
8	Otilia Abilia hartz, 77	14h38	25	10,54	35	10
9	Victória Cé de Oliveira,52	14h41	25	5,74	45	37
10	Rua da República	14h46	25	5,86	44	5,34
11	Ovidio Muller, 248	14h54	25	2,83	28	10
12	Carlos Dorneles, 95	14h58	25	3,76	33	15
13	Frei Irineu Della Libera, 70	15h09	25	1,74	36	14
14	B1, 41	15h20	25	2,92	20	15
15	Sabiá, 73	15h25	25	3,6	26	12
16	Da integração, 6	15h28	25	1,87	36	14

FISCALIZAÇÃO PRESSÃO INVERNO EM CANOAS PROCESSO 088/2021

Página 1 de 1

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
21/07/2021	Início: 9:30 h	Término: 15:30		Rua Frei Orlando, 115 Canoas-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Pressão de inverno no município de **Canoas**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Carlos Alberto C. Santos	AGESAN	999844510	gestor da USE Canoas
4. Bláudia Babure	AGESAN	998581496	operacional ceope
5. Elusamar Silva	AGESAN	999020408	operacional Cecli
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Carlos Alberto	21/07/2021

5. Pendência identificada *Não houve*


Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata


Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 21/07/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Pressões inverno 2021 de Canoas

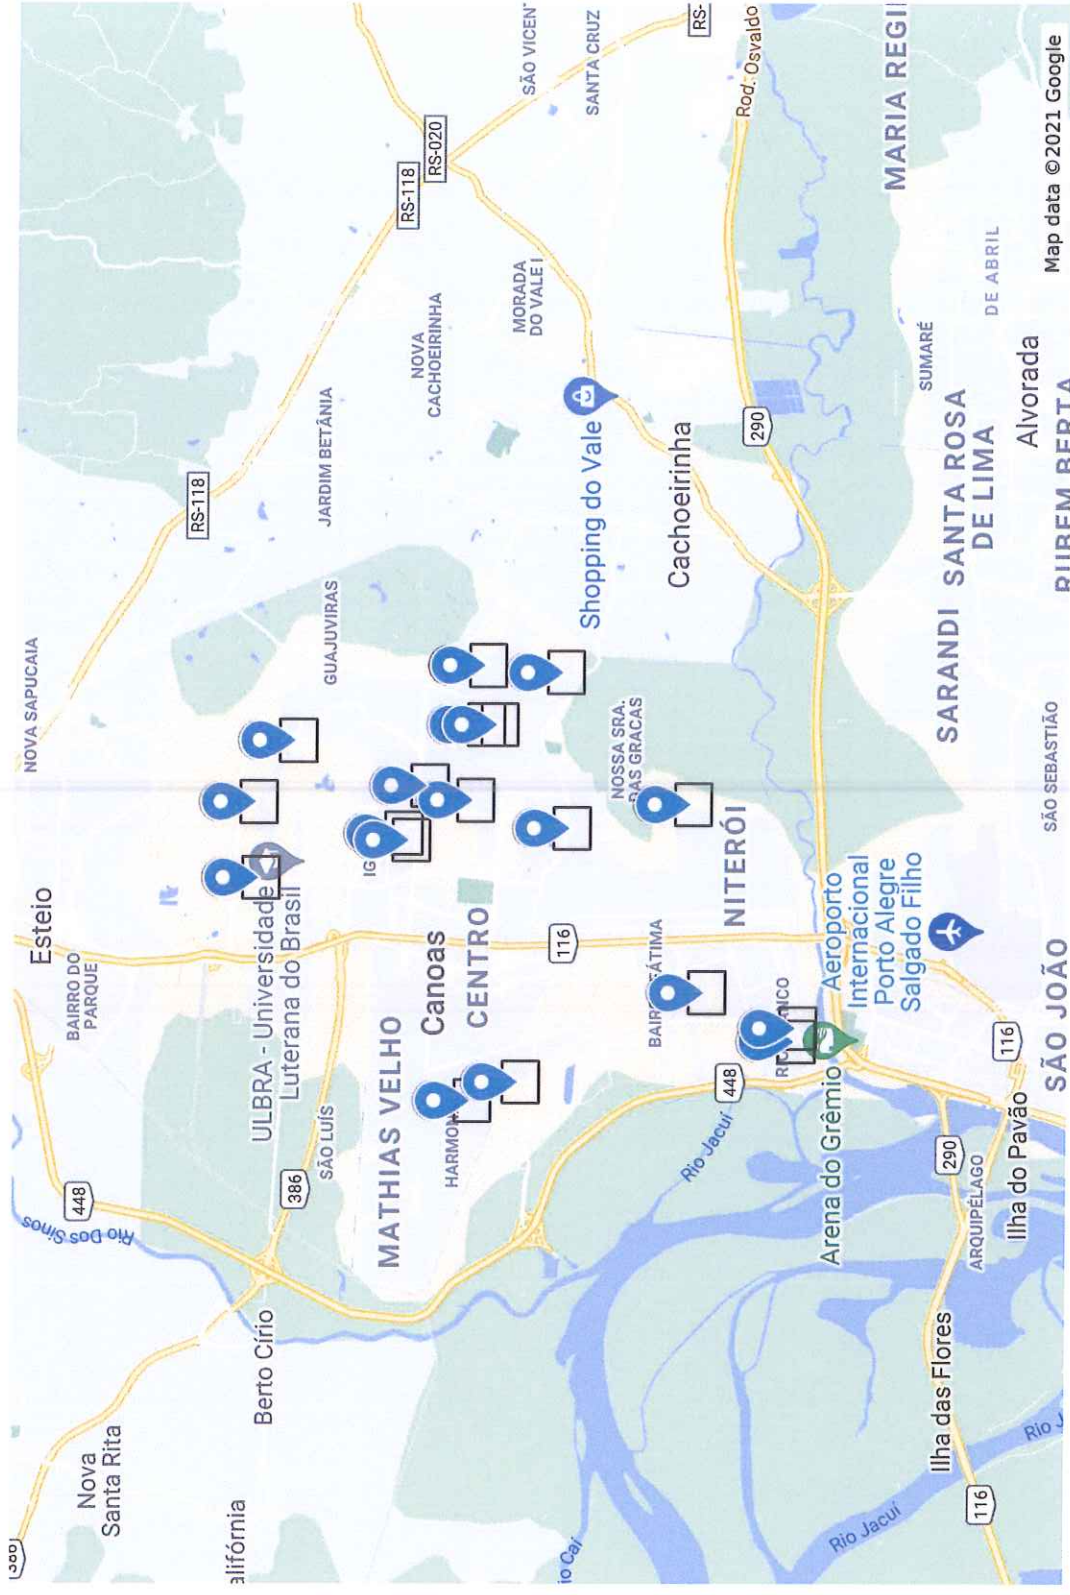

pressão inverno

- 📍 R. Xingu, 158 - Igara
- 📍 Av. Monza, 77 - São José
- 📍 R. Adair Jacques Schiavon, 159 - Niterói
- 📍 R. Aluizio Palmeiro de Escobar, 10 - São José
- 📍 R. Eng. Kindler, 771 - Harmonia
- 📍 R. Santa Flora, 51 - Olaria
- 📍 R. Primeiro de Março, 431 - Nossa Sra. das Gracas
- 📍 R. Santa Flora, 51 - Olaria
- 📍 Tv. Iguazu, 230 - Rio Branco
- 📍 R. Cecília Peres da Silva, 19 - Olaria
- 📍 R. Paranapanema, 85 - Igara
- 📍 R. Primavera, 1626 - Rio Branco
- 📍 Rua Constantino Moura de Azevedo, 42 - Estância Velha



R. Júlio Pereira de Souza,
1076 - Estância Velha



R. Júlio Pereira de Souza, 820
- Estância Velha



R. Arizona, 177 - Mato Grande



R. José Antônio Lucchese
Gusmão, 1370 - São José



R. Miramar, 478 - Estância
Velha



R. Princesa Isabel, 1032 -
Bairro Fátima

FISCALIZAÇÃO PRESSÃO EM SAPUCAIA DO SUL PROCESSO 010/2021

Página 1 de 1

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
21/07/2021	Início: 8:30 h	Término: 15:00	Rua Marechal Deodoro, 247 Sapucaia do Sul-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Pressão no município de Sapucaia do Sul.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. William R. Kersting	CORSAN	999844937	us210@corsam.com.br
4. Wagner Mancio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	William	22/07/2021

5. Pendência identificada Não houve

Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 22/07/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS


ANEXOS:

Sapucaia do Sul pressões de inverno 2021

22 de julho de 2021

Ordem	Sorteio	NRO	COD MATERIAL	LOCAL	PRIMEIRA SITUAÇÃO	FABRICAÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	CUSTO AQUISIÇÃO	CLASSE TIPO	Endereço	Pressão	Temperatura
1	32144	A08F247802	12761	SAPUCAIA DO SUL	9/15/08 10:1 Em Operação	2020	3/26/2020	0	Classe B	Rua DAS ROSAS, 89		
2	4295	Y20FA0103334	104090	SAPUCAIA DO SUL	8/25/20 15:1 Em Operação	2020		66.1	Classe B	Rua ANTONIO AZEVEDO MARTINS, 165		
3	31285	A09X225722	12789	SAPUCAIA DO SUL	8/25/09 10:51 Em Operação			0	Classe B	Rua ANITA GARIBALDI, 112		
4	18686	Y16L172889	104090	SAPUCAIA DO SUL	7/19/16 14:44 Em Operação	2016	5/15/2016	59.15	Classe B	Rua DOS SINCOS, 322		
5	17485	Y16S682464	12661	SAPUCAIA DO SUL	12/23/16 10:4 Em Operação	2016	10/24/2016	47.6	Classe B	Rua MARIETA FRANCISCA SOUZA SILVA, 16		
6	18149	Y16L278570	104090	SAPUCAIA DO SUL	10/03/2016 Em Operação	2016	06/10/2016	59.15	Classe B	Rua TEXEIRINHA, 205		
7	5190	Y19FA0882250	104090	SAPUCAIA DO SUL	08/09/2020 Em Operação	2019	02/11/2020	66.1	Classe B	Travessa EMILIO JANGA, 153		
8	17106	A16LM0188883	7447	SAPUCAIA DO SUL	02/09/2017 Em Operação	2016	11/21/2016	53.98	Classe B	Rua CARAMURI, 485		
9	27425	A11S041483	12158	SAPUCAIA DO SUL	08/09/2011 Em Operação			0	Classe B	Rua JOAO ALVES COELHO, 349		
10	31801	A08X138424	12789	SAPUCAIA DO SUL	03/09/2009 Em Operação			0	Classe B	Rua MOISES DA SILVA, 157		
11	30477	Y09S105181	12661	SAPUCAIA DO SUL	04/08/2010 Em Operação			0	Classe B	Rua DOUTOR OTAVIO AZAMBUJA, 42		
12	8448	A18LM0160149	7447	SAPUCAIA DO SUL	06/07/2019 Em Operação	2018	7/23/2018	61.27	Classe B	Travessa FERNANDO FERRARI, 411		
13	29804	Y09S105438	12661	SAPUCAIA DO SUL	08/09/2010 Em Operação			0	Classe B	Rua NAIR HICKMANN, 45		
14	15449	A17LM0144314	104096	SAPUCAIA DO SUL	8/13/17 15:26 Em Operação	2017	05/08/2017	54.79	Classe B	Rua BARROS CASSAL, 70		
15	13172	Y18AA0089366	12661	SAPUCAIA DO SUL	05/01/2018 Em Operação	2018	3/22/2018	51.9	Classe B	Rua BELA-FLORES, 457		
16	6357	Y19FA0881267	104090	SAPUCAIA DO SUL	07/02/2020 Em Operação	2019	02/11/2020	66.1	Classe B	Rua OLAVO BILAC, 81		
17	14791	Y17AA0065490	104094	SAPUCAIA DO SUL	12/18/17 15:1 Em Operação	2017	10/23/2017	50.47	Classe B	Rua LUIZ CARDOSO, 47		
18	21576	Y15L163388	12661	SAPUCAIA DO SUL	10/13/15 11:2 Em Operação	2015	4/27/2015	59.15	Classe B	Rua BEIJA-FLORES, 76		
19	14845	Y17AA0041645	104094	SAPUCAIA DO SUL	12/01/2017 Em Operação	2017	10/09/2017	50.47	Classe B	Rua HENRIQUE SOARES DA SILVA, 235		
20	16983	A16LM0188606	7447	SAPUCAIA DO SUL	2/22/17 15:11 Em Operação	2016	11/21/2016	53.98	Classe B	Rua OSCAR KAUER, 21		
21	3008	A19LM0429835	104096	SAPUCAIA DO SUL	9/15/20 10:3 Em Operação	2019	09/08/2019	73.3	Classe B	Avenida MAUA, 2364		
22	12914	Y18AA0089975	12661	SAPUCAIA DO SUL	05/09/2018 Em Operação	2018	3/22/2018	51.9	Classe B	Rua MONTENEGRO, 76		
23	23249	Y14L685930	12661	SAPUCAIA DO SUL	02/12/2015 Em Operação	2014	11/12/2014	59.15	Classe B	Rua ARAQUA, 107		
24	8557	A19LM0427222	104096	SAPUCAIA DO SUL	10/04/2019 Em Operação	2019	09/08/2019	73.3	Classe B	Rua MANOEL SERAFIM, 673		

pressões de inverno 2021 Sapucaia do Sul

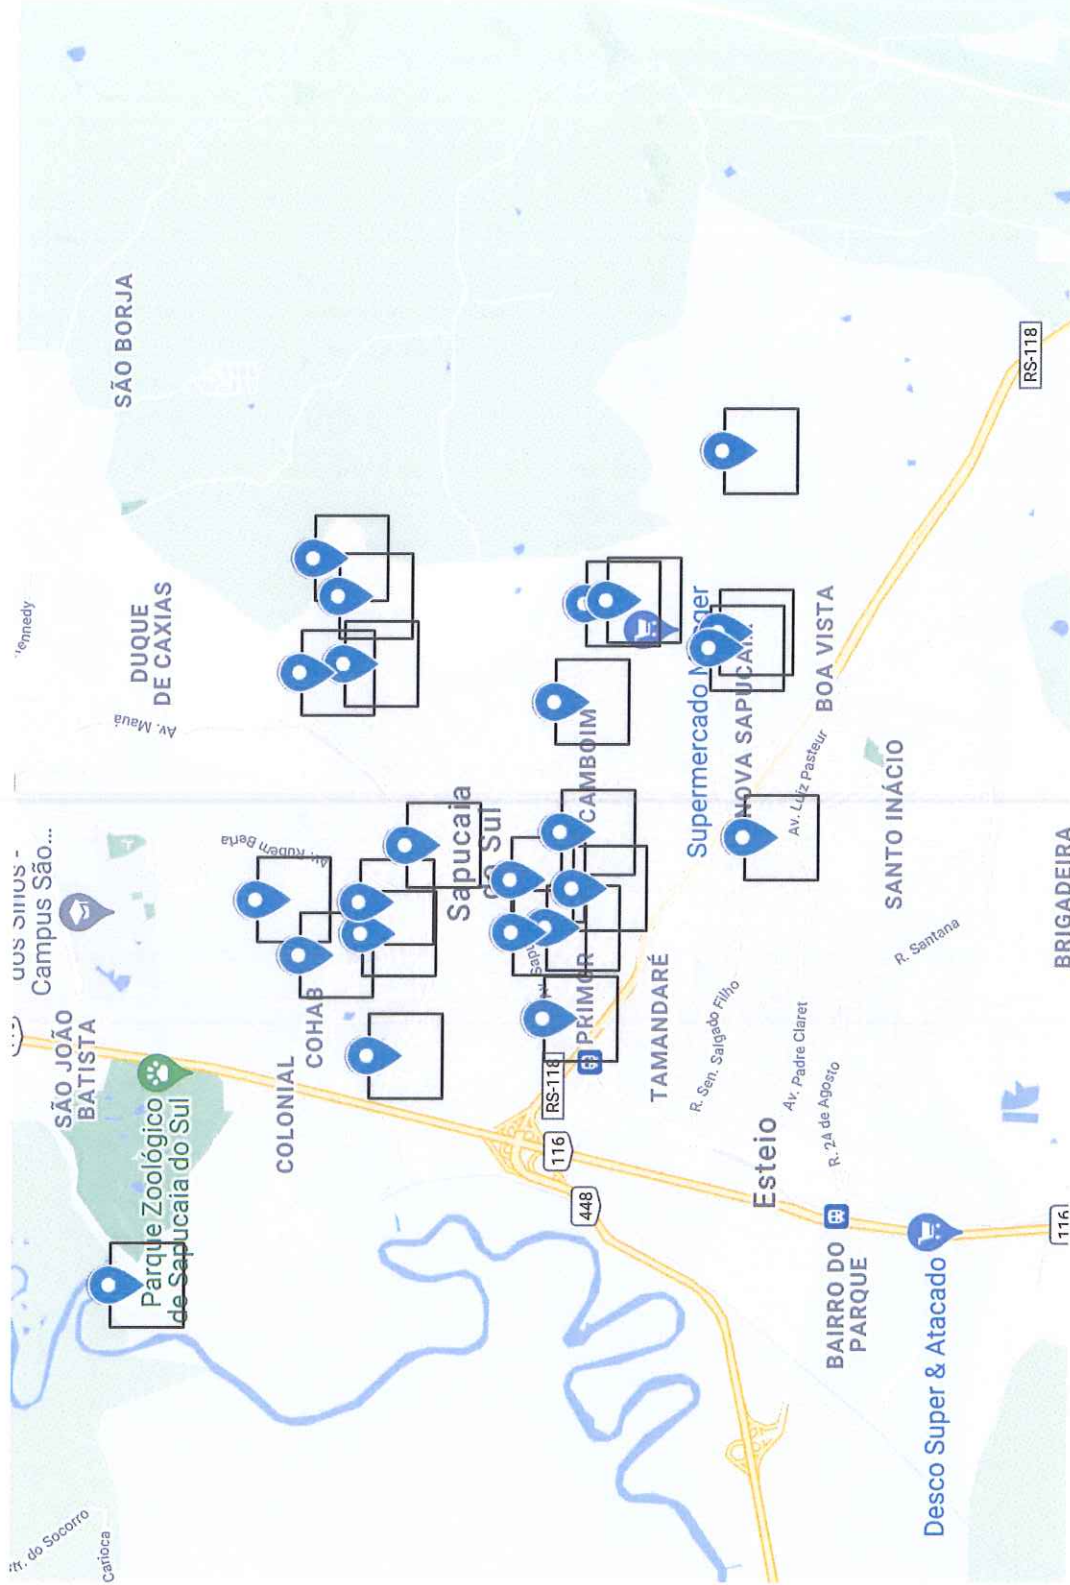

XX

-  R. Moisés da Silva, 157 - Vargas
-  R. Beija-Flor, 457 - Vargas
-  R. Beija-Flor, 76 - Vargas
-  R. Teixeira, 205 - Lomba da Palmeira
-  R. Marieta Francisca S Silva, 16 - Ipiranga
-  R. Araqua, 107
-  R. Emílio Janga, 153 - Capão da Cruz
-  R. Antonio Azevedo Martins, 165 - Walderez
-  R. dos Sinos, 322 - Ipiranga
-  R. Oscar Kauer, 21 - Ipiranga
-  R. João Alves Coelho - Ipiranga
-  R. Nair Hickman, 45 - Paraíso
-  R. Luís Cardoso, 47 - Paraíso

R. Manoel Serafim, 673 -
Centro

 R. Montenegro, 76 - Primor

 R. Caramuru, 485 - Centro




R. Dr. Otávio Azambuja, 42 -
Freitas




R. Anita Garibaldi, 112 -
Piratini



R. Fernando Ferrari, 411 -
Piratini

 R. das Rosas, 89 - Piratini

 Av. Mauá, 2384 - Centro

 R. Olávo Bilac, 81 - Vacchi

 Rua Barros Cassal, 70



R. Henrique Soares da Silva -
Vargas

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
27/07/2021	Início: 10:00 h Término: 15:00	Avenida das Hortênsias, 5360 Gramado-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização nas Pressões da rede do município de **Canela**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. ISRAEL MARTINS	Corsan	51 982252562	ISRAEL.MARTINS@CORSAN.COM.BR
4. -	-	-	-
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Israel	27/07/2021

5. Pendência identificada *Não houve*


Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 27/07/2021



DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Mapa sem título

Pressoes inverno Canela

- R. Adolfo Seibt, 28 - São José
- R. Gustavo Muller, 646
- R. Silvino Rafael Zanatta, 1100 - Distrito Industrial
- R. da Paz, 156 - Laje Da Pedra
- R. Nossa Sra. Medianeira, 500
- R. Gravataí, 769
- R. D, 82
- R. Pres. João Goulart, 501 - Canelinha
- R. Primeiro de Janeiro, 904 - Maredial III
- R. Willibaldi Rinaldo Dieterich, 691 - Distrito Industrial
- R. Julio Travi, 300 - Distrito Industrial
- R. Cônego Alberto Hickman, 166 - São Rafael

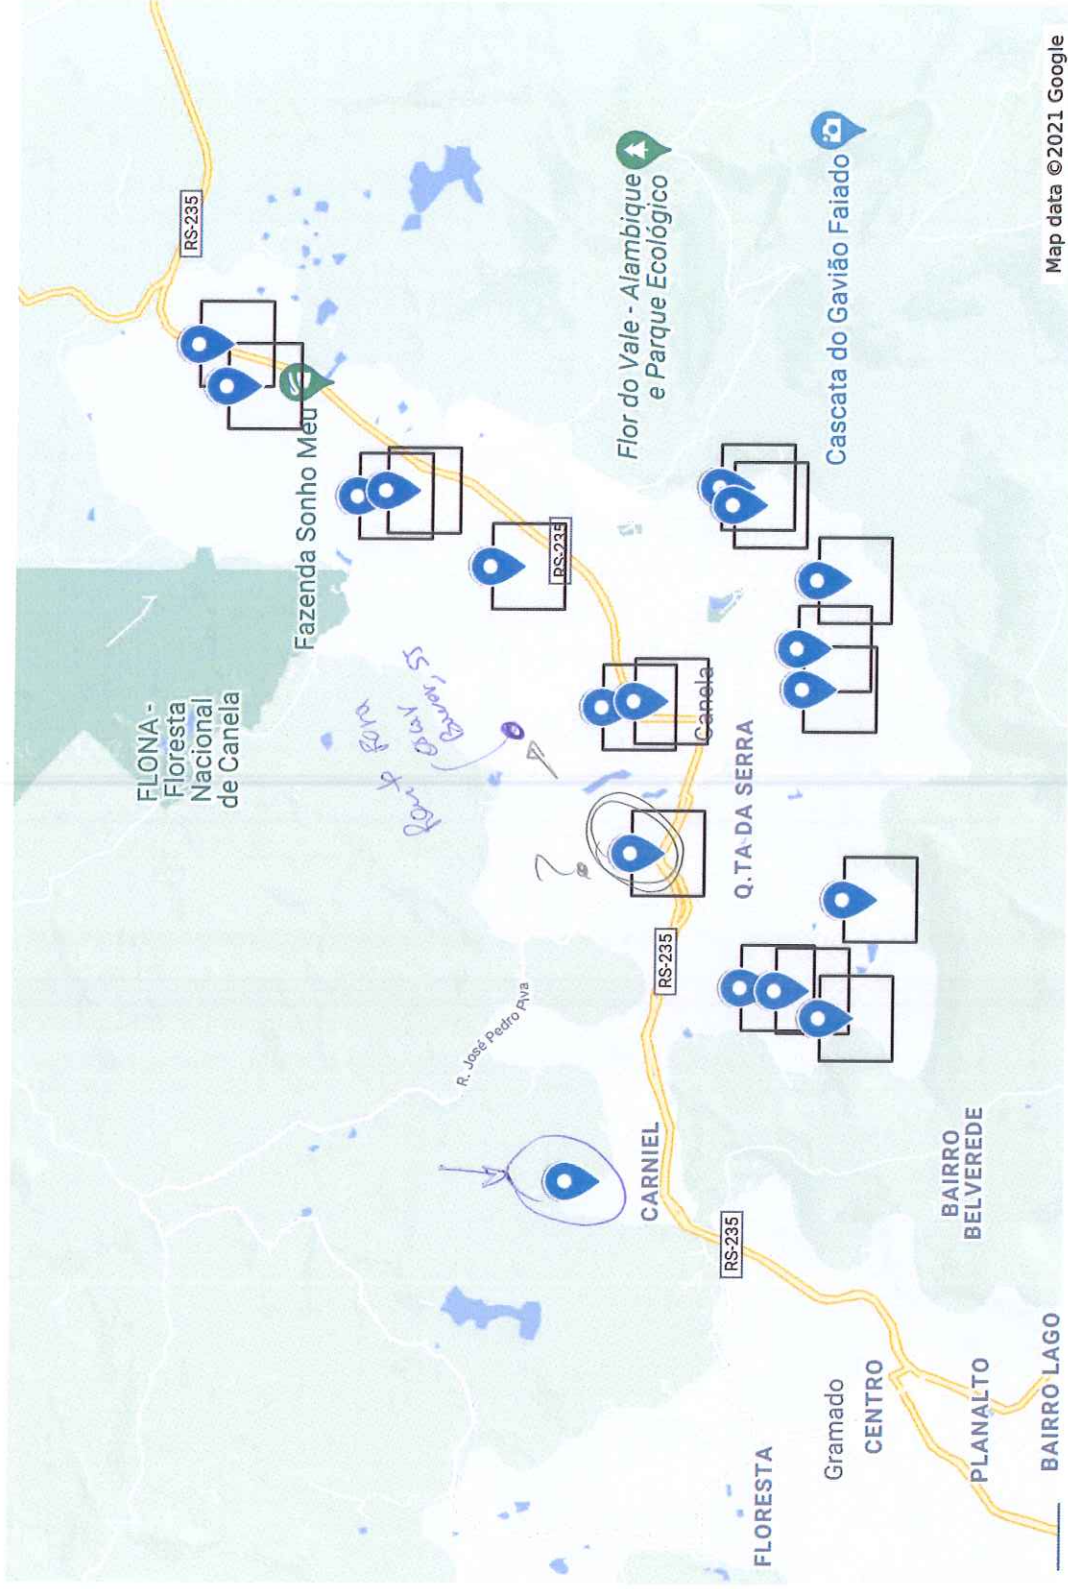

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
17/08/2021	Início: 9:30 h	Término: 12:00	Rua Júlio de Castilhos, 4091 Portão-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de pressões de inverno no Sistema de Pressão no município de **Portão**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mâncio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Marco H. Prade	CORSAN	9373413885	marco.prade@corsan.com.br
4. —	—	—	—
5. —	—	—	—
6. —	—	—	—
7. —	—	—	—
8. —	—	—	—

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Marco Prade	17/08/2021

5. Pendência identificada *Não houve*


Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 17/08/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS


ANEXOS:

Fiscalização pressões inverno Portão

17 de agosto de 2021

Item	Nº sorteio	hidrômetro	Endereço	Pressão	Temperatura
1	336	Y19FA0831229	Rua MORRETINHOS 201, 171		
2	388	Y20FA0021953	Rua RONDONIA, 252		
3	4449	Y13S366455	Rua NOVO HAMBURGO, 305		
4	1096	A17LM0061018	Rua JULIO DE CASTILHOS, 3040		
5	2719	Y16L014391	Rua SAO TOME, 211		
6	3156	Y17AA0092666	Rua COQUEIRO, 143		
7	938	A16L155351	Rua PITANGUEIRA, 144		
8	405	Y20FA0022260	Rua JOAO LUIS DE MORAIS, 1208		
9	3715	Y18AA0222299	Travessa DO REINO, 29		
10	4464	Y13S366485	Rua CIDREIRA, 67		
11	1579	Y20LM0261210	Avenida BRASILIA, 839		
12	1861	Y19LM0734024	Rua OSCAR FERREIRA, 37		
13	3717	Y18AA0222301	Rua EDMUNDO MULLER, 11		
14	1022	A16LM0274909	Rua ERNESTO DORNELES, 151		
15	3436	Y18AA0331869	Rua LIMOEIRO, 48		

pressoes inverno portao

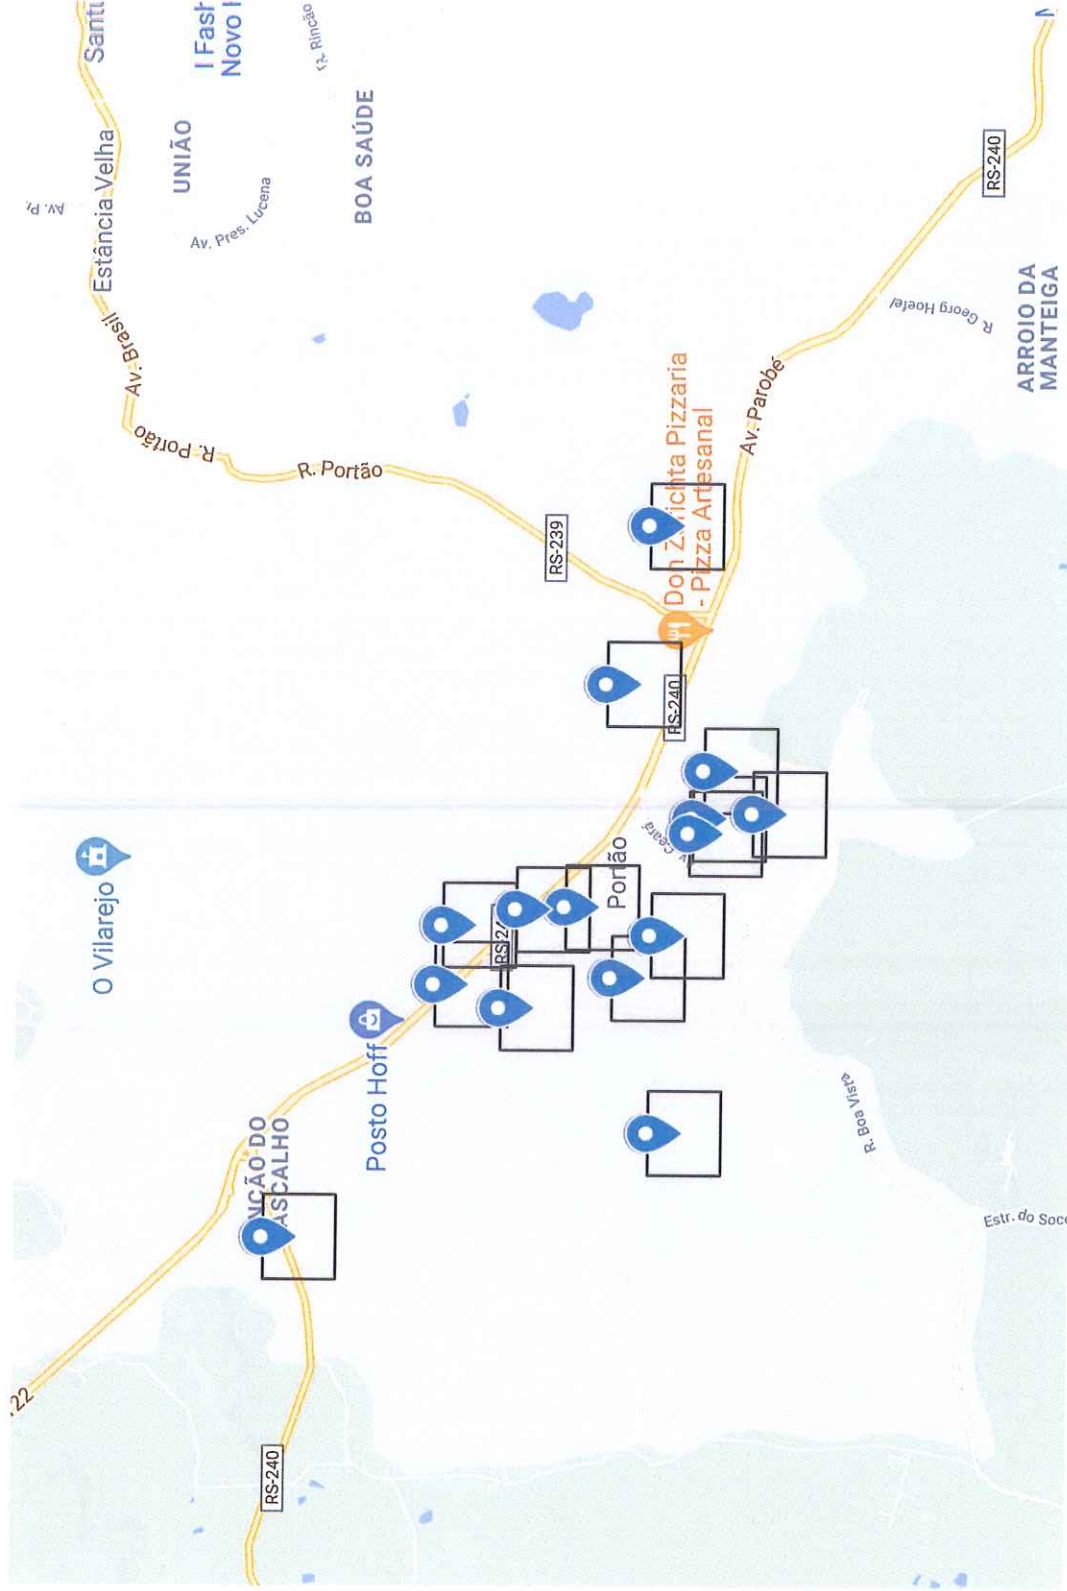

pressoes inverno portao

- R. Morretinhos, 201 - São Jorge
- R. Rondônia, 252 - Boa Vista
- R. Novo Hamburgo, 305 - Centro
- R. Júlio de Castilhos, 3040 - Portão Velho
- R. São Tomé, 211 - Centro
- R. Coqueiros, 143 - São Jorge
- R. Pitangueira, 144 - São Jorge
- R. João Luís de Morães, 1208
- Tv. do Reino, 29 - Lot. Riva
- R. Cidreira, 67 - Lot. Riva
- Av. Brasília, 839 - Centro
- R. Oscar Ferreira, 37 - Rincão do Cascalho
- R. Edmundo Müller, 11 - Lot. Riva

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
17/08/2021	Início:	13:30 h	Término: 16:30	Rua Arthur Leopoldo Ritter, 405 Estância Velha-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de pressões de inverno no Sistema de Pressão no município de **Estância Velha**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mâncio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Marco Henrique Prado	CORSAN	51 99794225	marco.prado@cor-san.com.br
4. -	-	-	-
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Marco Prado	17/08/2021

5. Pendência identificada Não houve.


Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 17/08/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:


Fiscalização pressões inverno Estância Velha


29 de julho de 2021

ITEM	Nº DO SORTEIO	HIDRÔMETRO	Endereço	Pressão	Temperatura
1	10354	Y18AA0329969	Rua ARLINDO ERNESTO CASSEL, 311		
2	647	Y21AA0123165	Rua VITAL BRASIL, 470		
3	8848	Y15L327428	Avenida PRESIDENTE VARGAS, 953		
4	486	Y21AA0238411	Rua PORTO ALEGRE, 350		
5	4826	Y18AA0330144	Rua CARLOS BETEGA, 122		
6	5090	Y18AA0225644	Rua MARIA ERNESTO SCHNEIDER, 54		
7	10506	A13L106962	Rua ERNESTO ZIMMER, 25		
8	646	Y21AA0123224	Rua SAO FRANCISCO DE PAULA, 346		
9	4845	Y18AA0330057	Rua DAS PALMEIRAS, 89		
10	263	Y21AA0228775	Rua JOSE ATALIBA TORRES, 475		
11	3185	A18LM0308693	Rua MINAS GERAIS, 317		
12	2623	Y19FA0831277	Rua ESPANHA, 678		
13	6413	Y16AA0436061	Rua SOLANGE MARIA BACKES, 38		
14	2670	Y19FA0775260	Rua VITAL BRASIL, 338		
15	4180	A18LM0313496	Rua HENRIQUE DIAS, 251		
16	10354	A13L112161	Rua ERNESTO ZIMMER, 76		

pressoes inverno Estancia Velha

pressoes inverno Estancia Velha

-  R. Arlindo Ernesto Cassel, 311 - Das Quintas
-  R. Vital Brasil, 470 - Rincão dos Ilhéus
-  Av. Pres. Vargas, 953 - Floresta
-  R. Porto Alegre, 350 - Encosta do Sol
-  R. Carlos Betega, 122 - Rincão dos Ilhéus
-  R. Maria Erno Schneider, 54 - Das Quintas
-  R. Ernesto Zimmer, 25 - Rincão dos Ilhéus
-  R. São Francisco de Paula, 346 - Campo Grande
-  R. das Palmeiras, 89 - Sol Nascente

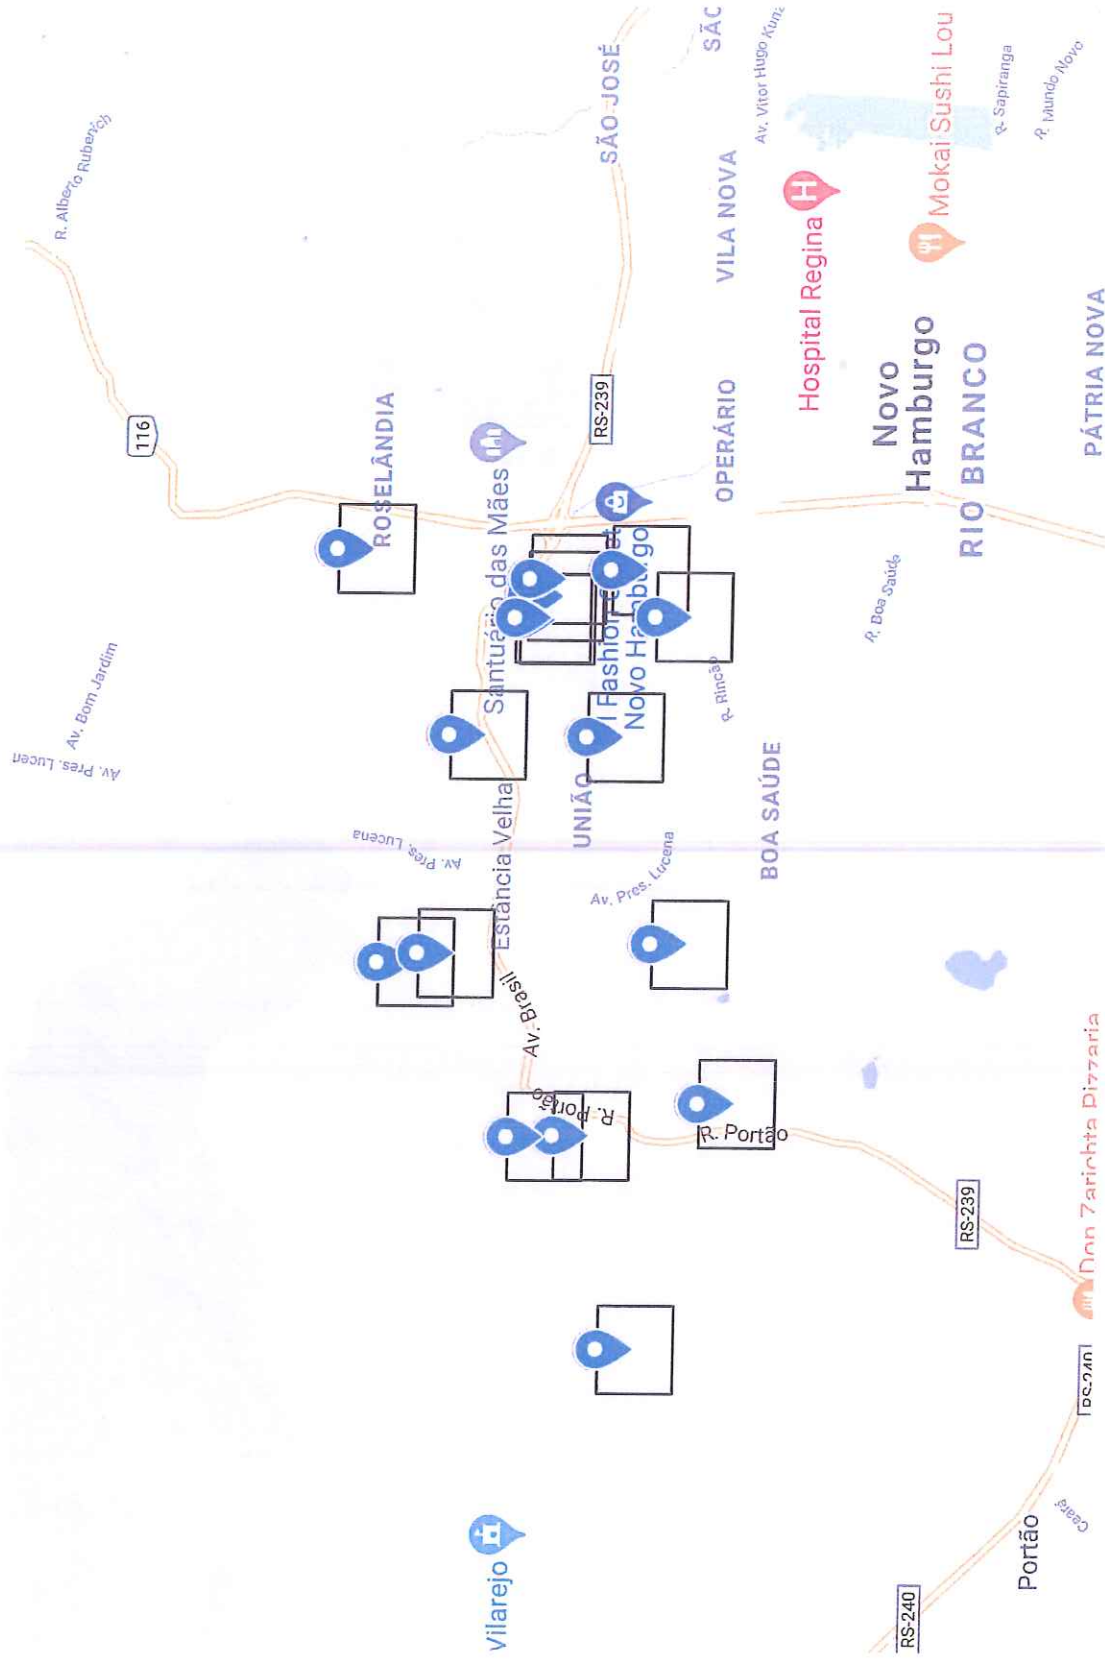

FISCALIZAÇÃO PRESSÃO INVERNO EM RIOZINHO PROCESSO 093/2021

Página 1 de 1

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
02/08/2021	Início: 13:00 h	Término: 16:00	Avenida Guerino Pandolfo, 580 Riozinho-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Pressão de inverno no município de **Riozinho**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mâncio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Rodolfo Fuchs Dos Santos	Cordeon	9999217242	rodolfo.santos@agesan.com.br
4. —	—	—	—
5. —	—	—	—
6. —	—	—	—
7. —	—	—	—
8. —	—	—	—

4. Discussão da pauta


Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Rodolfo	02/08/2021

5. Pendência identificada Não houve

Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 02/08/2021	 DANIEL LUZ DOS SANTOS Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Riozinho pressões de inverno


02 de agosto de 2021

seq	ordem	NRO	COD. M/LOCAL	PRIMEIRA	SITUAÇÃO	FABRIC	DATA AQU	CUSTO	CLASSE	TIPO	Endereço	Pressão	Temperatura
1	20	Y21AA0228526	104090	RIOZINHO 06/0uv/21	Em Operação	2021	4/23/2021	56,5	Classe B	Monojato	Rua ROLANTE, 77		
2	39	A14S637840	12662	RIOZINHO 5/26/21 8:38	Em Operação	2014	10/09/2014	75,3	Classe C	Volumétrico	Rua GENILDA BENETTI, 1329		
3	173	Y21AA0133336	104090	RIOZINHO 4/28/21 10:1	Em Operação	2021	03/01/2021	56,5	Classe B	Monojato	Rua MOSTARDEIRO, 33		
4	52	A14S638107	12662	RIOZINHO 5/21/21 13:1	Em Operação	2014	10/09/2014	75,3	Classe C	Volumétrico	Rua INDEPENDENCIA, 371		
5	61	A14S638104	12662	RIOZINHO 5/21/21 10:2	Em Operação	2014	10/09/2014	75,3	Classe C	Volumétrico	Rua INDEPENDENCIA, 562		
6	148	Y21AA0134742	104090	RIOZINHO 4/29/21 8:37	Em Operação	2021	03/01/2021	56,5	Classe B	Monojato	Rua JOSE BARBIERI, 74		
7	917	A16L126033	7447	RIOZINHO 12/fev/16	Em Operação	2016	9/21/2016	53,98	Classe B	Multijato	Rua GUERINO PANDOLFO, 538		
8	73	A14S637839	12662	RIOZINHO 5/20/21 15:2	Em Operação	2014	10/09/2014	75,3	Classe C	Volumétrico	Rua GUERINO PANDOLFO, 921		
9	44	A14S637842	12662	RIOZINHO 5/25/21 10:0	Em Operação	2014	10/09/2014	75,3	Classe C	Volumétrico	GUERINO PANDOLFO, 373		
10	326	Y21AA0056481	104090	RIOZINHO 04/jul/21	Em Operação	2021	2/23/2021	56,5	Classe B	Monojato	Rua GUERINO PANDOLFO, 324		
11	572	A19LMO532199	104096	RIOZINHO 05/mal/20	Em Operação	2019	09/09/2019	73,3	Classe B	Multijato	Rua CARAA, 67		
12	745	Y18AA0437185	12661	RIOZINHO 08/jan/18	Em Operação	2018	6/26/2018	51,9	Classe B	Monojato	Rua MAQUINE, 42		
13	943	Y16L277459	104090	RIOZINHO 09/mal/16	Em Operação	2016	06/10/2016	59,15	Classe B	Monojato	Rua PROF. PROF JOSE LAURINDO, 1195		
14	405	Y21AA0056568	104090	RIOZINHO 3/29/21 9:31	Em Operação	2021	2/23/2021	56,5	Classe B	Monojato	EMANCIPAÇÃO, 120		
15	221	Y21AA0134954	104090	RIOZINHO 4/27/21 9:14	Em Operação	2021	03/01/2021	56,5	Classe B	Monojato	Vila CANUDOS, 55		

Pressões inverno 2021 Riozinho

Pressões inverno Riozinho

- 📍 Rua Mostardeiro, 33 Riozinho-RS
- 📍 Rua Genilda Benetti, 1329 Riozinho-RS
- 📍 Vila Canudos, 55
- 📍 R. Guerino Pandolfo, 373 - Itapeva
- 📍 Rua Jose Barbieri, 74 Riozinho-RS
- 📍 R. José Laurindo, 1195
- 📍 R. Maquiné
- 📍 R. Rolante
- 📍 R. Emancipação
- 📍 R. Carraa
- 📍 Av. Independência, 562
- 📍 R. Guerino Pandolfo, 921
- 📍 R. Guerino Pandolfo, 324
- 📍 R. Guerino Pandolfo, 538
- 📍 Av. Independência, 371

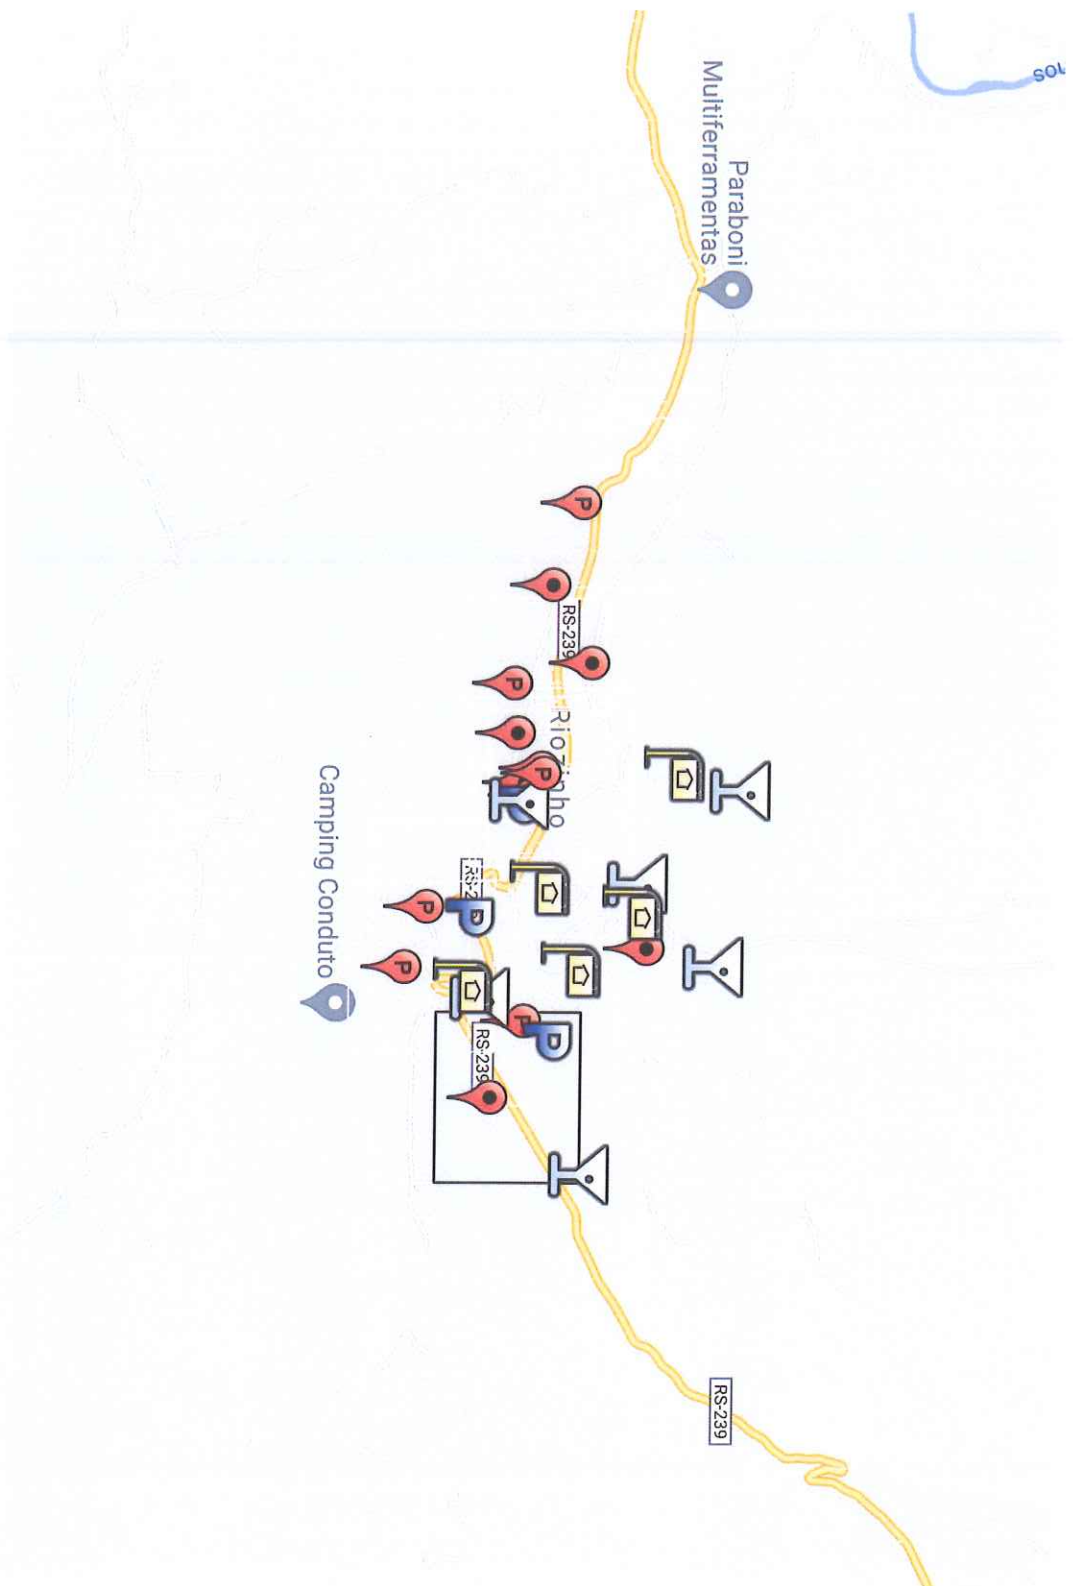






Reservatórios Riozinho




- 📍 R6 Francisco Barnardt

-  R5 Km42
-  R3 e R4 Cohab
-  R1 Canudos
-  R2 Poço RIO2
-  R8 Poço RIO1 / RIO8

EBAs Riozinho

-  EB 5 Cohab Rua Irmão Adalberto, 392
-  EB 4 Canudos Rua Taquara
-  EB 3 Travessa Carlos Pasqualini
-  EB 2 Rua Andre Brambila Igreja
-  EB 1 RS 239 Km42

Poços

-  Poço RIO 08 Rua Caraa
-  Poço RIO 02 Rua Emilio Geib
-  Poço RIO 01 Rua Angelica Cristofoli

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
05/08/2021	Início: 9:30 h	Término: 12:00		Avenida Santa Rita, 1064 Nova Santa Rita-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de inverno no Sistema de Pressão no município de Nova Santa Rita.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Mayara Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Marcia Bisma de Silva	CORSAN	991200066	marcia.silva@corson.com.br
4. -	-	-	-
5. -	-	-	-
6. -	-	-	-
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Marcia	05/08/2021

5. Pendência identificada Não houve

Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 05/08/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Nova Santa Rita pressões de Inverno


05 de agosto de 2021

seq	Item	ordem	NRO HIDROMETRO	COD_MAT	LOCAL	PRIMEIRA_IN_SITUACAO	FABRIC	DATA_AQUIS	CUSTO	CLASSE	TIPO	Endereço	Pressão	Temperatura
1	Item 4	3483	A16LM0176701	7447	NOVA SANTA RITA	22/02/2017	Em Operação	2016	53,98	Classe B	Multijato	Estrada dos Bloedow, 3334		
2	Item 1	3997	Y16L021357	12661	NOVA SANTA RITA	08/06/2016	Em Operação	2016	59,15	Classe B	Monojato	Rua Pinheiros, 450		
3	Item 6	4508	Y15L164850	12661	NOVA SANTA RITA	02/08/2015	Em Operação	2015	59,15	Classe B	Monojato	Rua Açúde, 719		
4	Item 13	2131	A18LM0413756	7447	NOVA SANTA RITA	11/03/2019	Em Operação	2018	61,27	Classe B	Multijato	Beco dos Marinhos, 37		
5	Item 3	2287	A17LM0221166	7447	NOVA SANTA RITA	01/11/2018	Em Operação	2017	61,28	Classe B	Multijato	Retirado da Rua Passito, 629		
6	Item 8	1202	Y20LM0070677	104094	NOVA SANTA RITA	19/06/2020	Em Operação	2020	77,5	Classe B	Multijato	Rua das Alfazemas, 178		
7	Item 7	4026	Y16L021389	12661	NOVA SANTA RITA	24/05/2016	Em Operação	2016	59,15	Classe B	Monojato	Rua porto Alegre, 49		
8	Item 12	4204	Y15L336237	12661	NOVA SANTA RITA	22/12/2015	Em Operação	2015	59,15	Classe B	Monojato	Rua A - Granja dos Sinos, 531		
9	Item 10	2051	A18LM0609287	7447	NOVA SANTA RITA	02/05/2019	Em Operação	2018	58,36	Classe B	Multijato	Rua Getulio Vargas, 1370		
10	Item 9	4235	Y15L336170	12661	NOVA SANTA RITA	27/11/2015	Em Operação	2015	59,15	Classe B	Monojato	Rua Deoclecio Rodrigues, 2823		
11	Item 11	4588	Y14L717201	12661	NOVA SANTA RITA	17/06/2015	Em Operação	2014	59,15	Classe B	Monojato	Rua Angelim, 68		
12	Item 2	4305	Y15L280702	12661	NOVA SANTA RITA	05/10/2015	Em Operação	2015	59,15	Classe B	Monojato	Rua Deoclecio Rodrigues, 802		
13	Item 15	4965	A10N252660	12378	NOVA SANTA RITA	20/08/2012	Em Operação	0	0	Classe B	Multijato	Rua 5 - Colina dos Sol, 281		
14	Item 14	4490	Y15L164817	12661	NOVA SANTA RITA	04/08/2015	Em Operação	2015	59,15	Classe B	Monojato	Rua da Pedreira, 3760		
15	Item 5	3623	Y16S882199	12661	NOVA SANTA RITA	08/12/2016	Em Operação	2016	47,6	Classe B	Monojato	Rua E - Parque das Rosas, 206		

Nova Santa Rita

Pressoes inverno Nova Santa Rita

- 📍 R. dos Pinheiros, 450
- 📍
- Av. Vereador Deoclécio Rodrigues, 802
- 📍 Av. do Passito, 629
- 📍 Estr. R. Bloedow, 3334
- 📍 -29.841319, -51.243796
- 📍 R. do Açude, 719
- 📍 R. Porto Alegre, 49
- 📍 R. A, 178
- 📍
- Av. Vereador Deoclécio Rodrigues, 2823
- 📍 Av. Getúlio Vargas, 1370
- 📍
- R. Angelim, 68 - Recanto da Quinta
- 📍
- Rua A - Granja dos Sinos, 531 Nova Santa Rita
- 📍 R. dos Marinheiros
- 📍
- Rua da Pedreira, 3760 Nova Santa Rita RS
- 📍 Rua 5 - Colina dos Sol, 281

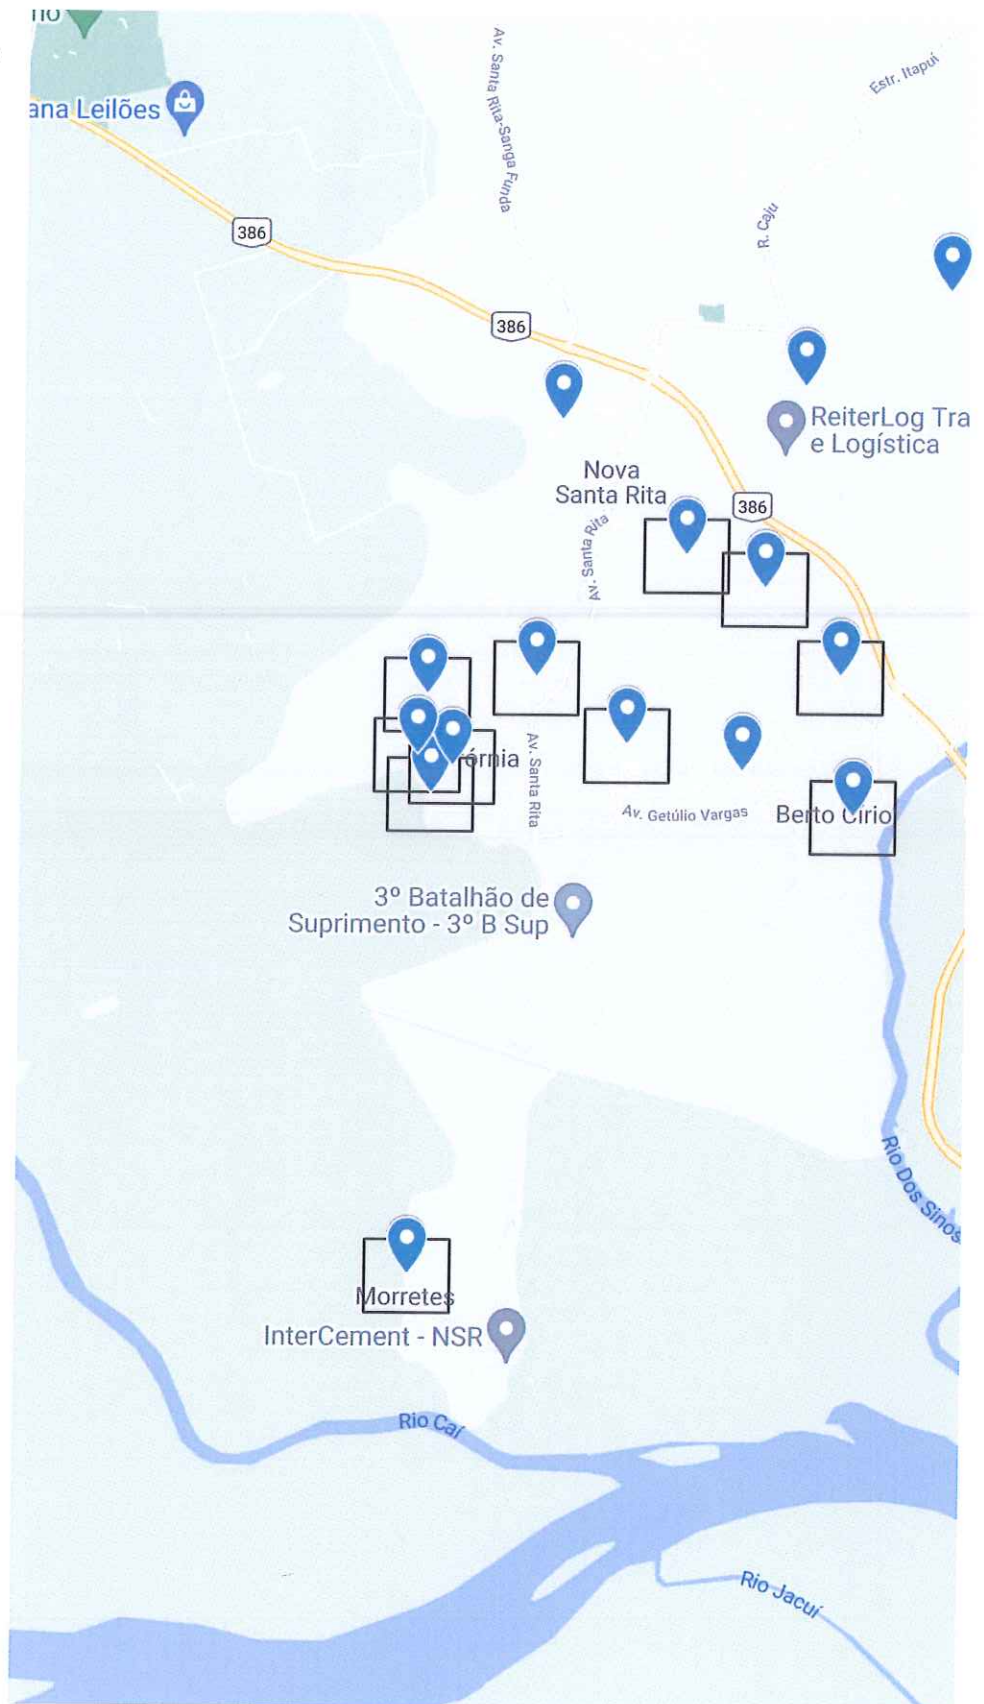

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
11/08/2021	Início: 9:30 h	Término: 15:00	Avenida das Nações, 24 Parobé-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de inverno no Sistema de Pressão no município de Parobé.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mâncio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Ubiratan Guilherme	CORSAN	933330462	ubiratan.guilherm@cor-san.com.br
4. —	—	—	—
5. —	—	—	—
6. —	—	—	—
7. —	—	—	—
8. —	—	—	—

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Ubiratan	11/08/2021

5. Pendência identificada Não houve

Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 11/08/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS


ANEXOS:

Parobé fiscalização pressão de inverno


11 de agosto de 2021

sequencia	Nº sorteio	NRO	COD_MLOCAL	PRIMEIRA	SITUAÇÃO	FABRIQ	DATA_AQU	CUS	CLASSE	TIPO	Endereço	Pressão	Temperatura
1	7197	Y16L278372	104090	PAROBE	17/09/2016	Em Operação	2016	10/06/2016	59,2	Classe B	Monojato	RUA SAPIRANGA, 623	
2	1331	A19LM0614208	104096	PAROBE	02/06/2020	Em Operação	2019	25/11/2019	73,3	Classe B	Multijato	RUA POMPEU PIRES, 420	
3	8273	Y15L478884	12661	PAROBE	05/01/2016	Em Operação	2015	17/08/2015	56,3	Classe B	Monojato	RUA PRINCESA ISABEL, 179	
4	972	Y20LM0100477	104094	PAROBE	20/08/2020	Em Operação	2020	16/03/2020	77,5	Classe B	Multijato	RUA CANDIOTA, 104	
5	1483	Y20FA0028807	104090	PAROBE	20/05/2020	Em Operação	2020	11/02/2020	66,1	Classe B	Monojato	RUA DOS TRILHOS, 2105	
6	9174	Y13S751100	12661	PAROBE	31/10/2013	Em Operação	2013	23/08/2013	48	Classe B	Monojato	JOSE MARQUES, 118	
7	4587	Y18AA0223387	12661	PAROBE	28/06/2018	Em Operação	2018	25/04/2018	51,9	Classe B	Monojato	RUA IPE, 228	
8	3557	A18LM0152534	7447	PAROBE	14/12/2018	Em Operação	2018	23/07/2018	61,3	Classe B	Multijato	RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 175	
9	1300	Y20LM0079905	104094	PAROBE	04/06/2020	Em Operação	2020	17/02/2020	77,5	Classe B	Multijato	RUA SÃO LUIZ, 575	
10	2374	Y19FA0511963	104090	PAROBE	23/01/2020	Em Operação	2019	18/10/2019	66,1	Classe B	Monojato	RUA JOAO RODRIGUES, 1748	
11	1503	Y20FA0028695	104090	PAROBE	14/05/2020	Em Operação	2020	11/02/2020	66,1	Classe B	Monojato	JOSE THEOMAR LEHNEN, 1087	
12	5586	Y17AA0044616	104094	PAROBE	29/11/2017	Em Operação	2017	09/10/2017	50,5	Classe B	Multijato	RUA SÃO MARCOS, 158	
12	5586	Y17AA0044616	104094	PAROBE	29/11/2017	Em Operação	2017	09/10/2017	50,5	Classe B	Multijato	SÃO MARCOS, 158	
13	3746	Y18AA0453884	12661	PAROBE	21/11/2018	Em Operação	2018	16/07/2018	51,9	Classe B	Monojato	RUA DONA NOCA, 94	
14	7047	A16L129131	7447	PAROBE	08/10/2016	Em Operação	2016	21/09/2016	54	Classe B	Multijato	JACOB WILLERS, 236	
15	6183	Y17LM0011297	104094	PAROBE	23/05/2017	Em Operação	2017	01/02/2017	56,2	Classe B	Multijato	EDUARDO MOSMANN, 210	
16	408	A19LM0475808	104096	PAROBE	29/04/2021	Em Operação	2019	17/07/2019	0,01	Classe B	Multijato	MARIO MOSMANN, 910	
17	1231	Y20LM0079803	104094	PAROBE	23/06/2020	Em Operação	2020	17/02/2020	77,5	Classe B	Multijato	RUA SANTOS DUIMONT, 40	
18	3891	Y18AA0453831	12661	PAROBE	05/11/2018	Em Operação	2018	16/07/2018	51,9	Classe B	Monojato	VINICIUS DE MORAES, 325	
19	7749	Y16L040120	12661	PAROBE	30/05/2016	Em Operação	2016	29/02/2016	59,2	Classe B	Monojato	RUA ALCIDES LUIZ DA ROSA, 680	
20	4470	Y18AA0337669	12661	PAROBE	18/07/2018	Em Operação	2018	18/05/2018	51,9	Classe B	Monojato	RUA SETE DE SETEMBRO, 222	
21	8794	Y14L761469	12661	PAROBE	06/07/2015	Em Operação	2014	18/12/2014	59,2	Classe B	Monojato	AVENIDA DAS NAÇÕES, 3651	
22	6858	A16L125858	7447	PAROBE	24/10/2016	Em Operação	2016	21/09/2016	54	Classe B	Multijato	RUA ADAO PIRES CERVEIRA, 761	

Pressões inverno Parobé

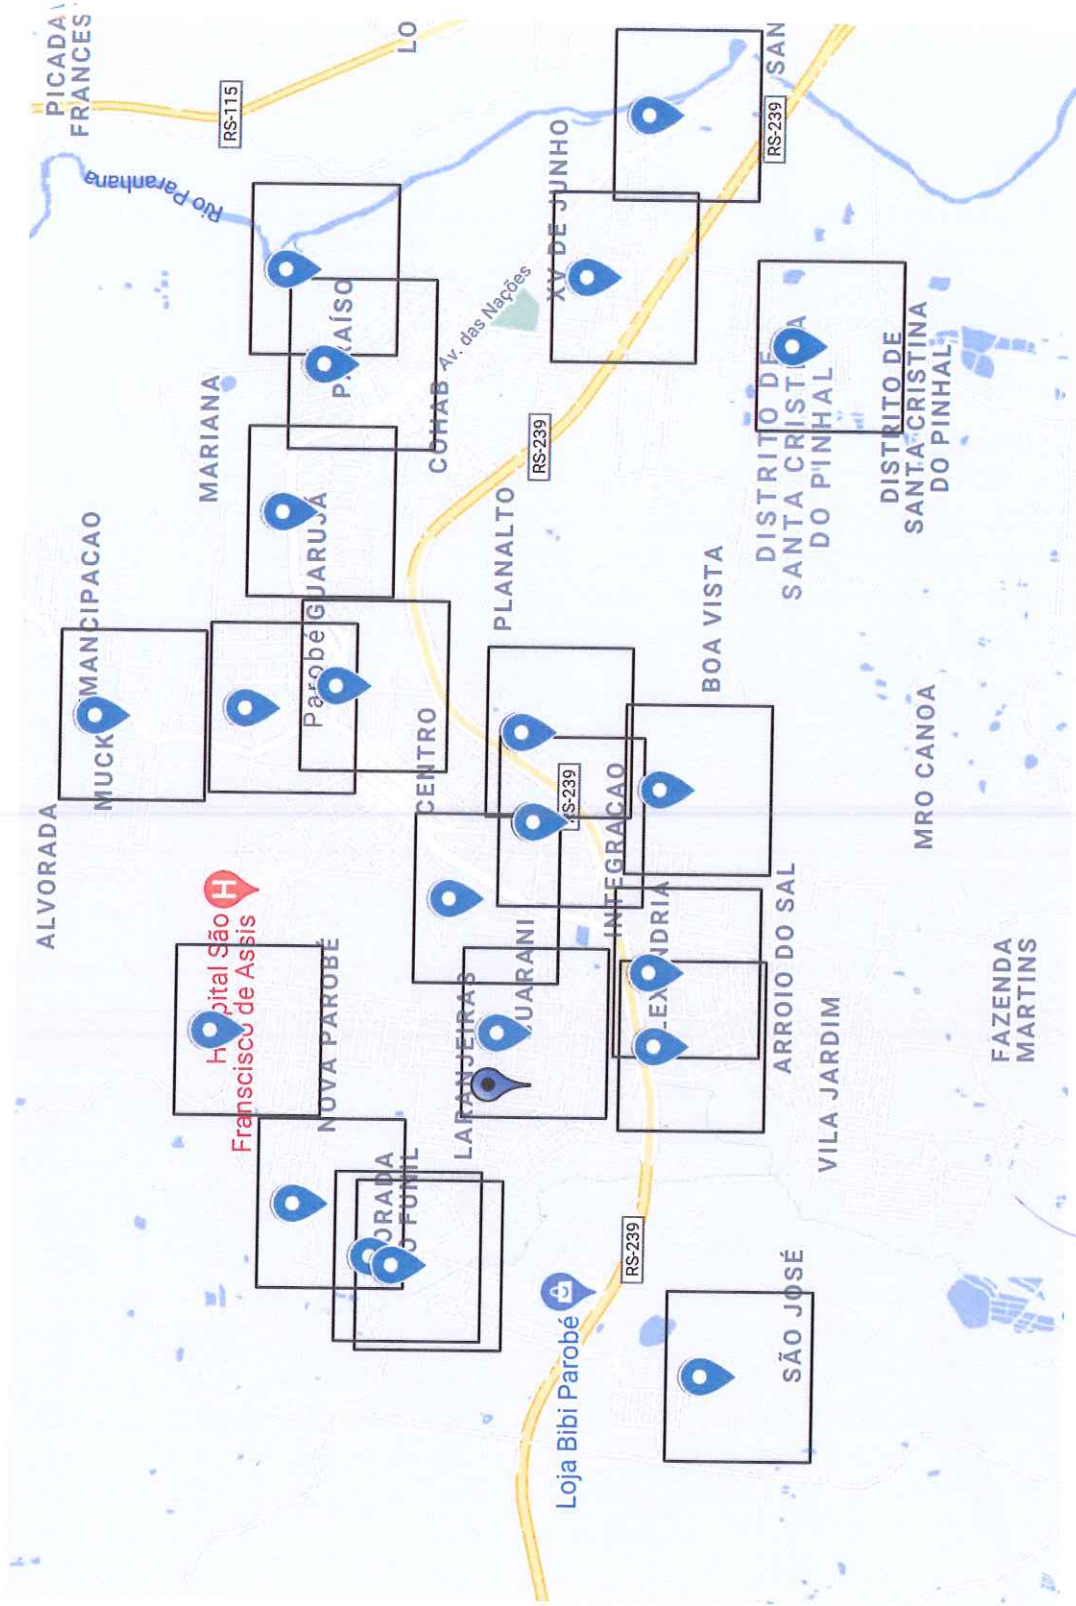

Pressões inverno Parobé

-  Rua Vinte e quatro de agosto, 175
-  R. Dona Noca, 94 - Mro Canoa
-  R. José Theomar Lehnen, 1087 - Integracao
-  R. Ipê, 228 - Nova Parobé
-  R. 07 de Setembro, 222 - XV de Junho
-  R. Adão Pires Cerveira, 761 - Distrito de Santa Cristina do Pinhal
-  R. Princesa Izabel, 179 - Alexandria
-  R. dos Trilhos, 2105 - Morada do Funil
-  R. João Rodrigues, 1748 - Centro
-  R. São Luís, 575 - Guarani
-  R. Candiota - Parobé
- 

Rua Jose Belmino Mendes

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
02/09/2021	Início:	09:30 h	Término: 15:00	Av. Coronel João Linck, 1050 Rolante-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de inverno no Sistema de Pressão no município de **Rolante**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Vagner Mâncio	AGESAN	3075-9576	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Rodolfo Fuchs Dos Santos	CORSAN	999211242	rodolfo.santos@corsan.com.br
4. Otávio Gabert de Moura	CORSAN	3451110	otavio.moura@corsan.com.br
5. —	—	—	—
6. —	—	—	—
7. —	—	—	—
8. —	—	—	—

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação de Pressões nos endereços previamente estabelecidos.	Rodolfo	02/09/2021

5. Pendência identificada *Não houve*

Decisão	Responsável	Data limite
a) —	—	—
b) —	—	—
c) —	—	—

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 02/09/2021


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Pressões de inverno de Rolante

02 de setembro de 2021

item	Endereço	Pressão	Temperatura
item 1	Rua Armando Baldoíno Gutheil, 44		
item 2	Rua Danilo A. Gutheil, 185		
item 3	Rua Armando Baldoíno Gutheil, 744		
item 4	Avenida Cel. João Linck, 924		
item 5	Rua Eng. Alcindo Trindade, 323		
item 6	Rua Oscár Ritter, 572		
item 7	Rua Júlio Kohlrausch, 670		
item 8	Rua Ten. Pedro Henz, 150		
item 9	RS-239, 2010		
item 10	Rua Alfredo Wust, 757		
item 11	Rua Carlos Kroeff, 32		
item 12	Rua Carlos Kroeff, 1162		
item 13	Rua Francisco Feil, 560		
item 14	Av. Borges de Medeiros, 2567		
item 15	Rua Florisbela Linck Stunf, 323		
item 16	Rua Conceição, 1661		
item 17	Rua Conceição, 2419		
item 18	Rua Philipp Sperb , s/n		
item 19	Rua Ver. Benjamin Konrat, 128		
item 20	Rua Alberto Pasqualini, 397		
item 21	Rua Papa João Paulo I, 61		
item 22	Rua Ver Benjamim Konrath, 437		
item 23	Avenida Bento Gonçalves, 1312		
item 24	Avenida Bento Gonçalves, 557		
item 25	Rua Edvim Korzanoski, 380		
item 26	Rua Edvim Korzanoski, 124		
item 27	Rua Tranquedo Neves, 451		
item 28	Rua Pedro Von Muller, 2242		
item 29	Rua Imigrante , 547		
item 30	Rua Tranquedo Neves, 772		
item 31	Rua Guilherme Emisch, 1275		
item 32	Rua Leninha Lillian Rheinheimer Bockmann, 111		

pressões inverno Rolante

Rolante pressões inverno

- R. Oscar Ritter, 572 - Rolante
- R. Júlio Kohlrusch, 670 - Rolante
- R. Ten. Pedro Henz, 150 - Rolante
- RS-239, 2010 - Rolante
- R. Alfredo Wust, 757 - Rolante
- R. Carlos Krooeff, 32 - Rolante
- R. Carlos Krooeff, 1162 - Rolante
- R. Francisco Feil, 560 - Rolante
- Av. Borges de Medeiros, 2567 - Rolante
- R. Florisbela Linck Stunf, 323 - Rolante
- R. Conceição, 1661 - Rolante
- R. Conceição, 2419 - Rolante
- R. Philipp Sperb - Rolante

