

**CARTA Nº.0077/2024**

Araricá/RS, 18 de Abril de 2024.

A

**AGESAN-Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul**


Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802,  
Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

**ASSUNTO: Reposta Relatório de Fiscalização N.º 161-P/2023.**

**ARARICÁ SANEAMENTO LTDA.**, (“Concessionária”), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), a respeito da reclamação relacionada à pressão da água na residência indicada no relatório acima indicado, vem apresentar as considerações que seguem.

Para o controle das pressões, referente as pressões elevadas aferidas pela AGESAN nos TNC – NC 1 ao 9, a concessionária realizou a Instalação de uma VRP, na Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE, em março de 2024.

*Figura 1 - Mudança de pressão após início da operação da VRP*

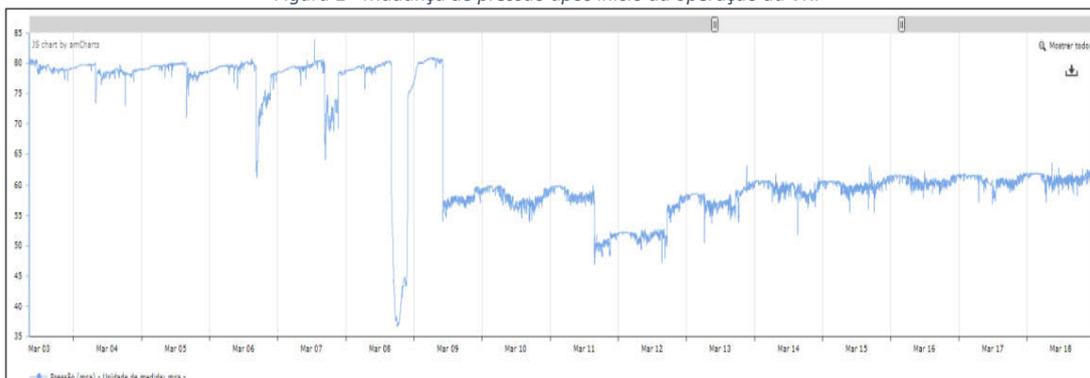

Como o sistema entregue a Araricá Saneamento não atende a demanda diária de consumo do município, essa residência recebe água de forma intermitente, de modo que, quando da Fiscalização, a unidade estava no período de abastecimento.

Todas as pressões aferidas já foram reduzidas em 20mca, de modo que, estão programadas melhorias que possibilitarão reduzir a pressão ainda mais. Isso se



dará com a instalação de um Booster na Rua Rodolfo Loth, para atender a área com cota mais elevada do bairro, possibilitando equacionar a pressão no restante da rede.

Abaixo segue o histórico recente de pressões no ponto crítico de maior pressão no sistema, a redução foi realizada em todos os pontos analisados.

Figura 2 - Histórico recente de Pressões (80mca para 60mca no ponto crítico de maior pressão)

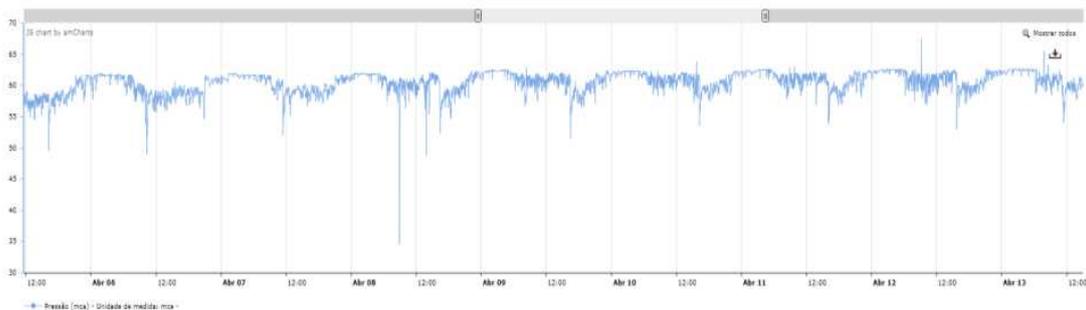


Figura 3 - Área de abrangência do booster- Cota 70m



Fonte: Araricá Saneamento

A Concessionária em via de contratação de empresa para execução de estrutura de captação, tratamento e adutoras de água tratada, de modo que, atualmente, esse processo de contratação está na fase de vista técnica por parte das empresas que manifestaram interesse.

A captação de água bruta será proveniente do Rio do Sinos, e a estação de tratamento de água (ETA) será instalada no setor rural 211. Contando com aproximadamente 6 (seis) quilômetros de adutoras, a distribuição será realizada até a



**ARARICÁ SANEAMENTO LTDA**

Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro  
Araricá/RS

[www.araricasaneamento.com.br](http://www.araricasaneamento.com.br)



RS 239, interligando com rede existente da Av. José de Antônio de Oliveira Neto. Com isso, será possível o abastecendo toda a área urbana de forma ininterrupta.

Independentemente da condição real do sistema, a Araricá Saneamento segue empenhada em atingir as metas e marcos contratuais, entregando água de qualidade ininterruptamente.

Atenciosamente,

**ARARICÁ SANEAMENTO LTDA.**

Município de Araricá/RS  
Edital de Concorrência nº.003/2022  
Processo Administrativo nº.2022/75

Página 3 de 3



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2024 09:49:48 que o documento de hash (SHA-256)  
ebbc85aaab83e155da56c86a63b8477c197afc7480be0a1150079c479e2135a8 foi validado em 23/04/2024 09:19:06 através da transação blockchain  
0x008e3ec82b73bd9e1c8209eb313775af3af3e50ac5f54c0d41620846a949cdad e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 206879)

