

Carta nº 2678/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 09 de dezembro de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Resposta ao Parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) a respeito da fiscalização de pressões no município de Sapucaia do Sul.
Processo AGESAN número: 559/2024.

Senhor Diretor,

A **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN** vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2266/2024, apresentar sua manifestação em resposta ao (PMP) a respeito fiscalização de pressões no município de Sapucaia do Sul. Requer-se a consideração da Diretoria Geral Colegiada quanto ao recurso interposto pela Companhia, concedendo provimento ao mesmo.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge

A **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN**

Informação: 220/2024-G1

Sapucaia, 05 de dezembro de 2024.

À SUPRIN
C/V ao Regulatório Técnico

Assunto: Resposta ao Ofício 2266-2024-AGESAN - Processo nº 559P/2024 de Sapucaia do Sul.

Em atenção ao Ofício Nº 2266-2024-AGESAN, seguem as manifestações atinentes à interposição de recurso, referentes ao Parecer sobre Manifestações do Prestador (PMP), Processo nº 559-P/2024 de Sapucaia, conforme abaixo elencadas:

7.1. APRESENTAÇÃO DOS PARECERES COM MANIFESTAÇÕES NÃO ACOLHIDAS

NC-3: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que o certificado de calibração do manômetro utilizado na medição não foi encaminhado de forma anexa à manifestação do prestador.

Manifestação: Em conformidade.

Informamos que o certificado de calibração do manômetro segue em anexo o (Arq. NC3_Certificado de calibração).

Isso posto, solicitamos a esta Agência Reguladora que reaprecie e reconsidere a presente manifestação, de modo a acolhê-la e a proceder ao arquivamento da NC-3.

Atenciosamente,

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Locateli
Gerente de Operação



MS Instrumentação Industrial

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº25052

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	Nº IDENTIFICAÇÃO: MAN.02	
	INSTRUMENTO: MANOMETRO ANALOGICO	
END.: RUA ANTONIO FRANCISCO DA FONSECA, 48 CENTRO - GRAVATAI/RS	FABRICANTE: MS	
	FAIXA: 10KG/ 150PSI	
CNPJ: 92.802.784/0029-90	CLASSE: A	62MM RETO GL
FONE: 5198265.6622	VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,2 KG	

TABELA DE RESULTADOS

UNIDADE	ASCENDENTE		DESCENDENTE		HISTERESE
KG	LEITURA	DIFERENÇA	LEITURA	DIFERENÇA	k
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2
2,000	2,000	0,000	2,002	0,002	2
4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	2
6,000	6,000	0,000	6,001	0,001	2
8,000	8,001	0,001	8,001	0,001	2
10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	2
					2
					2

OBS: Após 3 ensaios foi constatado incerteza de medição +/- 0,2 KG

PADRÃO UTILIZADO MANOMETRO ANALOGICO ASHCROFT

DESCRIÇÃO 150MM PADRÃO

FAIXA 20KG

CLASSE A - 2 ABNT

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 6L4XS722TAG-PI 003 DATA DA CALIBRAÇÃO 06/01/2022

ORGÃO CALIBRADOR: MANOTECNICA LABORATORIO DE CALIBRAÇÃO METROSUL ACREDITADO PELA CGCRE DE

ACORDO COM ABNT NBR ISSO/IEC 17025 SOB Nº 0325

TEMPERATURA: 17°C +/- 2%

UMIDADE RELATIVA: 70% +/- 10%

VALIDADE: 08 DE JULHO DE 2025

ESTE CERTIFICADO NÃO PODE SER REPRODUZIDO PARA OUTROS FINS.

PORTO ALEGRE, 08 DE JULHO DE 2024

MS INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

MS INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA


Rua Major Hércules Gomes Limeira, 100 - Porto Alegre/RS

CEP: 91060 - 360- Fone: 51.3361.5611

CNPJ: 89.540.074/0001-24 - I.E: 096/0944605



Equip. MAN-02
Data de manut. 08-07-24
Validade até. 08-07-25
Nº certificado 25052

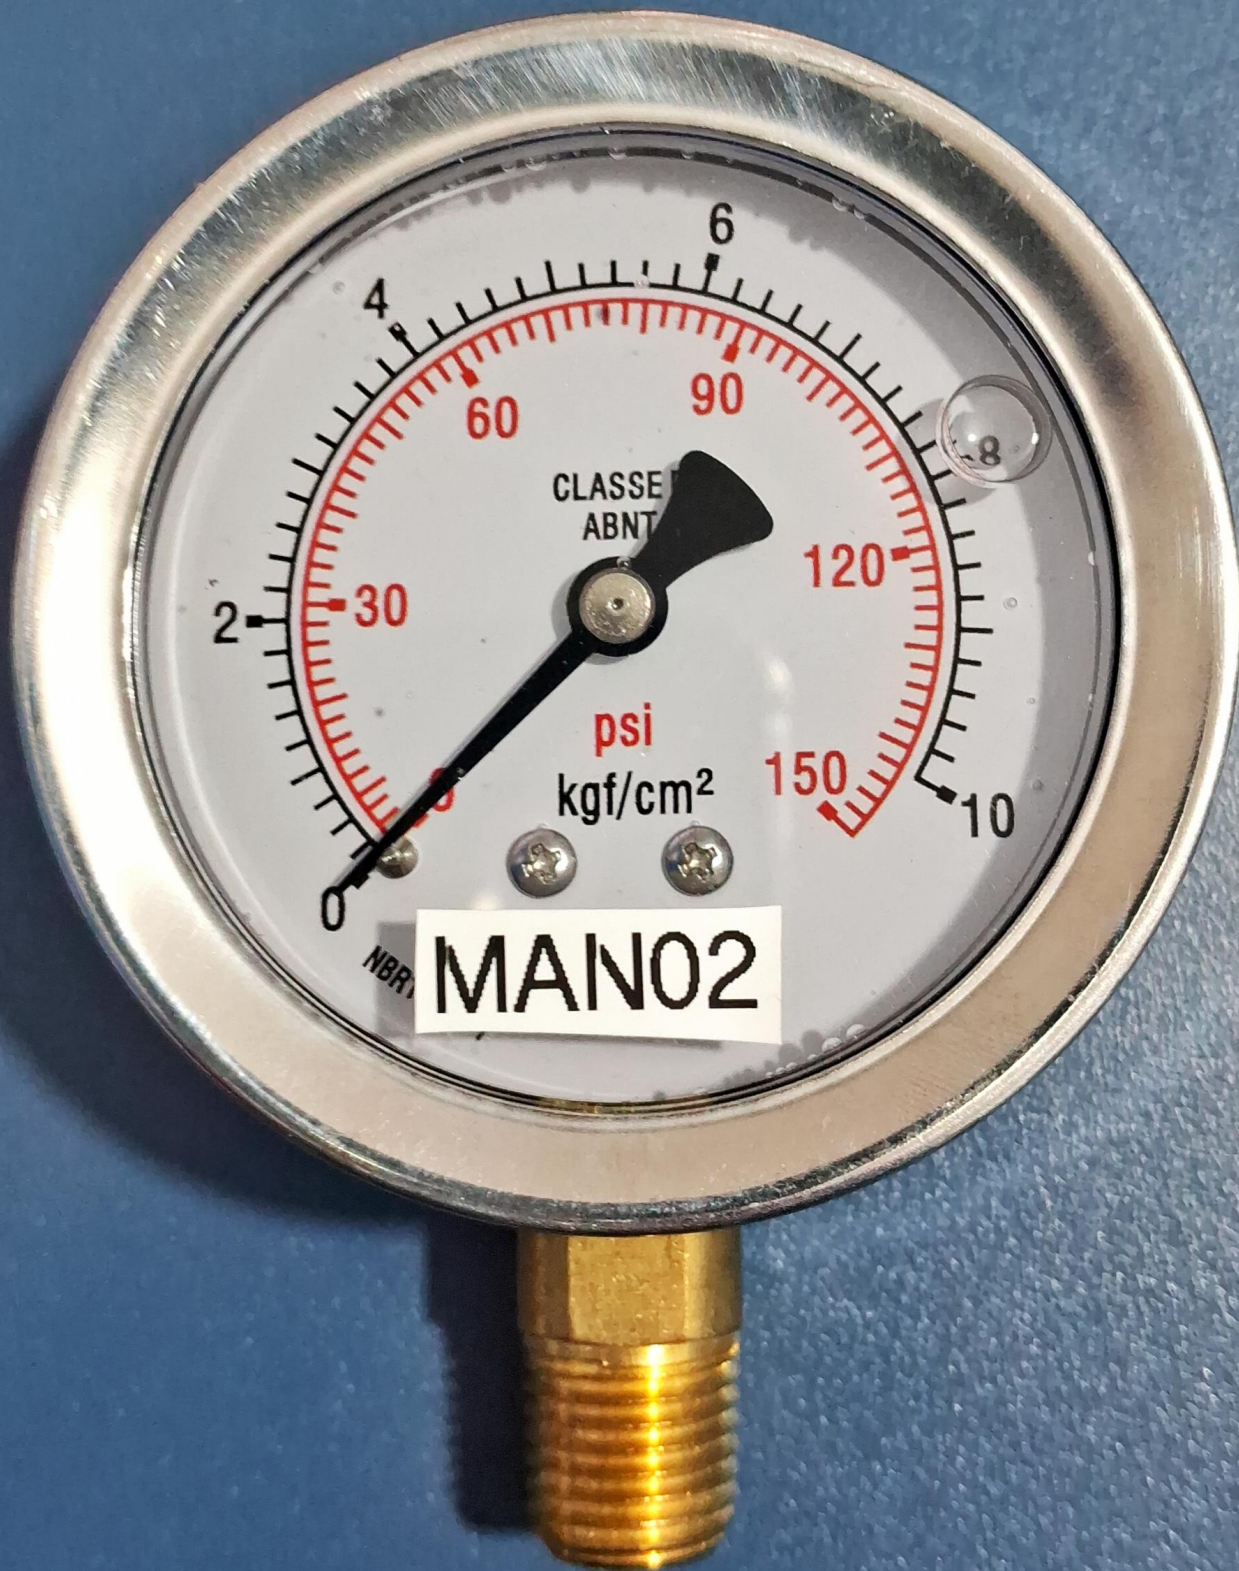

MAN02