



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC


Referência: Relatório Técnico de Fiscalização de Pressões de Verão
Município de Igrejinha - processo n. 011-P/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 12 de junho de 2023.

| | | | |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Rede de distribuição de água |
| 2 | - | CONSTATAÇÃO | Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 70 mca) na Rua do Angico, n. 74 - coordenadas: 29°33'37,758"S e 50°48'17,73"W |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | Município de Igerjinha - processo n. 011-P/2023 |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi instalado uma VRP e ajustado a pressão, conforme imagem.

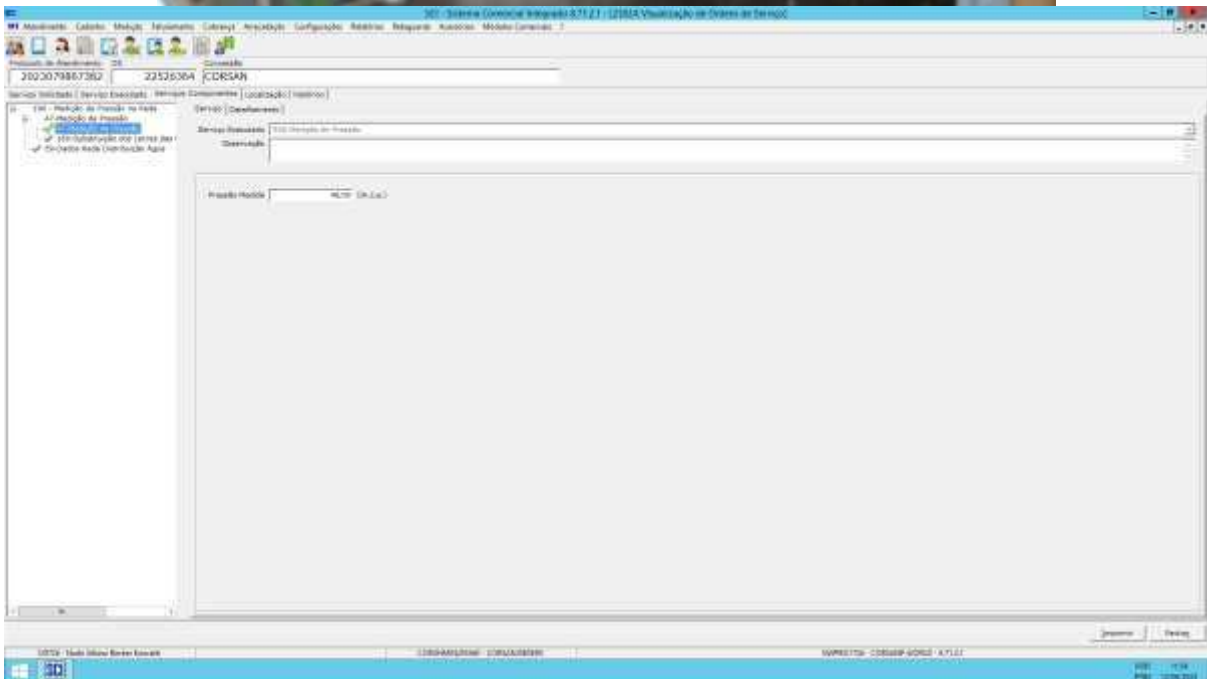

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|------------------|----------------|
| Ajustar pressão. | Concluído. |



Nadir Albino
Becker Konrath

Assinado de forma digital por
Nadir Albino Becker Konrath
Dados: 2023.06.12 11:56:57
-03'00'

Nadir Albino Becker Konrath
Gestor – US
Matricula 129726

Gustavo
Grams Teixeira

Assinado de forma digital
por Gustavo Grams Teixeira
Dados: 2023.06.12 16:18:26
-03'00'

Gustavo Grams Teixeira
Gestor – DEOM
Matricula 175224