

Carta nº 630/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 07 de março de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Sob Demanda realizada no Município de Sapucaia do Sul.
Processo nº 620/2025 e Ofício nº 799/2025.

Prezado Sr. Diretor,

Em atenção ao Processo nº 620/2025 e Ofício nº 799/2025, que tratam do Relatório Técnico de Fiscalização Sob Demanda, referente à fiscalização de vazamentos na rede de abastecimento de água do Município de Sapucaia do Sul, encaminhamos em anexo evidências de resolução para as não conformidades apontadas por esta Agência, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge

Vinícius de Souza Jorge,

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

Informação n. 002/2025-Operação-DL

Canoas, 06 de março de 2025.

À SUPRIN
C/V ao Regulatório Técnico

Assunto: Resposta aos Ofícios n. 799/2025-AGESAN – Processo nº 620/2025 – município de Sapucaia do Sul.

Em atenção aos Ofícios n. 799/2025-AGESAN, seguem as manifestações referentes ao Termo de Adequação de Serviços N. 620-P/2025, Processo nº 620-P/2025, município de Sapucaia do Sul, conforme abaixo elencadas:

7. CONSTATAÇÕES E DETERMINAÇÕES

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente na EBAT 26
1	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em conexões da EBAT 26.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
-	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 1 - Endereço: Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca; Coordenadas: - 29.841237°, -51.117805°; Vazamento aparente



Manifestação: Em conformidade.

Informamos que a manutenção corretiva do vazamento aparente já foi realizada, sendo a ventosa substituída. Seguem as evidências comprobatórias, conforme abaixo.



Isso posto, solicitamos a esta Agência Reguladora que reaprecie e reconsidere a presente manifestação, de modo a acolhê-la e a proceder ao arquivamento da NC-01.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água
2	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
-	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 2 - Endereço: Esquina das ruas Manoel Serafim e Dois Amigos; Coordenadas: - 29.831429°, -51.152820°; Vazamento aparente

REGISTRO 1



Manifestação: Em conformidade.

Informamos que a manutenção corretiva do vazamento aparente já foi executada. Seguem as evidências comprobatórias, conforme abaixo.

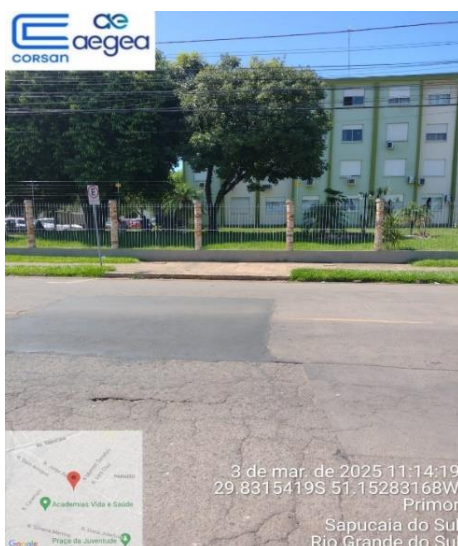


Figura 1



Figura 2

Isso posto, solicitamos a esta Agência Reguladora que reaprecie e reconsidere a presente manifestação, de modo a acolhê-la e a proceder ao arquivamento da NC-02.

Atenciosamente,

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Locateli
Gerente de Operação