

REGULAÇÃO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 1650/2026

Fiscalização Sob Demanda Indireta por solicitação do Legislativo Municipal para verificar intervenções na pavimentação e interrupções frequentes no abastecimento e distribuição de água da Corsan no município de Fagundes Varela/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de Saneamento Básico, compreendidos como serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, conjuntamente com Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, nos termos da Lei Federal N. 11.445/2007, para com os serviços prestados.

O Processo 1650/2026 versa sobre a averiguação da ocorrência de intervenções na pavimentação e interrupções recorrentes no abastecimento de água do município de Fagundes Varela/RS. Para tanto, realizou-se fiscalização sob demanda indireta em 20 de maio de 2026 e 10 de julho de 2026 no município de Fagundes Varela.

2. A FISCALIZAÇÃO

O planejamento da fiscalização iniciou-se com a abertura do processo 1650/2026, mediante solicitação por correio eletrônico da Prefeitura municipal de Fagundes Varela. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:

“No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.”

Diante do exposto, por meio das evidências registradas e enviadas, a diretoria de regulação decidiu pela elaboração de relatório de fiscalização sob demanda indireta referente à conservação e manutenção da pavimentação urbana após intervenções da Corsan e interrupções recorrentes no abastecimento de água no município de Fagundes Varela.

3. CONSTATAÇÕES

O sistema de abastecimento de água (SAA) de Fagundes Varela é baseado na captação de manancial subterrâneo, passando por tratamento de água simplificada antes de ser direcionada para o reservatório de distribuição. A operação e gestão do SAA são de responsabilidade da Corsan.

Além das fiscalizações regulares e de pressão na rede, com frequência anual, a Agesan-RS vem realizando fiscalizações sob demanda no município de Fagundes Varela sempre que identificada necessidade operacional ou sanitária.

3.1 PAVIMENTAÇÃO URBANA

Em maio de 2026, a Prefeitura Municipal relatou dificuldades relacionadas a prestação de serviço, quanto à pavimentação inadequada após serviços de manutenção de rede, solicitando fiscalização sob demanda à Agesan-RS. Na ocasião, foram pontuadas as seguintes dificuldades:

- demora no atendimento de solicitações;

- dificuldades de contato com a concessionária;
- falhas na prestação de serviços essenciais;
- ausência de retorno adequado as demandas da população.

As Figuras 1 a 6 evidenciam as condições de manutenção verificadas na pavimentação do município de Fagundes Varela em duas oportunidades, 12 de março e 07 de abril de 2026. Ressalta-se que os registros fotográficos foram encaminhados pela Prefeitura Municipal.

Figura 1. Pavimentação na Avenida Alfredo Reali, no dia 12 de março.



Figura 2. Pavimentação na Avenida Alfredo Reali, no dia 07 de abril.



Figura 3. Pavimentação na Rua Visconde Pelotas, no dia 12 de março.




Figura 4. Pavimentação na Rua Visconde Pelotas, no dia 07 de abril.



Figura 5. Pavimentação na Estrada da Linha Visconde de Pelotas, no dia 12 de março.



Figura 6. Pavimentação na Estrada da Linha Visconde de Pelotas, no dia 07 de abril.

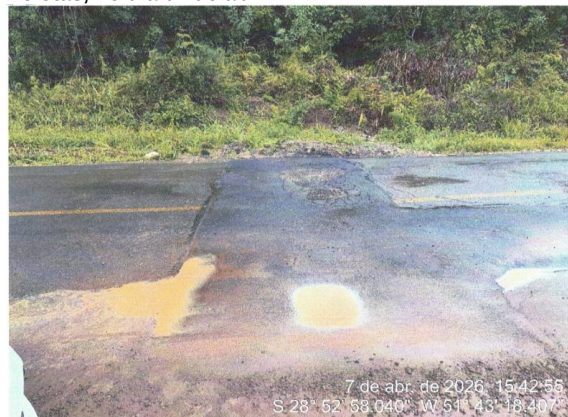

3.2 ATENDIMENTO COMERCIAL

O atendimento comercial aos usuários do SAA de Fagundes Varela está sendo realizado na ETA de Veranópolis, localizada na Rua Fiorelo Henrique Chiaradia, n. 575. As dificuldades relatadas pela Prefeitura Municipal aparentam decorrer da estratégia da concessionária de concentrar o atendimento aos usuários em canais remotos, exclusivamente por telefone ou modalidade *online*, situação potencialmente agravada em municípios com menor número de economias atendidas. Como consequência, demandas e reclamações relacionadas à prestação dos serviços acabam sendo direcionadas à administração municipal, conforme comunicado encaminhado pela Prefeitura (Figura 7).

Figura 7. Planilha de registro de reclamações/denúncias referentes ao abastecimento de água da prefeitura de Fagundes Varela.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FAGUNDES VARELA

	Data	Hora	Recebedor ou denunciante	Local	Descrição do ocorrido
1	16/04	09:00	Prefeitura	Proça Municipal	Falta de água
2	04/04	15:00	Rudimar Mouschi	Rua Sul Brasil, 439	Vazamento de água
3	28/04	09:00	Lucindo Benetto	Rua Domingos Lunardi	Cano estourado
4	30/04	13:00	Domício Costa Bonomi	Rua Albino Rogers	Falta de água
5	04/05	13:00	Larri Testa	Rua Erasmo Polblin	Falta de água
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Adicionalmente, ressalta-se que não foram encaminhados à agência reguladora comunicados de interrupção de abastecimento referentes ao período informado.

3.3 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O SAA de Fagundes Varela é composto por quatro mananciais subterrâneos (Quadro 1), fiscalizados e com Cadastro de Uso de Água.

Quadro 1 – Dados das captações subterrâneas do município de Fagundes Varela.

Nome	Coordenadas Geográficas	Cadastro SIOUT	Situação	Operação
FVA-02B	28°52'52,832"S; 51°41'46,754"O	2018/003.486	Em operação	Bóia de nível R01
FVA-04	28°52'52,394"S; 51°41'14,77"O	2018/003.505	Reserva técnica	-
FVA-17	28°52'59,668"S; 51°41'22,32"O	2021/009.518-1	Em operação	Timer
FVA - 25	28°52'48,37"S; 51°41'6,548"O	2024/019.071-1	Em operação	Timer

As águas captadas são tratadas junto aos poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. O poço FVA-25 entrou em operação em 2025 em substituição ao poço FVA-

04, que foi desativado por excesso de turbidez da água bruta como informado durante fiscalização regular de 2025 por Carta n. 1549/2025 em resposta a não conformidades de 90 dias, sendo mantido como reserva técnica.

O SAA de Fagundes Varela possui 1 reservatório, o qual tem a função de reservação, localizado nas coordenadas geográficas 28°52'41,051"S e 51°41'57,375"O.

De forma complementar às evidências enviadas pelo poder legislativo do município de Fagundes Varela foram solicitadas à Corsan, via ofício n. 2138/2026, informações sobre:

- O histórico dos níveis registrados dos reservatórios R1 e R2 dos meses de abril e maio de 2026.
- Os registros do monitoramento das vazões das captações FVA-02B, FVA-17 e FVA-25 referente aos meses de abril e maio de 2026.
- Os dados das pressões registradas por meio dos dois *data loggers* instalados no município de Fagundes Varela.


Em resposta ao "item a", a prestadora informou que os reservatórios R1 e R2 não possuem sistema de telemetria, não sendo possível disponibilizar o histórico de níveis solicitado. Em resposta ao "item b", a prestadora encaminhou os registros de monitoramento das vazões dos poços FVA-02B, FVA-17 e FVA-25 referentes aos meses de abril e maio de 2026. Em resposta ao "item c", a prestadora apresentou os registros dos *data loggers* instalados no município (Quadro 2), informando que períodos em que os valores permanecem constantes no gráfico decorrem de falhas de comunicação dos equipamentos e isso deve ser desconsiderado na análise operacional.

Quadro 2 – Equipamentos de monitoramento de pressão (*data logger*) instalados e os respectivos endereços.

Nome	Endereço
FFE894	Rua Cotiporã
FFE912	Rua Albino Razzera 115
FFF036	Rua Luiz Antônio Faccenda 295

Desta forma o sistema considerado para elaboração de Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) compreende informações sobre os volumes de produção dos poços, capacidade de reservação, informações de pressão da rede de *data loggers* e os endereços em que foram evidenciadas interrupções no abastecimento de água (Figura 8).

Figura 8. Sistema de abastecimento de água de Fagundes Varela. Pontos numerados correspondem aos endereços da planilha de reclamações disponibilizada pela prefeitura.

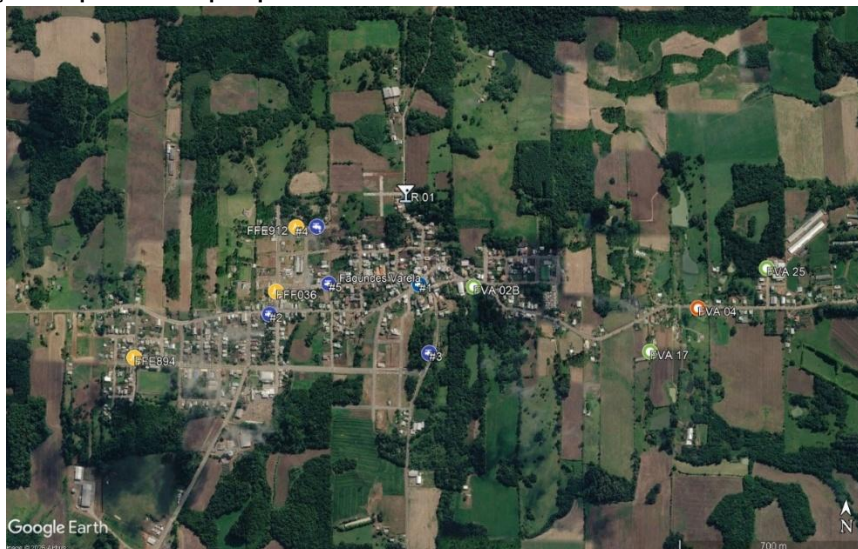

3.4 OPERAÇÃO DOS POÇOS

Verificou-se que os poços FVA-02B e FVA-17 (Tabelas 1 e 2) estão operando por períodos superiores aos informado no cadastro operacional. As unidades não dispõem de dispositivos para controle ou limitação de vazão, sendo a produção de água relacionada ao tempo de funcionamento.

Tabela 1 – Resumo dos dados cadastrais do poço FVA-17 constantes no Cadastro SIOUT nº 2021/009.518-1. Os valores destacados indicam parâmetros superiores aos limites cadastrados.

Cadastro FVA-17 SIOUT		2026	
		Abril	Maio
Volume médio Mensal (m³)	2433,33	1741	1179
Vazão Média Mensal (m³/h)	5	7,47	3,95
Vazão Máxima Diária (m³/dia)	80	71	68
Vazão Média Diária (m³/dia)	80	58,03	38,03
Tempo de operação (Horas/dia)	5	8,33	11,95

Tabela 2 – Resumo dos dados cadastrais do poço FVA-02B constantes no Cadastro SIOUT nº 2018/003.486. Os valores destacados indicam parâmetros superiores aos limites cadastrados.


Cadastro FVA-02B SIOUT		2026	
		Abril	Maio
Volume médio Mensal (m³)	4258,33	4680	4802
Vazão Média Mensal (m³/h)	10	9,32	7,66
Vazão Máxima Diária (m³/dia)	140	201	179
Vazão Média Diária (m³/dia)	140	156	154,90
Tempo de operação (Horas/dia)	14	17,20	21,22

3.5 COMPORTAMENTO DA PRESSÃO NA REDE

A prestadora de serviço encaminhou os dados registrados por meio dos três *data loggers* instalados no município de Fagundes Varela. Esta informou que os trechos que apresentam valores constantes nos gráficos decorrem de falhas temporárias de comunicação dos equipamentos, recomendando que esses registros sejam desconsiderados para fins de análise operacional.

Entretanto, a justificativa apresentada não contempla os períodos prolongados de ausência de dados identificados na série histórica (Figura 9), para os quais não foram fornecidas informações que permitam determinar se decorreram de falhas de comunicação, indisponibilidade dos equipamentos ou de outras ocorrências operacionais.


Figura 9 – Registros de pressão obtidos pelo data logger FFE894 nas datas de 24 e 26 de abril de 2026. Observam-se lacunas na série temporal, caracterizadas por intervalos sem medições, cuja origem não foi esclarecida pela prestadora.

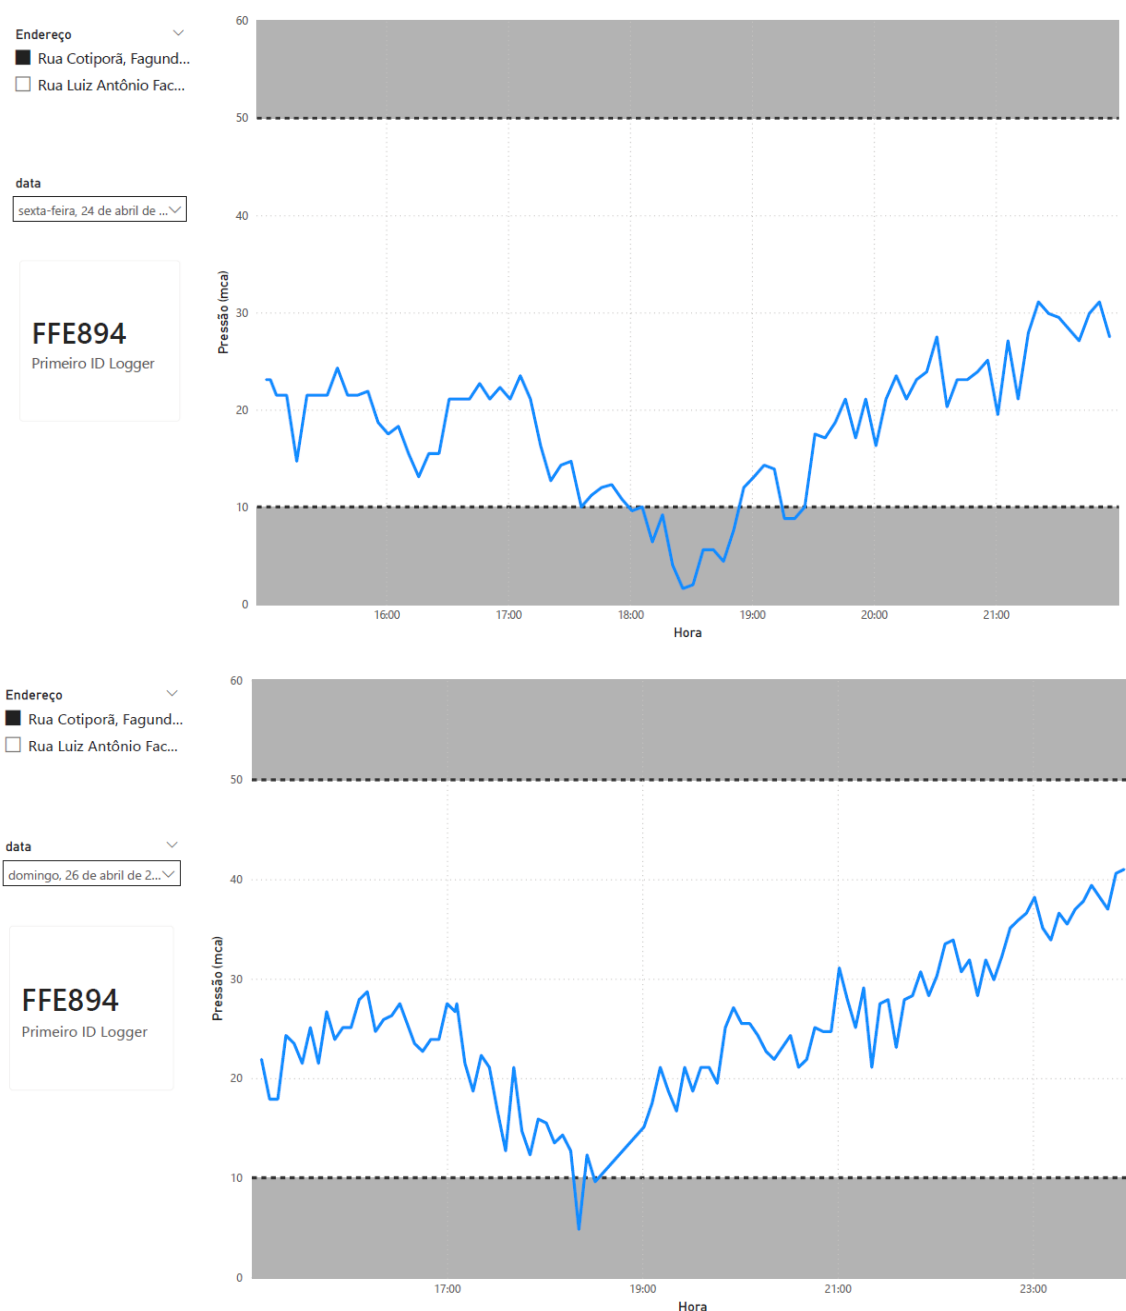

- FFE894 apresentou a pior cobertura, com aproximadamente 44% dos registros esperados ausentes, indicando longos períodos sem monitoramento (22 de abril a 24 de junho de 2026).
- FFF036 apresentou 80,8% dos dados esperados (22 de abril a 14 de junho de 2026).
- FFE912 apresentou a melhor cobertura (86,7%), embora o período monitorado seja menor (12 a 14 de junho de 2026).

Nos intervalos em que houve registro, verifica-se recorrentes medições de pressão inferiores ao limite mínimo de 10 mca (Figura 10), estabelecido pela ABNT NBR 12218/2017, evidenciando episódios de desconformidade na prestação do serviço.

Figura 10 – Registros de pressão obtidos pelo data logger FFF036 nas datas de 25 e 29 de abril de 2026. Observam-se prolongados períodos com pressões abaixo do limiar mínimo de 10mca.

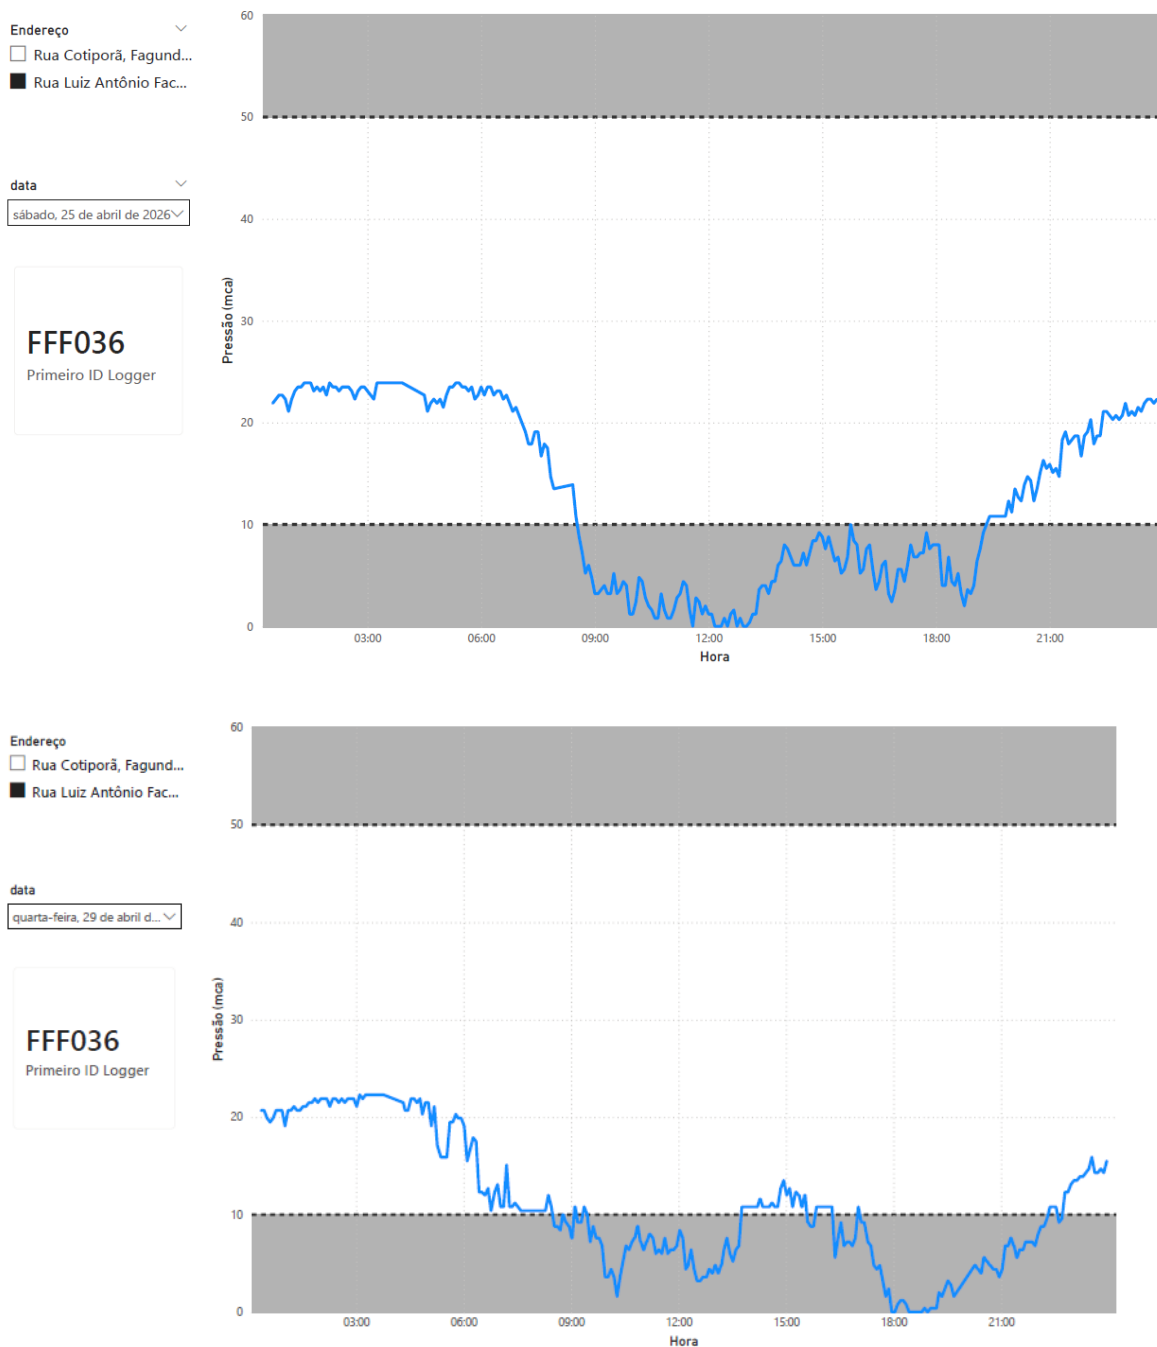

Considerando apenas os registros efetivamente disponíveis (desconsiderando as lacunas de monitoramento), a frequência de pressões inferiores ao limite mínimo de 10 mca, foi a seguinte. Destaca-se que conforme demonstrado no gráfico não se trata de um registro pontual de pressão abaixo de 10 mca, mas há períodos prolongados como demonstrado na Figura 10, em que no dia 25 de abril foi das 9h até as 18h e do dia 29 de abril das 9h até aproximadamente as 14h.

Tabela 3 – Resumo do total de ocorrências de pressão abaixo de 10 mca.

Data logger	Total disponível	Registros < 10 mca	Frequência
FFE894	8.531	1.201	14,1%
FFE912	750	115	15,3%
FFF036	12.338	4.309	34,9%

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização, foram avaliadas as condições gerais da pavimentação após intervenções nos sistemas de água e esgoto executadas pela responsável pelo sistema de abastecimento, com base em informações e registros encaminhados pela Prefeitura Municipal. De forma complementar, verificou-se que a administração municipal vem atuando como referência para o recebimento de reclamações da população relacionadas aos serviços prestados, evidenciando insuficiência nos canais de atendimento ao cliente disponibilizados pela Corsan/Aegea.

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 11 NCs referentes à pavimentação e ao sistema de abastecimento de água no município de Fagundes Varela/RS.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 04 (quatro) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 10 de julho de 2026

Responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 14/07/2026 18:01:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199348V-V
V

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS MANKE: 199348V-VV
Dados: 2026.07.14 11:29:26
-121.11

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1650/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Fagundes Varela/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS nos dias 20 de maio e 10 de julho, estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Diego Janisch Alvares
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 14/07/2026 18:01:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Diego Janisch Alvares
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 14 de julho de 2026.

Diego Janisch Alvares
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE: 1993EAV-VV
Dados: 14/07/2026 18:01:52-0300

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1650/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Fagundes Varela
1	-	CONSTATAÇÃO	Desnível no leito carroçável, após obras de intervenção na rede de distribuição de água tratada, na Rua Visconde Pelotas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições inadequadas na via após obras de intervenção na rede de distribuição de água tratada.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Resolução CSR n. 003/2025

REGISTRO 1




REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Fagundes Varela
2	-	CONSTATAÇÃO	Desnível no leito carroçável, após obras de intervenção na rede de distribuição de água tratada, na Estrada da Linha Visconde de Pelotas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições inadequadas na via após obras de intervenção na rede de distribuição de água tratada.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Resolução CSR n. 003/2025

REGISTRO 1

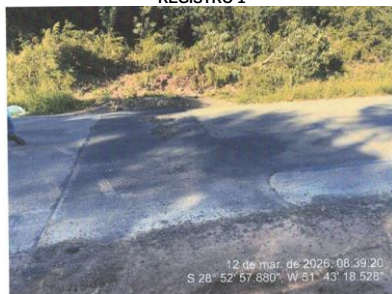

REGISTRO 2

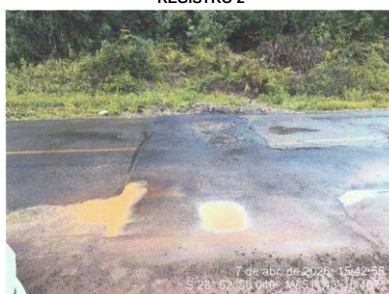

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FVA-17
3	-	CONSTATAÇÃO	Poço operando por mais horas diárias que o informado no cadastro do SIOUT, nos meses de março e abril de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença/outorga.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Dados informados no SIOUT: Poço FVA-17: Tempo de operação: 5 h/dia; Dados de abril 2026: Poço FVA-17: Tempo de operação mínimo: 3,9 h, tempo de operação médio: 8,34 h, tempo de operação máximo: 10,5h Dados de maio 2026: Poço FVA-17: Tempo de operação mínimo: 0 h, tempo de operação médio: 11,9 h, tempo de operação máximo: 23h

REGISTRO 1

Cadastro FVA-17 SIOUT			
	2026		
	Abril		
	Maio		
Volume médio mensal (m³)	2433,33	1741	1179
Vazão Média Mensal (m³/h)	5	7,47	3,95
Vazão Máxima Diária (m³/dia)	80	71	68
Vazão Média Diária (m³/dia)	80	58,03	38,03
Tempo de operação (Horas/dia)	5	8,33	11,95

REGISTRO 2

Comprovante Nº 2021.009.518-1

Quadro de Vazão

SIOUT 0002

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov
Volume	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Vazão	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tempo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Total de Dias/Ano: 365 dias

Volume Médio Mensal: 2.433,3333 m³

Vazão Média Mensal: 5 m³/h

Vazão Máxima Diária: 80 m³/dia

Total de Horas/Ano: 5.840 horas

Volume Total Anual: 29.200 m³

Vazão Média Diária: 80 m³/dia

Finalidades

Fornecimento de água a terceiros

Finalidades de uso	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov
Fornecimento de água a terceiros	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Documento emitido automaticamente pelo sistema.

ANEXOS I e II - 1650/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FVA-02B
4	-	CONSTATAÇÃO	Poço operando por mais horas diárias e captando volumes superiores aos informados no cadastro do SIOUT, nos meses de abril e maio de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença/outorga.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Dados informados no SIOUT: Poço FVA-02B: Volume médio mensal (m³): 4258,33; Vazão Média Mensal (m³/h): 10; Vazão Máxima Diária (m³/dia): 140; Tempo de operação: 14 h/dia; Dados de abril 2026: Poço FVA-02B: Volume médio mensal (m³): 4680; Vazão Média Mensal (m³/h): 9,32; Vazão Máxima Diária (m³/dia): 201; Vazão Média Diária (m³/dia): 156; Tempo de operação mínimo: 12,1 h, tempo de operação médio: 17,19 h, tempo de operação máximo: 22h Dados de maio 2026: Poço FVA-02B: Volume médio mensal (m³): 4802; Vazão Média Mensal (m³/h): 7,66; Vazão Máxima Diária (m³/dia): 179; Vazão Média Diária (m³/dia): 154,90; Tempo de operação mínimo: 12,2 h, tempo de operação médio: 21,21 h, tempo de operação máximo: 28h

REGISTRO 1

Cadastro FVA-02B SIOUT			
		2026	
		Abril	Maio
Volume médio mensal (m³)	4258,3333	4680	4802
Vazão Média Mensal (m³/h)	10	9,32	7,66
Vazão Máxima Diária (m³/dia)	140	201	179
Vazão Média Diária (m³/dia)	140	156	154,90
Tempo de operação (Horas/dia)	14	17,20	21,22

REGISTRO 2

Cadastro N° 2018/003.486

SIOUT 0002

Informações d(e) geometria(s) adic(ion)al(is)

Geometria: Ponto 1

Latitude: -28,8812

Região Hidrográfica: Guaiíba

Município: Fagundes Varela - RS

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

Longitude: -51,6963

Bacia Hidrográfica: Taquari-Anta

Sistema Aquífero: Serra Geral II

Quadro de Vazão

	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
Qméd(m³/s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qmáx(m³/s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qméd(m³/s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Dias/Ano: 365 dias

Total de Horas/Ano: 5110 horas

Volume Médio Mensal: 4.258,3333 m³

Volume Total Anual: 51.100 m³

Vazão Média Mensal: 10 m³/h

Vazão Média Diária: 140 m³/dia

Vazão Máxima Diária: 140 m³/dia

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Fagundes Varela
5	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício dados completos de monitoramento da pressão na rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Logger FFE894: Séries temporais de monitoramento de pressão apresentam longos períodos sem dados informados.

REGISTRO 1

ID Logger	Endereço	Timestamp	Valor Aferido (mca)
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:01	23,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:03	23,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:06	21,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:11	21,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:16	14,7
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:21	21,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:26	21,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:31	21,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:36	24,3
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:41	21,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:46	21,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:51	21,9
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 15:56	18,7
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 16:01	17,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 16:06	18,3
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 16:11	15,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 16:16	13,1

REGISTRO 2

ID Logger	Endereço	Timestamp	Valor Aferido (mca)
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 20:41	23,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 20:46	23,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 20:51	23,9
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 20:56	25,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:01	19,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:06	27,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:11	21,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:16	27,9
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:21	31,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:26	29,9
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:31	29,5
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:36	28,3
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:41	27,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:46	29,9
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:51	31,1
FFE894	Rua Cotiporã, Fagundes Varela	24/04/2026 21:56	27,5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Fagundes Varela
6	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício dados completos de monitoramento da pressão na rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Logger FFF036: Séries temporais de monitoramento de pressão apresentam longos períodos sem dados informados.

REGISTRO 1


ID Logger	Endereço	Timestamp	Valor Aferido (mca)
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:01	21,5
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:06	21,5
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:11	21,9
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:16	21,5
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:21	21,9
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:26	21,9
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:31	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:36	21,5
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:41	21,1
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:46	21,9
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:51	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 00:56	21,1
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:01	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:06	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:11	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:16	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:21	22,7

REGISTRO 2


ID Logger	Endereço	Timestamp	Valor Aferido (mca)
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:41	22,7
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:46	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:51	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 01:56	22,7
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:01	22,7
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:06	22,7
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:11	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:16	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:21	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:26	22,7
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:31	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:36	21,9
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:41	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:46	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:51	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 02:56	21,9
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 03:01	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 03:06	22,3
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 03:11	22,7
FFF036	Rua Luiz Antônio Facenda 295, Fagundes Varela	27/04/2026 03:16	22,3

ANEXOS I e II - 1650/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
7	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição operando recorrentemente abaixo de 10 mca, Rua Cotiporã, Fagundes Varela/RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	A análise dos dados coletados entre 22/04/2026 e 24/06/2026 via data logger (FFE894) identificou 14,1% dos registros de pressão com valores inferiores a 10 mca.

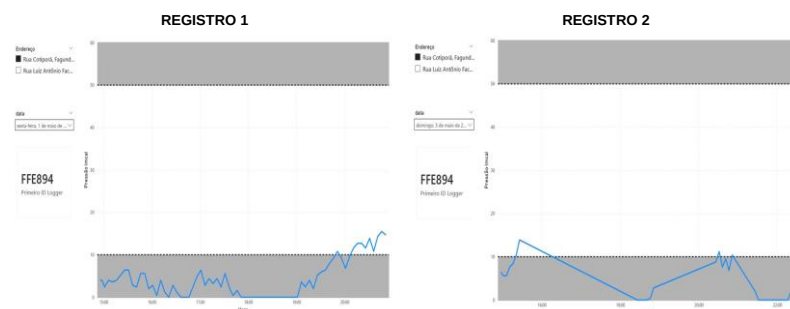

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
8	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição operando recorrentemente abaixo de 10 mca, Rua Luiz Antônio Faccenda, n. 295, Fagundes Varela/RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	A análise dos dados coletados entre 22/04/2026 e 14/06/2026 via data logger (FFF036) identificou 34,9% dos registros de pressão com valores inferiores a 10 mca.

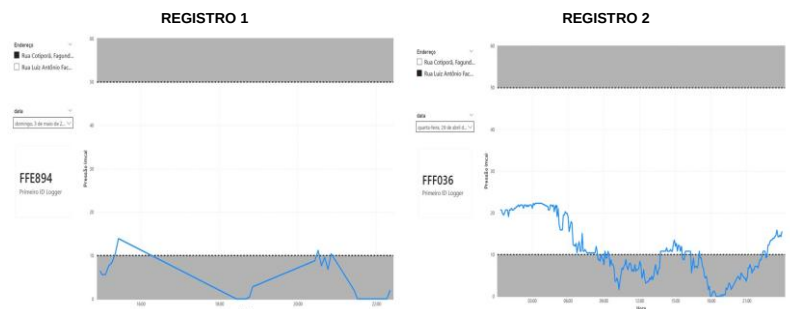

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
9	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição operando recorrentemente abaixo de 10 mca, Rua Albino Razzera, n. 115, Fagundes Varela/RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	A análise dos dados coletados entre 12/06/2026 e 14/06/2026 via data logger (FFF912) identificou 15,3% dos registros de pressão com valores inferiores a 10 mca.

REGISTRO 1			
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 12:11	3,2
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 12:06	4
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 12:01	1,6
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:56	2
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:51	3,2
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:46	4,4
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:41	5,2
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:36	6,8
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:31	5,2
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:26	3,6
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:21	3,2
FFF912	Rua Albino Razzera 115, Fagundes Varela	13/06/2026 11:16	3,6

ANEXOS I e II - 1650/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
10	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de telemetria no reservatório R1.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento de controle de nível do reservatórios por telemetria.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Carta nº 682/2026 – Regional Norte

Bento Gonçalves/RS, 18 de junho de 2026.

A Sra. Emanuele Bafius Manke,
Diretora de Regulação
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do SUL -
AGESAN - Porto Alegre/RS.

Assunto: Solicitação de informação complementar referente à fiscalização sob demanda de Fagundes Varela

Senhora Diretora,

Em atenção ao Ofício nº 2138/2026, encaminhamos as informações e evidências solicitadas em complementação à fiscalização sob demanda do município de Fagundes Varela.

a) O histórico dos níveis registrados dos reservatórios R1 e R2 dos meses de abril e maio de 2026.

Informamos que o Sistema de Abastecimento de Água de Fagundes Varela não dispõe de sistema de telemetria instalado nos reservatórios R1 e R2, motivo pelo qual não há histórico automatizado dos níveis armazenados para os referidos meses.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
11	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de telemetria no reservatório R1.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento de controle de nível do reservatórios por telemetria.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Carta nº 682/2026 – Regional Norte

Bento Gonçalves/RS, 18 de junho de 2026.

A Sra. Emanuele Bafius Manke,
Diretora de Regulação
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do SUL -
AGESAN - Porto Alegre/RS.

Assunto: Solicitação de informação complementar referente à fiscalização sob demanda de Fagundes Varela

Senhora Diretora,

Em atenção ao Ofício nº 2138/2026, encaminhamos as informações e evidências solicitadas em complementação à fiscalização sob demanda do município de Fagundes Varela.

a) O histórico dos níveis registrados dos reservatórios R1 e R2 dos meses de abril e maio de 2026.

Informamos que o Sistema de Abastecimento de Água de Fagundes Varela não dispõe de sistema de telemetria instalado nos reservatórios R1 e R2, motivo pelo qual não há histórico automatizado dos níveis armazenados para os referidos meses.